

令和6年度版

水質試験年報



鳥取市水道局

目 次

1	はじめに	1
2	水質検査の概要	1
3	水質基準及び試験方法	
	（１）水質基準項目	3
	（２）水質管理目標設定項目	4
	（３）農薬類（水質管理目標設定項目）	5
4	浄水処理方法	7
5	給水区域	
	（１）鳥取・国府・福部地域	12
	（２）河原・用瀬・佐治地域	13
	（３）気高・鹿野・青谷地域	14
6	水質基準項目検査実施地点一覧	15
7	水質検査結果	
	（１）水質検査結果の概要	20
	（２）水質検査結果一覧表	
	ア 水質基準項目	
	（ア）江山浄水場 配水区域	26
	（イ）鳥取地域（統合前簡水区域）	70
	（ウ）国府地域	104
	（エ）福部地域	126

(オ) 河原地域	136
(カ) 用瀬地域	164
(キ) 佐治地域	182
(ク) 気高地域	212
(ケ) 鹿野地域	238
(コ) 青谷地域（統合前上水区域）	256
(サ) 青谷地域（統合前簡水区域）	278
イ 水質管理目標設定項目	
(ア) 全体表	294
(イ) 農薬類の検査結果の内訳	300
ウ 指標菌及びクリプトスポリジウム等	306
エ 毎日検査項目	336
8 工業用水道水質検査結果	345
9 参考資料	
(1) 鳥取市水道局組織図	346
(2) おいしい水の要件	347
(3) 検査機器一覧	348
(4) 水質検査棟内地図	349

1 はじめに

鳥取市の上水道は、大正4年10月1日給水開始以来、市勢の発展とともに歩み続け、「市民の水道」として、市民生活の向上と産業文化の振興に多大なる役割を果たしてきました。

平成29年4月からは市内67の簡易水道事業と10の飲料水供給施設等を上水道に統合し、給水区域は鳥取市のほぼ全域に拡大しました。

水質検査は、安全かつ清浄な水の供給を確保できているか判断するために、水道法第20条により水道事業体の義務として定められています。鳥取市では、江山浄水場の原水及び浄水のほかに、統合前の簡易水道区域を含めた全地域の水源及び末端給水栓で検査を実施しています。

令和2年9月には江山浄水場内に水質検査棟を新築し、検査体制を強化しました。今後も市民のみなさまに安心して水道水を使用していただけるよう、常にきめ細かな水質検査を行い、安全安心な水の安定供給に尽力していきます。

2 水質検査の概要

この水質試験年報は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの水質検査結果を収録したものです。

(1) 水質基準項目 (51 項目)

「水質基準に関する省令」で規定された水道水質の基準となる項目です。水道水は全51項目において、この基準に適合していなければなりません。

(2) 水質管理目標設定項目 (27 項目)

水質基準項目のほかに、水道水質管理上留意すべきとして設定されている項目です。鳥取市水道局では消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素とその分解物である亜塩素酸を除いた25項目の検査を行いました。

(3) 指標菌及びクリプトスポリジウム等

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、検査を実施しました。指標菌及びクリプトスポリジウム等の概要は、次のとおりです。

ア 指標菌 (大腸菌、嫌気性芽胞菌)

水道原水の糞便による汚染の指標となる菌。

イ クリプトスポリジウム及びジアルジア

塩素による殺菌が困難な耐塩素性病原生物。

(4) 毎日検査項目（3項目）

給水栓において、法令で1日1回以上検査することが義務づけられている項目です。
色、濁り、消毒の残留効果の3項目があります。

各検査を行っている原水及び給水栓水の地点数を、地域ごとに以下の表に示しました。

検査項目ごとの検査実施地点数

	水質基準項目		水質管理目標 設定項目		指標菌	クリプトスポ リジウム等	毎日検査
	原水	給水栓水	原水	給水栓水	原水	原水	給水栓水
江山浄水場 配水区域	4	16	4	3	4	1	15
鳥取地域 (統合前簡水)	13	13	1	1	13	6	13
国府地域	8	8	1	1	8	5	7
福部地域	3	4	1	1	3	-	3
河原地域	8	10	1	1	8	3	8
用瀬地域	7	7	1	1	7	3	7
佐治地域	13	12	1	1	13	8	12
気高地域	11	11	1	1	11	3	10
鹿野地域	8	6	1	1	8	6	5
青谷地域 (統合前上水)	4	6	1	1	4	3	6
青谷地域 (統合前簡水)	6	6	1	1	6	6	6
計	85	99	14	13	85	44	92

このほかに、江山浄水場の浄水出口及び千代川をはじめとする一部の河川表流水についても検査を実施しています。

国府地域の広西系、福部地域の湯山系、河原地域の片山系及び山手系の各給水栓は、江山浄水場から配水されるため、江山浄水場配水区域として数えています。

 : 公益財団法人 鳥取県保健事業団に委託

3 水質基準及び試験方法

(1) 水質基準項目

項目		基準値	検査方法
1	一般細菌	1 mLの検水で形成される集落数が100以下	標準寒天培地法
2	大腸菌	検出されないこと	特定酵素基質培地法
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	還元気化一原子吸光光度法
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	イオンクロマトグラフーポストカラム吸光光度法
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
15	1,4 - ジオキサン	0.05 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
16	シス - 1,2 - ジクロロエチレン及び トランス - 1,2 - ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	液体クロマトグラフー質量分析法
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	* 1
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	誘導体化ー高速液体クロマトグラフ法
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	イオンクロマトグラフ（陰イオン）による一斉分析法
39	硬度（カルシウム・マグネシウム等）	300 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	重量法
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	固相抽出ー高速液体クロマトグラフ法
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析法
43	2 - メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフー質量分析法
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	固相抽出ー高速液体クロマトグラフ法
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析法
46	有機物(全有機炭素（T O C）の量)	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法
47	p H値	5.8以上8.6以下	ガラス電極法
48	味	異常でないこと	官能法
49	臭気	異常でないこと	官能法
50	色度	5度以下	透過光測定法
51	濁度	2度以下	透過光測定法

* 1 クロロホルム・ジブロモクロロメタン・ブロモジクロロメタン・ブロモホルムのそれぞれの濃度の総和

(2) 水質管理目標設定項目

項目		目標値	検査方法
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
5	1,2 - ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
8	トルエン	0.4 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
9	フタル酸ジ (2 - エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析法
10	亜塩素酸 *1	0.6 mg/L以下	*1
12	二酸化塩素 *1	0.6 mg/L以下	*1
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
14	抱水クロラル	0.02 mg/L以下	溶媒抽出ーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
15	農薬類 *2	検出値と目標値の比 の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による
16	残留塩素	1 mg/L以下	ジエチルー p - フェニレンジアミン法
17	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10～100 mg/L	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
19	遊離炭酸	20 mg/L以下	滴定法
20	1,1,1 - トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
21	メチル - t - ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下	滴定法
	有機物(全有機炭素 (TOC) の量) *3	3 mg/L以下	全有機炭素計測定法
23	臭気強度 (TON)	3以下	官能法
24	蒸発残留物	30～200 mg/L以下	重量法
25	濁度	1度以下	透過光測定法
26	pH値	7.5程度	ガラス電極法
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上	計算法
28	従属栄養細菌	2,000 個/mL以下	R 2 A 寒天培地法
29	1,1 - ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	ヘッドスペースーガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	誘導結合プラズマ質量分析装置による一斉分析法
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005 mg/L以下	固相抽出ー液体クロマトグラフ質量分析法

*1 消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素とその分解物である亜塩素酸の検査は実施していません。

*2 項目の内訳については次ページを参照のこと。

*3 TOCは有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量) との相関関係がとれているため、自己検査で行う地点ではTOCの値を採用します。なお、過マンガン酸カリウム消費量10 mg/Lに対してTOCを5 mg/Lとすることが妥当であると考えられています。


(平成14年度厚生科学研究・分担研究報告書「WHO飲料水水質ガイドライン改訂等に対応する水道における化学物質等に関する研究」より)


(3) 農薬類 (水質管理目標設定項目)


	項目	目標値	検査方法
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05 mg/L	ヘッドスペースーガスクロマトグラフィー質量分析法
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
4	EPN	0.004 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
5	MCPA	0.005 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
6	アシュラム	0.9 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
7	アセフェート	0.006 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
8	アトラジン	0.01 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
9	アニロホス	0.003 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
10	アミトラズ	0.006 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
11	アラクロール	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
12	イソキサチオン	0.005 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
13	イソフェンホス	0.001 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
14	インプロカルブ (MIPC)	0.01 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
15	インプロチオラン (IPT)	0.3 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
16	イプフェンカルバゾン	0.002 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
17	イプロベンホス (IBP)	0.09 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
18	イミノクタジン	0.006 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
19	インダノファン	0.009 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
20	エスプロカルブ	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
21	エトフェンブロックス	0.08 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	0.01 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
23	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
24	オキシ銅 (有機銅)	0.03 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
25	オリサストロビン	0.1 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
26	カズサホス	0.0006 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
27	カフェンストロール	0.008 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
28	カルタップ	0.08 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
29	カルバリル (NAC)	0.02 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
30	カルボフラン	0.0003 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
31	キノクラミン (ACN)	0.005 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
32	キャブタン	0.3 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
33	クミルロン	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
34	グリホサート	2 mg/L	誘導体化ー固相抽出ー液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
35	グルホシネート	0.02 mg/L	誘導体化ー固相抽出ー液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
36	クロメブロッツ	0.02 mg/L	液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
37	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
38	クロルピリホス	0.003 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
39	クロロタロニル (TPN)	0.05 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
40	シアナジン	0.001 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
41	シアノホス (CYAP)	0.003 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
42	ジウロン (DCMU)	0.02 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
43	ジクロベニル (DBN)	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
45	ジクワット	0.01 mg/L	固相抽出ー高速液体クロマトグラフ法
46	ジスルホトン (エチルチオメン)	0.004 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005 mg/L	ヘッドスペースーガスクロマトグラフィー質量分析法
48	ジチオピル	0.009 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
49	シハロホップブチル	0.006 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
50	シマジン (CAT)	0.003 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
51	ジメタメトリン	0.02 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
52	ジメトエート	0.05 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
53	シメトリン	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
54	ダイアジノン	0.003 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
55	ダイムロン	0.8 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフィー質量分析計による一斉分析法
56	ダノメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01 mg/L	ヘッドスペースーガスクロマトグラフィー質量分析法


	項目	目標値	検査方法
57	チアジニル	0.1 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
58	チウラム	0.02 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
59	チオジカルブ	0.08 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
60	チオファネートメチル	0.3 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
61	チオベンカルブ	0.02 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
62	テフリルトリオン	0.002 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
63	テルブカルブ (MBPMC)	0.02 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
64	トリクロピル	0.006 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
65	トリクロルホン (DEP)	0.005 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
66	トリシクラゾール	0.1 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
67	トリフルラリン	0.06 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
68	ナプロパミド	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
69	パラコート	0.01 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
70	ピペロホス	0.0009 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
71	ピラクロニル	0.01 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
72	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
74	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
75	ピリプチカルブ	0.02 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
76	ピロキロン	0.05 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
77	フィプロニル	0.0005 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
80	フェリムゾン	0.05 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
81	フェンチオン (MPP)	0.006 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
82	フェントエート (PAP)	0.007 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
83	フェントラザミド	0.01 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
84	フサライド	0.1 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
85	ブタクロール	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
86	ブタミホス	0.02 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
87	ブプロフェジン	0.02 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
88	フルアジナム	0.03 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
89	プレチラクロール	0.05 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
90	プロシミドン	0.09 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
91	プロチオホス	0.007 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
92	プロビコナゾール	0.05 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
93	プロビザミド	0.05 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
94	プロベナゾール	0.03 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
95	プロモブチド	0.1 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
96	ベノミル	0.02 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
97	ベンシクロン	0.1 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
98	ベンゾピシクロン	0.09 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
99	ベンゾフェナップ	0.005 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
100	ベンタゾン	0.2 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
101	ペンディメタリン	0.3 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
102	ベンフラカルブ	0.02 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
103	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.01 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
104	ベンフレセート	0.07 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
105	ホスチアゼート	0.005mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
106	マラチオン (マラソン)	0.7 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
107	メコブロップ (MCP)	0.05 mg/L	液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
108	メソミル	0.03 mg/L	固相抽出ー液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
109	メタラキシル	0.2 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
110	メチダジオン (DMTP)	0.004 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
111	メトミノストロピン	0.04 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
112	メトリブジン	0.03 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
113	メフェナセツト	0.02 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
114	メプロニル	0.1 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法
115	モリネート	0.005 mg/L	固相抽出ーガスクロマトグラフー質量分析計による一斉分析法


4 浄水処理方法

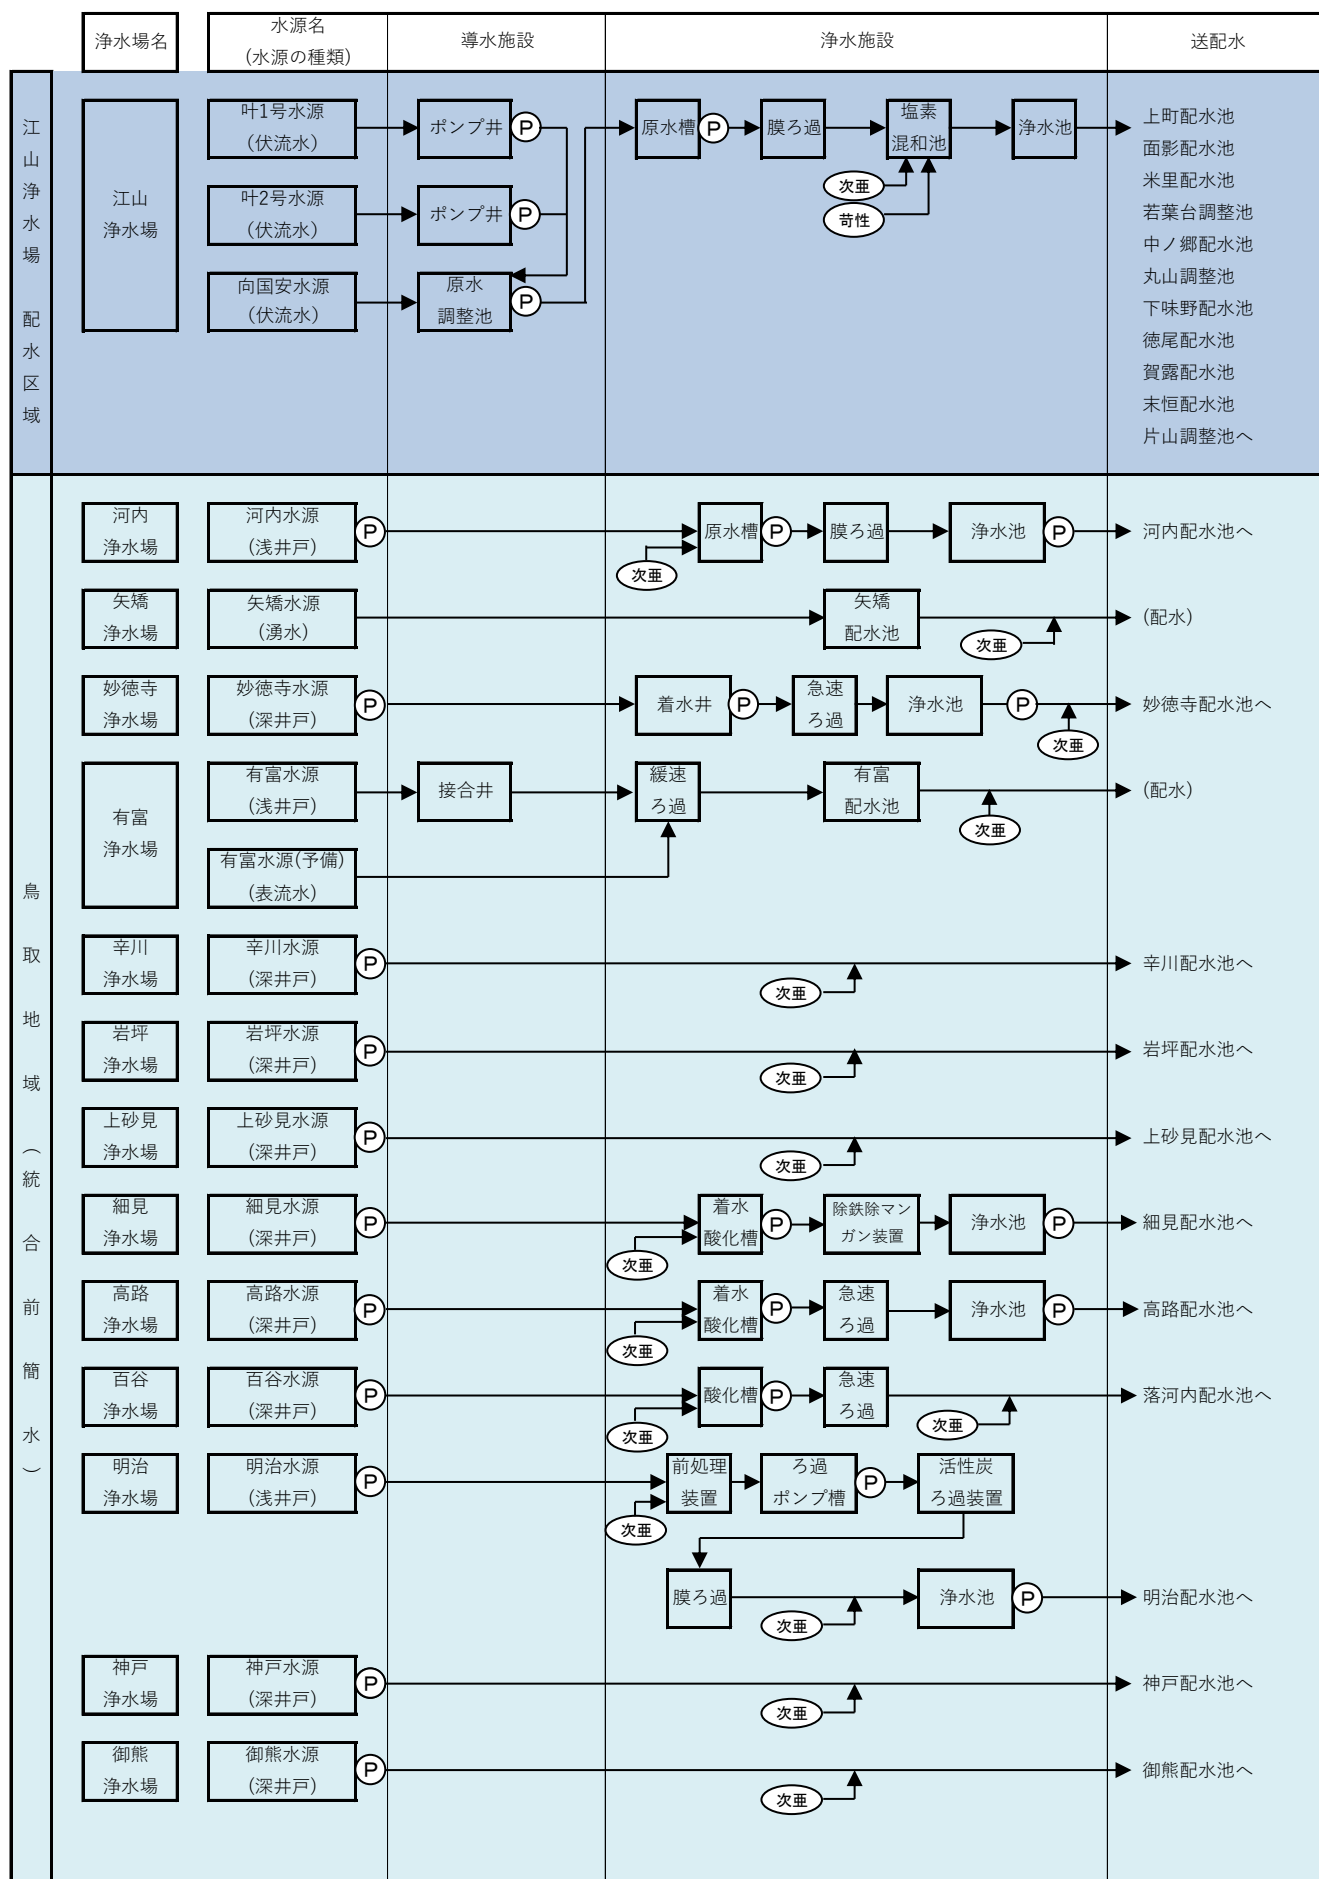

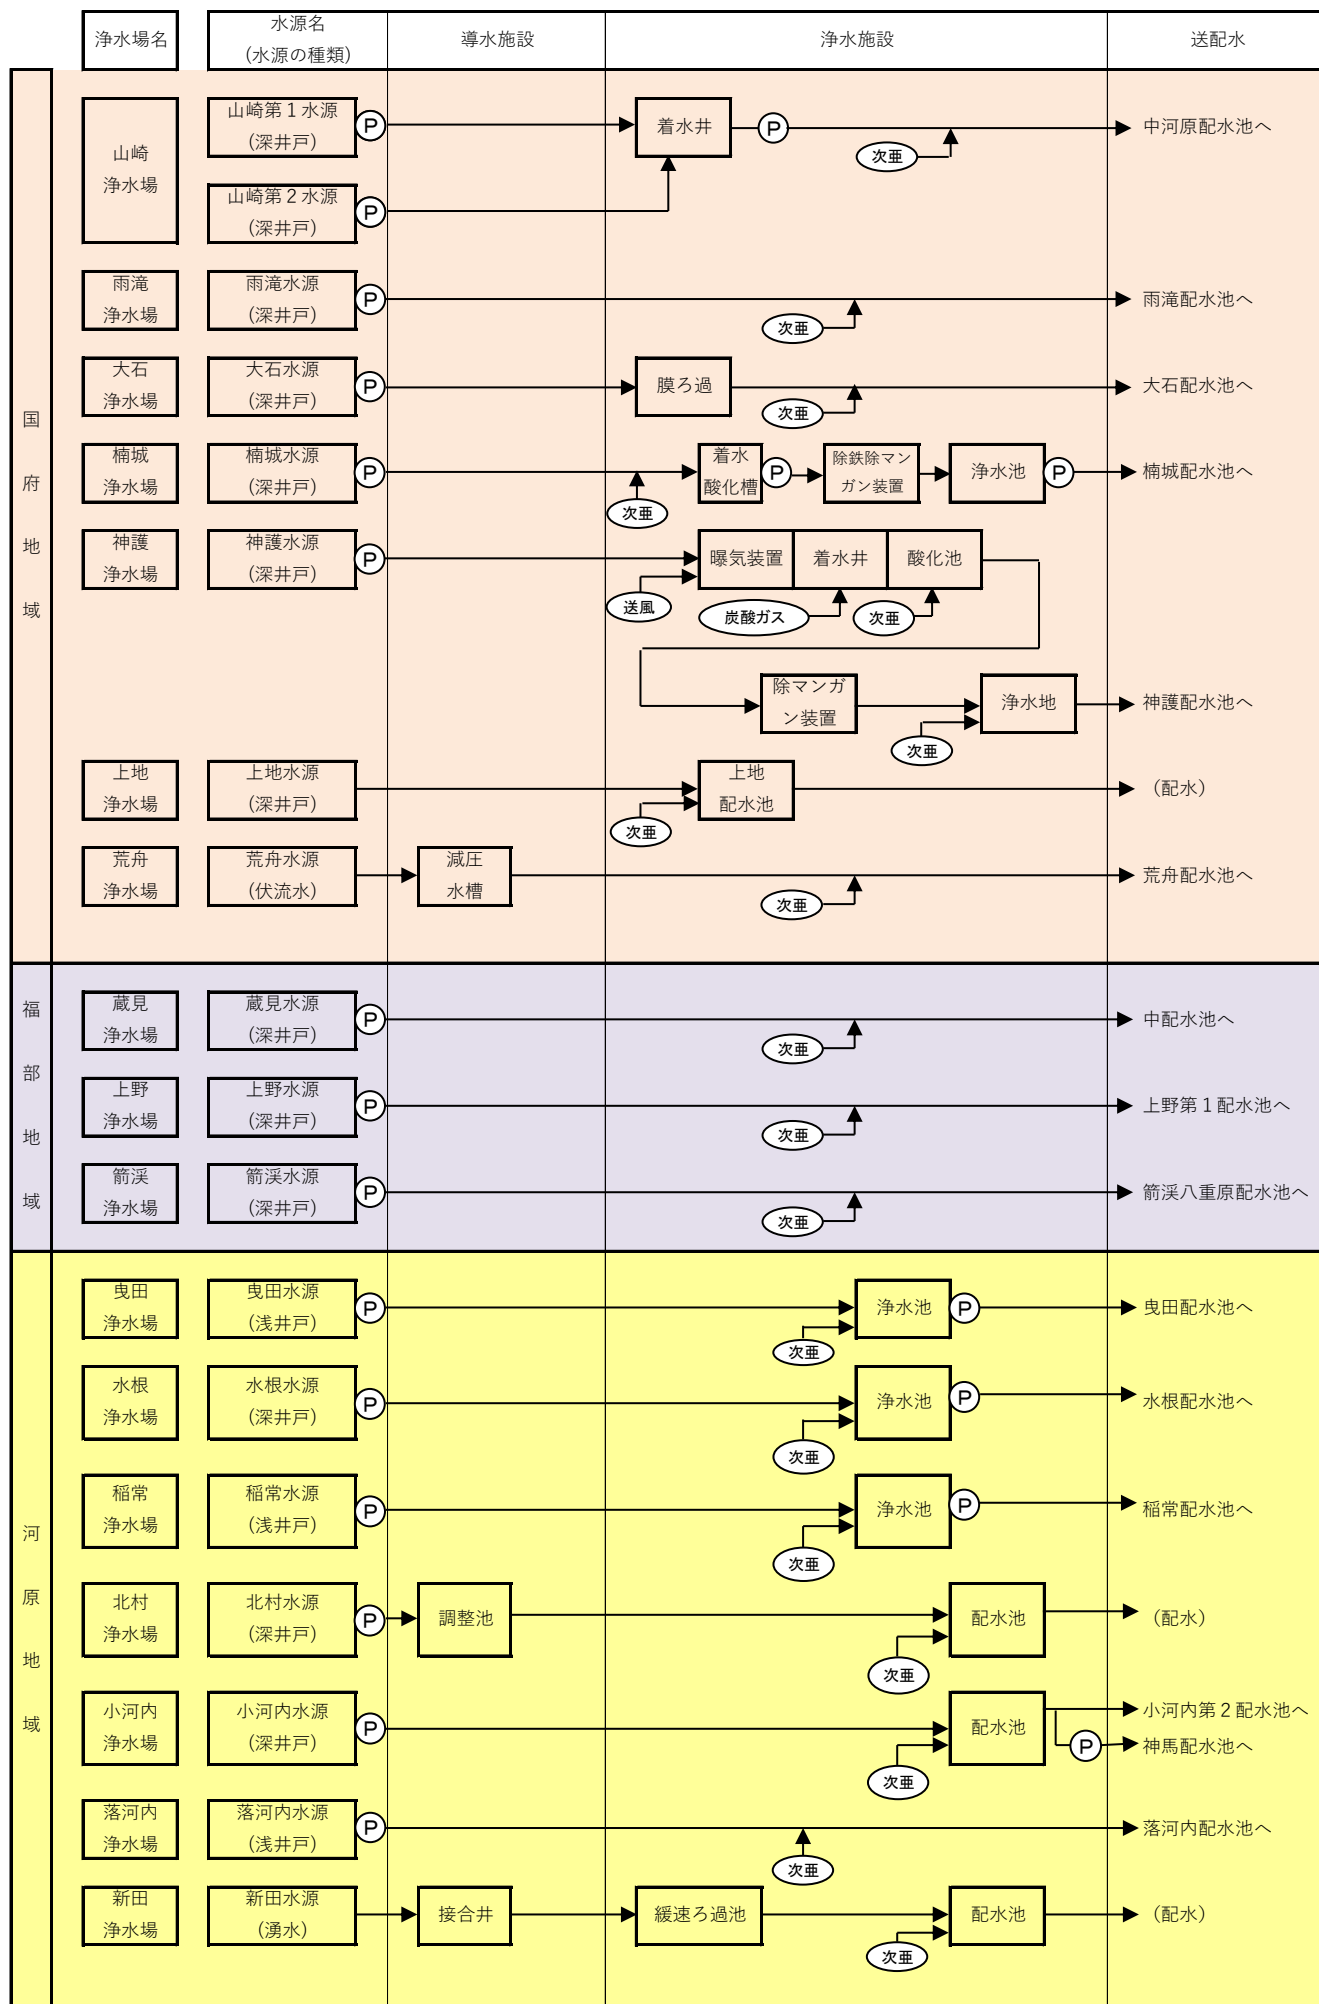

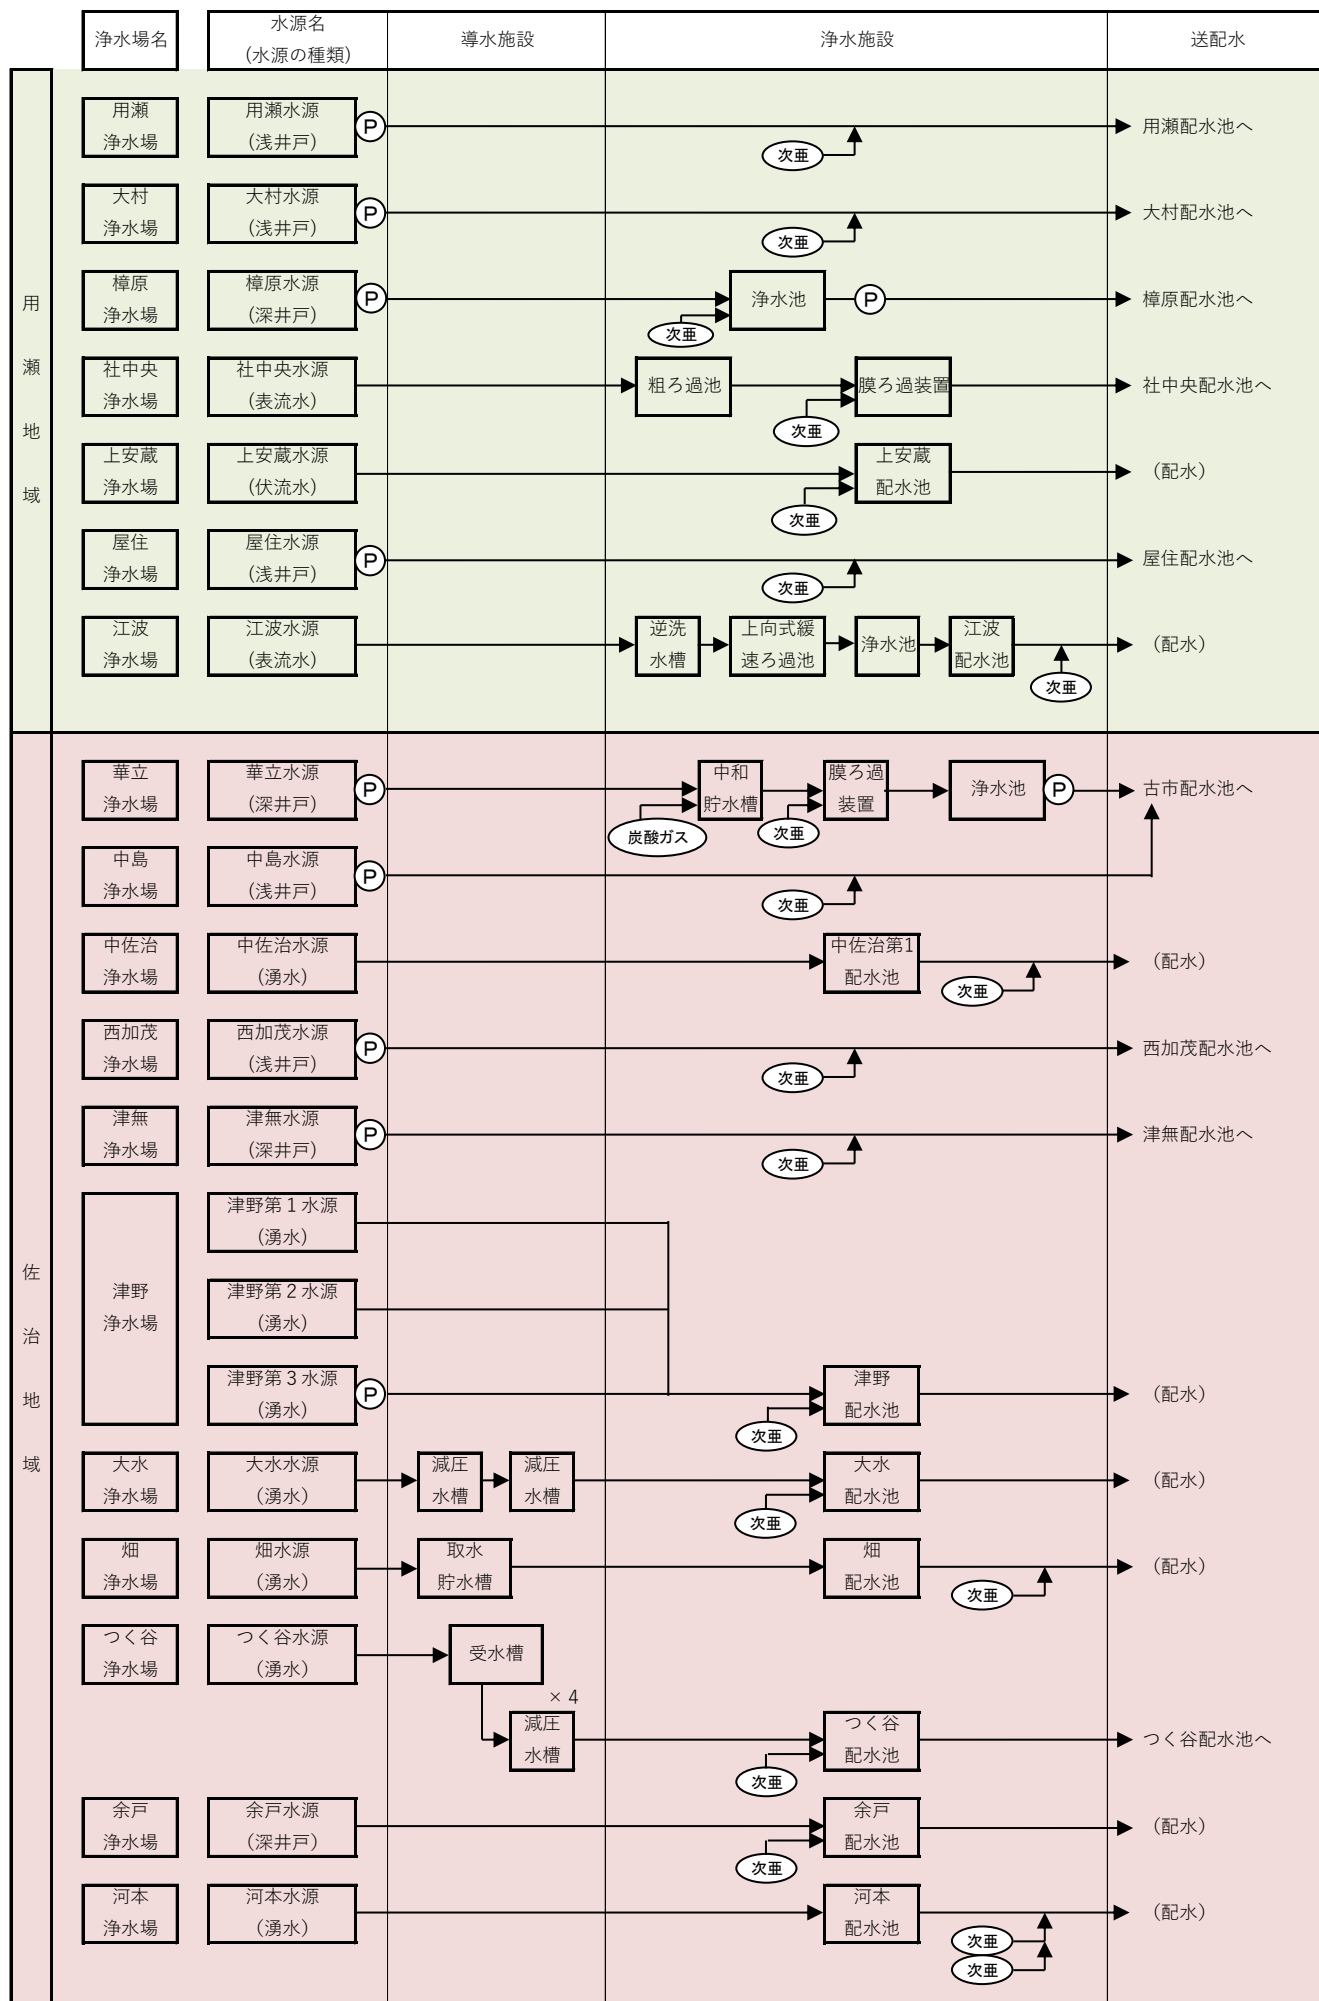

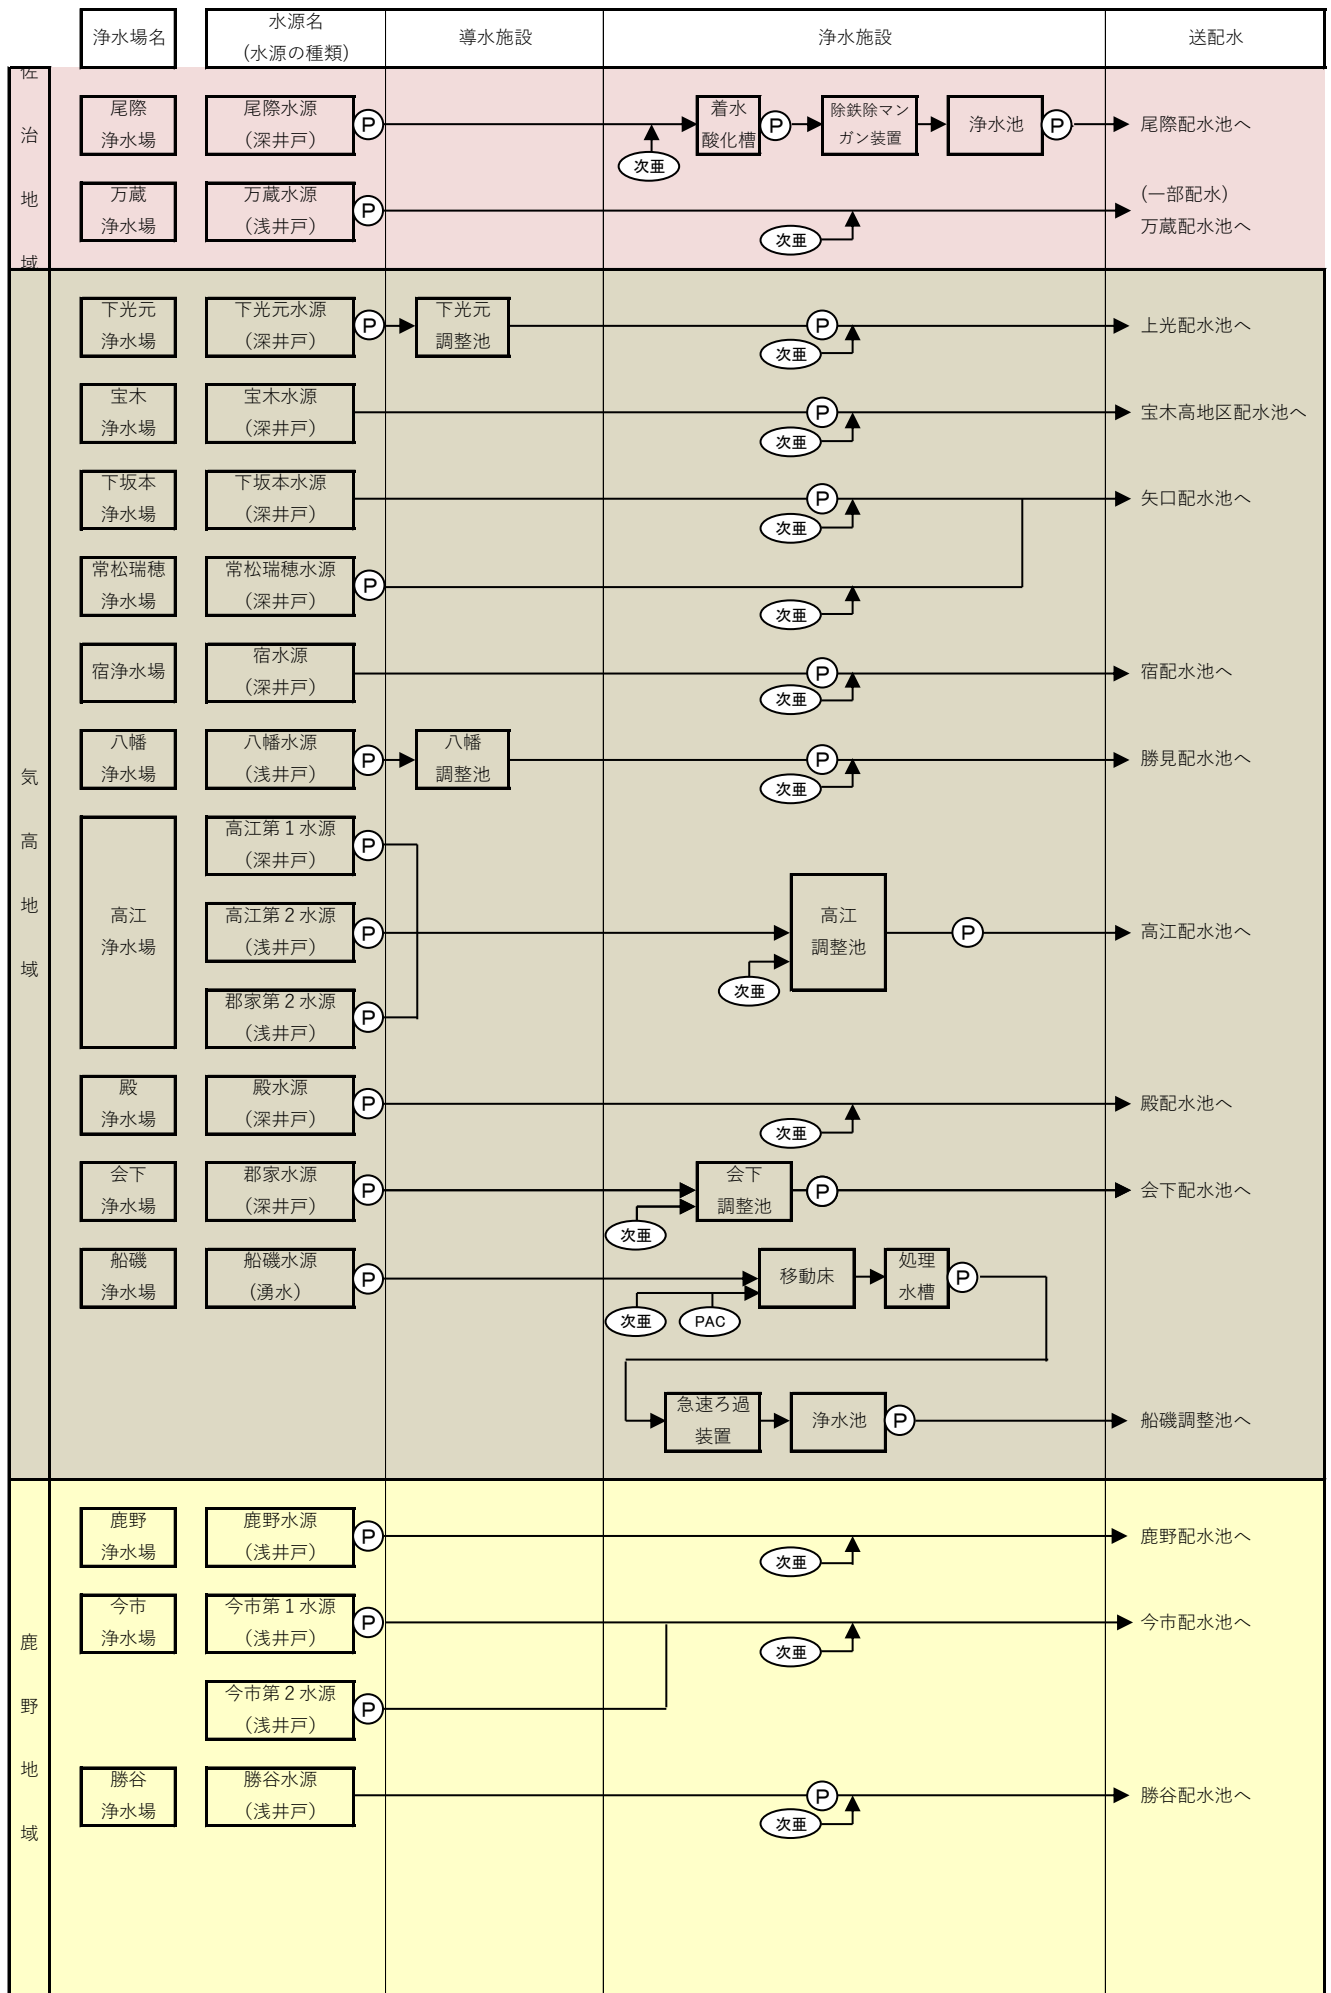

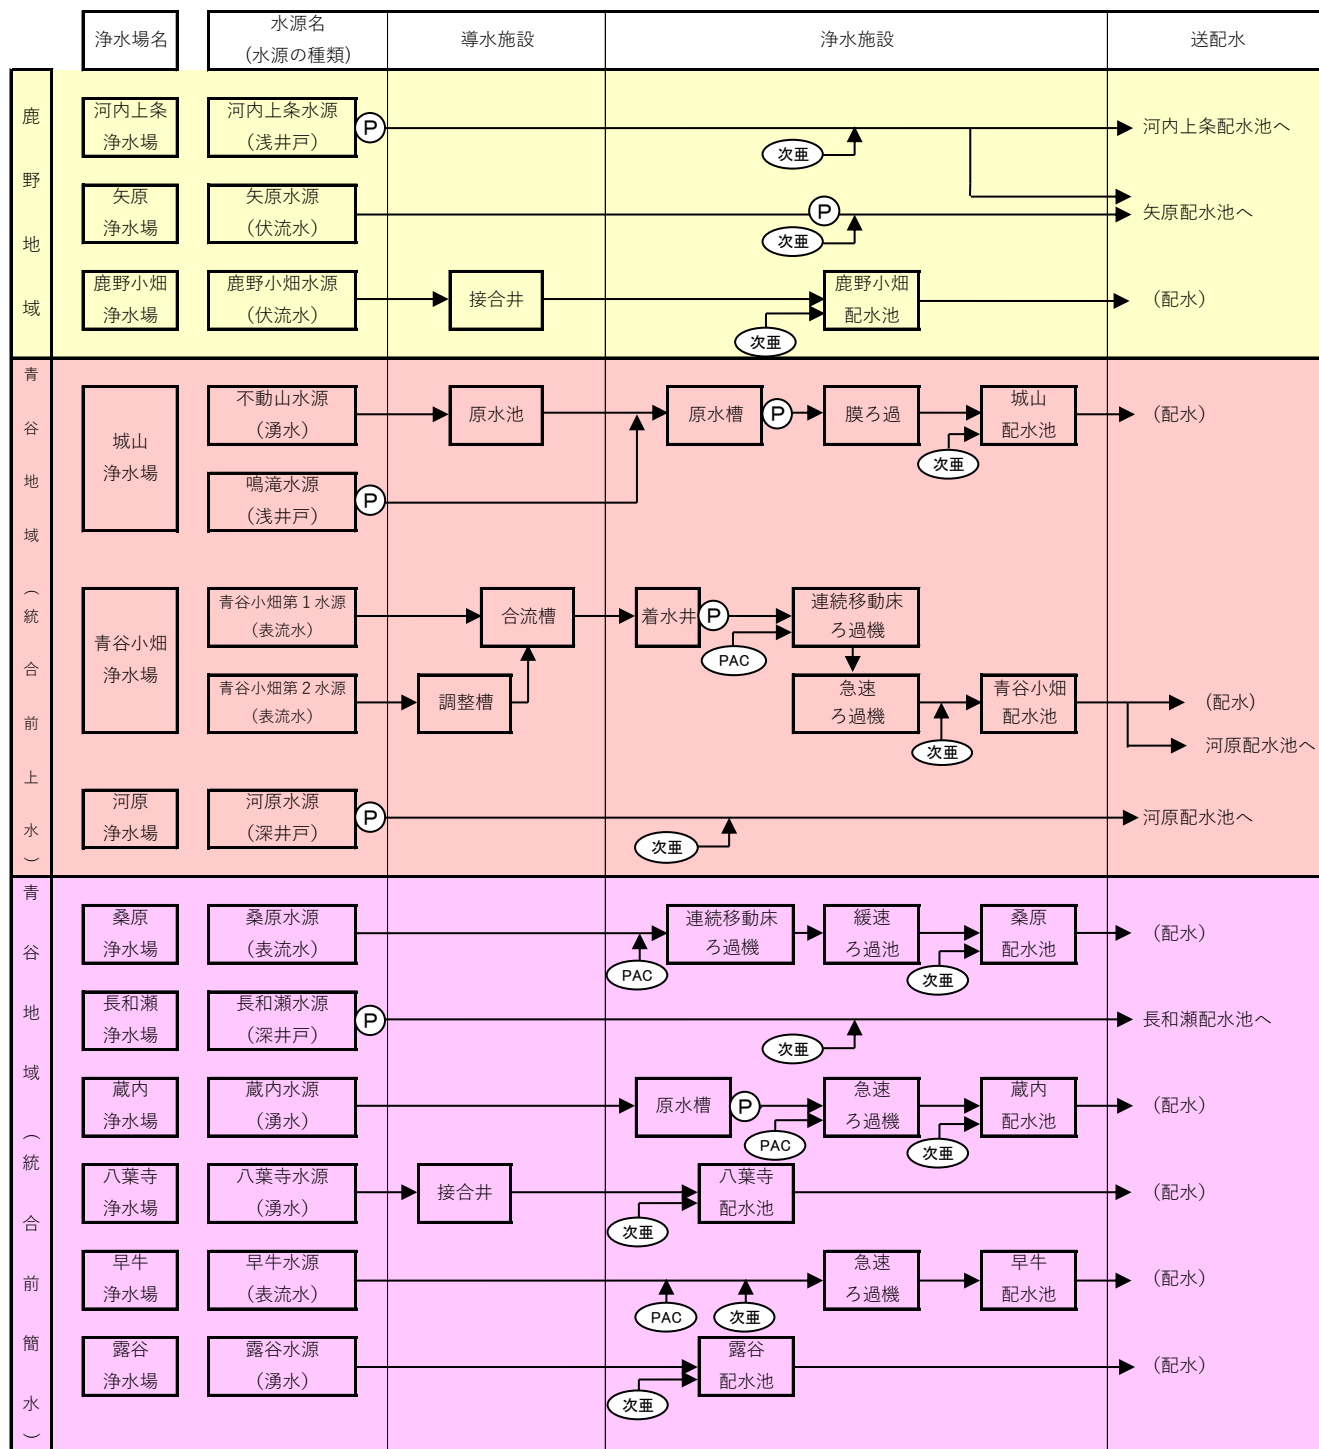

(1) 鳥取・国府・福部地域



(2) 河原・用瀬・佐治地域



(3) 気高・鹿野・青谷地域



6 水質基準項目検査実施地点一覧

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目 掲載頁
江山 浄水場 配水 区域	河川表流水	—	—	千代川（源太橋付近）	26
	原水	江山浄水場	—	叶1号水源	28
	原水	江山浄水場	—	叶2号水源	30
	原水	江山浄水場	—	向国安水源	32
	原水	江山浄水場	—	江山浄水場 原水槽	34
	浄水	江山浄水場	—	江山浄水場 緊急遮断弁室	36
	給水栓水	江山浄水場	米里配水池	円通寺	38
	給水栓水	江山浄水場	中ノ郷配水池	浜坂八丁目	40
	給水栓水	江山浄水場	湯山配水池	福部町細川	42
	給水栓水	江山浄水場	円護寺配水池	覚寺	44
	給水栓水	江山浄水場	小西谷配水池	滝山	46
	給水栓水	江山浄水場	広西配水池	国府町美歎	48
	給水栓水	江山浄水場	桂見配水池	湖山町西三丁目	50
	給水栓水	江山浄水場	吉岡配水池	大畑	52
	給水栓水	江山浄水場	賀露配水池	賀露町北二丁目	54
	給水栓水	江山浄水場	末恒配水池	内海中	56
	給水栓水	江山浄水場	下味野高地区配水池	河原町布袋	58
	給水栓水	江山浄水場	徳尾配水池	湖山町東一丁目	60
	給水栓水	江山浄水場	若葉台配水池	越路	62
	給水栓水	江山浄水場	片山配水池	河原町片山	64
	給水栓水	江山浄水場	山手配水池	河原町三谷	66
	給水栓水	江山浄水場	谷一木第1配水池	河原町渡一木	68
鳥取 地域 (統合前 簡水 区域)	原水	矢矯浄水場	—	矢矯水源	70
	原水	辛川浄水場	—	辛川水源	70
	原水	岩坪浄水場	—	岩坪水源	70
	原水	百谷浄水場	—	百谷水源	71
	原水	明治浄水場	—	明治水源	71
	原水	神戸浄水場	—	神戸水源	71
	原水	御熊浄水場	—	御熊水源	71
	原水	河内浄水場	—	河内水源	72
	原水	妙徳寺浄水場	—	妙徳寺水源	73
	原水	有富浄水場	—	有富水源	74
	原水	上砂見浄水場	—	上砂見水源	75
	原水	細見浄水場	—	細見水源	76
	原水	高路浄水場	—	高路水源	77
	給水栓水	河内浄水場	小原配水池	榎原	78
	給水栓水	矢矯浄水場	矢矯配水池	矢矯	80
	給水栓水	妙徳寺浄水場	妙徳寺配水池	瀬田蔵	82
	給水栓水	有富浄水場	有富配水池	有富	84
	給水栓水	辛川浄水場	辛川配水池	福井	86
	給水栓水	岩坪浄水場	岩坪配水池	岩坪	88
	給水栓水	上砂見浄水場	上砂見配水池	上砂見	90
	給水栓水	細見浄水場	細見配水池	細見	92

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目 掲載頁
鳥取 地域 (統合前 簡水 区域)	給水栓水	高路浄水場	高路配水池	高路	94
	給水栓水	百谷浄水場	百谷配水池	百谷	96
	給水栓水	明治浄水場	明治配水池	上原	98
	給水栓水	神戸浄水場	神戸配水池	中砂見	100
	給水栓水	御熊浄水場	御熊配水池	御熊	102
国府 地域	原水	山崎浄水場	—	山崎第 1 水源	104
	原水	山崎浄水場	—	山崎第 2 水源	104
	原水	楠城浄水場	—	楠城水源	104
	原水	荒舟浄水場	—	荒舟水源	104
	原水	雨滝浄水場	—	雨滝水源	106
	原水	大石浄水場	—	大石水源	107
	原水	上地浄水場	—	上地水源	108
	原水	神護浄水場	—	神護水源	109
	給水栓水	山崎浄水場	清水配水池	国府町高岡	110
	給水栓水	山崎浄水場	新井配水池	国府町神垣	112
	給水栓水	雨滝浄水場	雨滝配水池	国府町雨滝	114
	給水栓水	大石浄水場	大石配水池	国府町栃本	116
	給水栓水	楠城浄水場	楠城配水池	国府町楠城	118
	給水栓水	神護浄水場	神護配水池	国府町神護	120
	給水栓水	上地浄水場	上地配水池	国府町上地	122
	給水栓水	荒舟浄水場	荒舟配水池	国府町荒舟	124
福部 地域	原水	蔵見浄水場	—	蔵見水源	126
	原水	上野浄水場	—	上野水源	126
	原水	箭溪浄水場	—	箭溪水源	127
	給水栓水	蔵見浄水場	中配水池	福部町蔵見	128
	給水栓水	蔵見浄水場	左近配水池	福部町左近	130
	給水栓水	上野浄水場	上野第 1 配水池	福部町左近	132
	給水栓水	箭溪浄水場	箭溪八重原配水池	福部町箭溪	134
河原 地域	河川表流水	—	—	曳田川（姫沼橋）	136
	原水	水根浄水場	—	水根水源	137
	原水	北村浄水場	—	北村水源	137
	原水	小河内浄水場	—	小河内水源	137
	原水	新田浄水場	—	新田水源	137
	原水	曳田浄水場	—	曳田水源	138
	原水	稲常浄水場	—	稲常水源	140
	原水	落河内浄水場	—	落河内水源	142
	給水栓水	曳田浄水場	河原小畑配水池	河原町小畑	144
	給水栓水	曳田浄水場	散岐配水池	河原町釜口	146
	給水栓水	曳田浄水場	中井配水池	河原町中井	148
	給水栓水	水根浄水場	小倉配水池	河原町小倉	150
	給水栓水	稲常浄水場	稲常配水池	河原町稲常	152
	給水栓水	北村浄水場	北村配水池	河原町弓河内	154
	給水栓水	小河内浄水場	小河内第 2 配水池	河原町中井	156
	給水栓水	小河内浄水場	神馬配水池	河原町神馬	158
	給水栓水	落河内浄水場	落河内配水池	河原町北村	160
	給水栓水	新田浄水場	新田配水池	河原町小河内	162

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目 掲載頁
用瀬 地域	原水	用瀬浄水場	—	用瀬水源	164
	原水	大村浄水場	—	大村水源	164
	原水	樟原浄水場	—	樟原水源	164
	原水	上安蔵浄水場	—	上安蔵水源	165
	原水	屋住浄水場	—	屋住水源	165
	原水	江波浄水場	—	江波水源	165
	原水	社中央浄水場	—	社中央水源	166
	給水栓水	用瀬浄水場	用瀬配水池	用瀬町用瀬	168
	給水栓水	大村浄水場	大村配水池	用瀬町鷹狩	170
	給水栓水	樟原浄水場	樟原配水池	用瀬町宮原	172
	給水栓水	社中央浄水場	社中央配水池	用瀬町安蔵	174
	給水栓水	上安蔵浄水場	上安蔵配水池	用瀬町安蔵	176
	給水栓水	屋住浄水場	屋住配水池	用瀬町屋住	178
	給水栓水	江波浄水場	江波配水池	用瀬町江波	180
佐治 地域	原水	中島浄水場	—	中島水源	182
	原水	中佐治浄水場	—	中佐治水源	182
	原水	津無浄水場	—	津無水源	182
	原水	津野浄水場	—	津野第 3 水源	183
	原水	大水浄水場	—	大水水源	183
	原水	畑浄水場	—	畑水源	183
	原水	つく谷浄水場	—	つく谷水源	183
	原水	河本浄水場	—	河本水源	183
	原水	万蔵浄水場	—	万蔵水源	183
	原水	華立浄水場	—	華立水源	184
	原水	西加茂浄水場	—	西加茂水源	185
	原水	余戸浄水場	—	余戸水源	186
	原水	尾際浄水場	—	尾際水源	187
	給水栓水	華立浄水場	古市配水池	佐治町古市	188
		中島浄水場			
	給水栓水	中佐治浄水場	中佐治第 2 配水池	佐治町加瀬木	190
	給水栓水	西加茂浄水場	西加茂配水池	佐治町加茂	192
	給水栓水	津無浄水場	津無配水池	佐治町津無	194
	給水栓水	津野浄水場	津野第 1 配水池	佐治町津野	196
	給水栓水	大水浄水場	大水配水池	佐治町加茂	198
	給水栓水	畑浄水場	畑配水池	佐治町畑	200
	給水栓水	つく谷浄水場	つく谷配水池	佐治町つく谷	202
	給水栓水	余戸浄水場	余戸配水池	佐治町余戸	204
	給水栓水	河本浄水場	河本配水池	佐治町河本	206
	給水栓水	尾際浄水場	尾際配水池	佐治町尾際	208
	給水栓水	万蔵浄水場	万蔵配水池	佐治町加茂	210

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目 掲載頁
気高 地域	原水	下光元浄水場	—	下光元水源	212
	原水	宝木浄水場	—	宝木水源	212
	原水	宿浄水場	—	宿水源	212
	原水	常松瑞穂浄水場	—	常松瑞穂水源	213
	原水	八幡浄水場	—	八幡水源	213
	原水	高江浄水場	—	高江第1水源	213
	原水	高江浄水場	—	高江第2水源	213
	原水	高江浄水場	—	郡家第2水源	213
	原水	殿浄水場	—	殿水源	213
	原水	会下浄水場	—	郡家水源	213
	原水	船磯浄水場	—	船磯水源	214
	給水栓水	下光元浄水場	上光配水池	気高町下光元	216
	給水栓水	宝木浄水場	宝木配水池	気高町富吉	218
	給水栓水	宝木浄水場	酒津配水池	気高町酒津	220
	給水栓水	宝木浄水場	宝木高地区配水池	気高町奥沢見	222
	給水栓水	宿浄水場	宿配水池	気高町土居	224
	給水栓水	常松瑞穂浄水場	矢口配水池	気高町日光	226
	給水栓水	八幡浄水場	勝見配水池	気高町浜村	228
	給水栓水	高江浄水場	高江配水池	気高町八幡	230
	給水栓水	殿浄水場	飯里配水池	気高町山宮	232
	給水栓水	会下浄水場	会下配水池	気高町会下	234
	給水栓水	船磯浄水場	船磯配水池	気高町八束水	236
鹿野 地域	原水	鹿野浄水場	—	鹿野水源	238
	原水	今市浄水場	—	今市第1水源	238
	原水	河内上条浄水場	—	河内上条水源	238
	原水	河内下条浄水場	—	河内下条水源	239
	原水	鹿野小畑浄水場	—	鹿野小畑水源	239
	原水	今市浄水場	—	今市第2水源	240
	原水	勝谷浄水場	—	勝谷水源	241
	原水	矢原浄水場	—	矢原水源	242
	給水栓水	鹿野浄水場	鹿野配水池	鹿野町鹿野	244
	給水栓水	鹿野浄水場	末用配水池	鹿野町末用	246
	給水栓水	今市浄水場	今市配水池	鹿野町今市	248
	給水栓水	勝谷浄水場	勝谷配水池	鹿野町宮方	250
	給水栓水	河内上条浄水場	矢原配水池	鹿野町河内	252
		矢原浄水場			
	給水栓水	鹿野小畑浄水場	鹿野小畑配水池	鹿野町水谷	254

地域	検水の種類	浄水施設	配水系統	水源または採水地点	基準項目 掲載頁
青谷 地域 (統合前 上水 区域)	河川表流水	—	—	勝部川（落合橋）	256
	河川表流水	—	—	日置川（小鷲谷橋）	257
	原水	城山浄水場	—	不動山水源	258
	原水	城山浄水場	—	鳴滝水源	260
	原水	青谷小畑浄水場	—	青谷小畑水源	262
	原水	河原浄水場	—	河原水源	264
	給水栓水	城山浄水場	青谷第3配水池	青谷町夏泊	266
	給水栓水	城山浄水場	山田配水池	青谷町山田	268
	給水栓水	城山浄水場	城山配水池	青谷町大坪	270
	給水栓水	城山浄水場	絹見配水池	青谷町絹見	272
	給水栓水	青谷小畑浄水場	青谷小畑配水池	青谷町小畑	274
	給水栓水	青谷小畑浄水場	河原配水池	青谷町山根	276
		河原浄水場			
青谷 地域 (統合前 簡水 区域)	原水	長和瀬浄水場	—	長和瀬水源	278
	原水	早牛浄水場	—	早牛水源	278
	原水	露谷浄水場	—	露谷水源	278
	原水	桑原浄水場	—	桑原水源	279
	原水	蔵内浄水場	—	蔵内水源	280
	原水	八葉寺浄水場	—	八葉寺水源	281
	給水栓水	桑原浄水場	桑原配水池	青谷町澄水	282
	給水栓水	長和瀬浄水場	長和瀬配水池	青谷町長和瀬	284
	給水栓水	蔵内浄水場	蔵内配水池	青谷町蔵内	286
	給水栓水	八葉寺浄水場	八葉寺配水池	青谷町八葉寺	288
	給水栓水	早牛浄水場	早牛配水池	青谷町早牛	290
	給水栓水	露谷浄水場	露谷配水池	青谷町露谷	292

7 水質検査結果

(1) 水質検査結果の概要

ア 水質基準項目(給水栓水)

浄水及び給水栓水は、水質基準項目(51項目)の基準値にすべて適合しましたが、一部の項目で基準値の20%を超過しました。超過した項目は下表のとおりです。

※は、最大値を記録した配水系統を示しています。

地域	項目	基準値	最大値	基準値の20%を超過した配水系統
江山浄水場 配水区域	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.001 mg/L	吉岡系
	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.16 mg/L	吉岡系
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L	吉岡系※、若葉台系※
	蒸発残留物	500 mg/L以下	110 mg/L	米里系※、中ノ郷系※
鳥取地域 (統合前簡水区域)	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 mg/L	有富系
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.1 mg/L	岩坪系
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.08 mg/L	細見系、妙徳寺系※、有富系※
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.011 mg/L	細見系
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	80 mg/L	高路系※、辛川系※、御熊系、妙徳寺系、神戸系
	蒸発残留物	500 mg/L以下	200 mg/L	辛川系※含め8系統
	色度	5 度以下	1.8 度	妙徳寺系※、細見系
国府地域	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 mg/L	楠城系
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.51 mg/L	雨滝系
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	68 mg/L	楠城系※、雨滝系※
	マンガンおよびその化合物	0.05 mg/L以下	0.037 mg/L	上地系
	蒸発残留物	500 mg/L以下	240 mg/L	雨滝系※、神護系※、上地系、楠城系
	色度	5 度以下	3 度	上地系
	濁度	2 度以下	0.7 度	上地系

地域	項目	基準値	最大値	基準値の20%を 超過した配水系統
福部地域	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	65 mg/L	中系※、左近系※、 上野第1系、箭浜八重原系
	蒸発残留物	500 mg/L以下	160 mg/L	箭浜八重原系※、中系、 左近系、上野第1系
	濁度	2 度以下	0.9 度	左近系
河原地域	一般細菌	100 個/mL以下	22 個/mL	稲常系
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003 mg/L	中井系※、河原小畑系※、 散岐系※
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.19 mg/L	小河内第2系※、神馬系※
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.007 mg/L	新田系
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.023 mg/L	新田系
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.007 mg/L	落河内系
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	79 mg/L	小倉系
	蒸発残留物	500 mg/L以下	180 mg/L	小倉系※、稲常系、 小河内第2系、神馬系、
	有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.7 mg/L	新田系
用瀬地域	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.004 mg/L	江波系※、屋住系
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.18 mg/L	上安蔵系
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.016 mg/L	江波系※、社中央系
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.03 mg/L	江波系
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.012 mg/L	社中央系※、江波系
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.009 mg/L	江波系※、社中央系
	有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.7 mg/L	江波系※、社中央系※
	色度	5 度以下	2 度	樟原系

地域	項目	基準値	最大値	基準値の20%を 超過した配水系統
佐治地域	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.008 mg/L	尾際系
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.5 mg/L	西加茂系
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.43 mg/L	尾際系
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	90 mg/L	尾際系
	蒸発残留物	500 mg/L以下	150 mg/L	尾際系※、古市系、津無系
	色度	5 度以下	4 度	万蔵系
	濁度	2 度以下	1 度	万蔵系
気高地域	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.5 mg/L	船磯系
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	91 mg/L	勝見系
	蒸発残留物	500 mg/L以下	210 mg/L	勝見系※、高江系、船磯系
鹿野地域	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.005 mg/L	勝谷系
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.20 mg/L	勝谷系
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.014 mg/L	鹿野小畑系
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.010 mg/L	鹿野小畑系
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.008 mg/L	末用系※、鹿野小畑系
	蒸発残留物	500 mg/L以下	110 mg/L	勝谷系
	有機物（全有機炭素（TOC））の量	3 mg/L以下	0.8 mg/L	鹿野小畑系
	色度	5 度以下	3 度	末用系※、鹿野小畑系※
	濁度	2 度以下	1 度	末用系、鹿野小畑系※
青谷地域 （統合前上水区域）	給水栓水について、基準値の20%を超過した項目はありませんでした。			

地域	項目	基準値	最大値	基準値の20%を 超過した配水系統
青谷地域 (統合前簡 水区域)	アルミニウム及びそ の化合物	0.2 mg/L以下	0.08 mg/L	八葉寺系※、桑原系
	塩化物イオン	200 mg/L以下	45 mg/L	長和瀬系
	カルシウム、マグネ シウム等(硬度)	300 mg/L以下	77 mg/L	長和瀬系
	蒸発残留物	500 mg/L以下	190 mg/L	長和瀬系※、露谷系
	色度	5 度以下	2 度	八葉寺系※、露谷系※

イ 水質管理目標設定項目(浄水、給水栓水)

浄水及び給水栓水について、水道管の腐食しやすさの目安となるランゲリア指数（目標値：－１以上）は、福部地域のみ目標値を満たしました。それ以外の地域においては、目標値を満たしていませんでした。これは、硬度が低いこと等が主な原因であり、健康に影響はありません。

その他の項目（無機物、重金属、一般有機物、消毒副生成物等）については、全ての検査地点において目標値を満たしました。

ウ 指標菌検査及びクリプトスポリジウム等(原水)

各地域において、指標菌が検出された水源は下表のとおりです。

なお、クリプトスポリジウム及びジアルジアは全ての水源において検出されませんでした。

地域	水源名	検査回数 (回/年)	検出回数(回/年)	
			大腸菌	嫌気性芽胞菌
江山浄水場 配水区域	叶1号水源	12	2	0
	叶2号水源	12	4	0
	向国安水源	12	1	0
	江山浄水場 原水(3水源混合)	12	2	0
鳥取地域 (統合前簡水)	矢矯水源	12	2	0
	明治水源	4	3	0
国府地域	大石水源	4	1	0
	楠城水源	12	2	0
	荒舟水源	12	3	0
福部地域	全ての水源で検出せず			
河原地域	新田水源	4	3	0
用瀬地域	社中央水源	4	4	0
	上安蔵水源	12	6	0
	江波水源	4	3	0
佐治地域	華立水源	4	1	0
	中島水源	12	1	0
	中佐治水源	12	2	0
	西加茂水源	12	5	0
	畑水源	12	6	0
	つく谷水源	12	5	0
	河本水源	12	3	0
	万蔵水源	12	1	0

地域	水源名	検査回数 (回/年)	検出回数(回/年)	
			大腸菌	嫌気性芽胞菌
気高地域	全ての水源で検出せず			
鹿野地域	鹿野水源	12	2	0
	今市第1水源	12	2	0
	今市第2水源	12	3	0
	鹿野小畑水源	12	8	2
青谷地域 (統合前上水)	不動山水源	4	1	0
	鳴滝水源	4	4	0
	青谷小畑水源	4	4	1
青谷地域 (統合前簡水)	桑原水源	4	4	2
	長和瀬水源	12	5	0
	八葉寺水源	12	5	0
	早牛水源	4	4	1
	露谷水源	12	1	0

エ 毎日検査項目(給水栓水)

給水栓水は、遊離残留塩素の濃度を0.1mg/L以上に保持するよう法令で定められています。

1日1回の残留塩素検査では、0.1mg/L未満の日はなく、色、濁りについても異常は認められませんでした。

(2) 水質検査結果一覧表

ア 水質基準項目

(ア) 江山浄水場 配水区域

河川表流水

千代川（源太橋付近）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.29	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	19.8	17.2	25.3	33.1	30.8
水温	℃	—	9.7	12.7	18.7	25.6	25.1
一般細菌	個/mL	100以下	190	1,500	110	1,800	7,500
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.40			0.06	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.26			0.07	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.2			6.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.013			0.007	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	6.1	7.1	6.4	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	17			26	
蒸発残留物	mg/L	500以下	71			64	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.6	0.7	0.7
pH値		5.8-8.6	6.6	7.1	7.0	7.3	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	4.7	4.5	3.2	2.8	2.7
濁度	度	2度以下	8.1	2.6	2.3	1.3	1.2

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨	－	－	－
33.6	27.1	15.1	15.2	5.9	6.0	10.5	33.6	5.9	20.0
25.0	24.6	14.4	10.1	6.4	6.3	8.2	25.6	6.3	15.6
760	2,500	650	160	26	1,100	100	7,500	26	1,400
検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.5			0.6	0.3	0.5
	0.09			<0.08			0.09	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	0.02			0.05			0.40	0.02	0.13
	0.04			0.05			0.26	0.04	0.11
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.9			6.3			6.9	5.2	6.2
	0.006			<0.005			0.013	<0.005	0.006
6.1	6.1	5.7	6.0	7.2	14.4	7.6	14.4	5.7	7.2
	26			23			26	17	23
	70			67			71	64	68
0.6	0.5	0.8	0.4	0.4	1.0	0.7	1.0	0.4	0.7
7.2	7.2	6.9	7.0	6.8	6.7	6.9	7.3	6.6	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2.3	2.0	7.1	2.4	1.9	13	6.2	13	1.9	4
1.1	0.9	12	1.3	1.2	12	7.7	12	0.9	4

原水

江山浄水場 叶1号水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.2	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	—	18.8	16.8	24.8	24.8	32.1
水温	℃	—	13.3	17.7	20.8	24.4	29.7
一般細菌	個/mL	100以下	2	3	3	3	2
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.7			6.3	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.6	6.4	6.7	5.6	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	19			24	
蒸発残留物	mg/L	500以下	50			70	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨	－	－	－
31.3	24.4	15.3	14.7	7.4	7.0	11.8	32.1	7.0	19.1
29.0	28.9	19.5	14.1	9.6	6.8	8.4	29.7	6.8	18.5
1	2	10	0	0	4	7	10	0	3
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出	検出せず	2回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.6			0.6	0.4	0.5
	0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.7			6.1			6.7	5.7	6.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.2	6.1	5.4	5.9	7.6	10.4	9.7	10.4	5.4	6.9
	25			23			25	19	23
	84			56			84	50	65
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.8	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場 叶2号水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.2	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	—	18.8	16.8	24.8	24.8	32.1
水温	℃	—	13.5	17.9	20.9	24.4	29.4
一般細菌	個/mL	100以下	2	1	2	3	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.5			6.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	6.4	7.2	5.2	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	18			22	
蒸発残留物	mg/L	500以下	47			70	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.8	0.6	<0.5	0.9	0.6
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨	－	－	－
31.3	24.4	15.5	14.7	7.3	7.0	11.5	32.1	7.0	19.1
28.8	28.9	19.6	14.1	9.4	7.0	8.5	29.4	7.0	18.5
1	1	5	1	1	1	5	5	1	2
検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出	検出せず	4回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.002			<0.001			0.002	<0.001	<0.001
	0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.5			0.6	0.4	0.5
	0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	0.06			<0.03			0.06	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.9			9.7			9.7	5.5	7.0
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.1	6.2	5.7	6.2	7.7	10.8	8.4	10.8	5.2	7.0
	26			38			38	18	26
	82			63			82	47	66
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.6	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.9	<0.5	<0.5
<0.1	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場 向国安水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.2	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	—	15.7	16.0	25.8	25.1	32.9
水温	℃	—	13.4	15.7	18.5	20.5	23.6
一般細菌	個/mL	100以下	3	1	4	5	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.3			6.8	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7	7.4	8.0	6.3	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	32			28	
蒸発残留物	mg/L	500以下	73			91	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨	－	－	－
32.3	26.3	15.9	11.3	4.9	6.0	10.0	32.9	4.9	18.5
24.9	25.5	18.9	15.4	12.7	11.6	10.0	25.5	10.0	17.6
0	3	2	0	0	3	6	6	0	2
検出せず	検出せず	検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	1回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.7			0.8	0.4	0.6
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	0.06			<0.03			0.06	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.6			6.5			7.6	6.5	7.1
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.8	7.2	6.1	7.2	8.3	9.8	9.8	9.8	6.1	7.8
	31			24			32	24	29
	77			77			91	73	80
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.3	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1

原水

江山浄水場 原水槽(叶1号水源・叶2号水源・向国安水源の混合原水)

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.2	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	—	17.4	17.8	25.7	25.4	27.9
水温	℃	—	12.4	16.0	17.8	21.4	24.7
一般細菌	個/mL	100以下	5	4	6	9	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.1			6.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	6.8	7.4	5.8	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	37			100	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.5	0.9	0.8	0.9	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	0.4	0.3	0.2	<0.1

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨	－	－	－
31.2	24.8	15.8	13.7	7.1	9.5	13.8	31.2	7.1	19.2
25.0	26.9	18.6	14.4	11.4	8.8	8.6	26.9	8.6	17.2
4	3	7	12	1	1	4	12	0	5
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出	検出せず	2回検出
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.6			0.6	0.4	0.6
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.1			7.3			7.3	6.1	6.8
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.4	6.6	5.8	6.5	7.9	10.4	9.2	10.4	5.8	7.3
	28			32			32	23	27
	78			77			100	37	73
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	<0.1

浄水

江山浄水場 緊急遮断弁室(浄水出口)

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.3	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.20
天候	—	—	雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	14.3	23.8	27.8	25.4	29.4
水温	℃	—	11.6	16.9	18.7	22.4	25.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.5			12.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.2	7.7	8.6	7.5	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25			33
蒸発残留物	mg/L	500以下		59			100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.9	7.0	6.9	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.64	0.62	0.67	0.60	0.59
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.7	R6.11.13	R6.12.12	R7.1.6	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨のち晴	雨	曇	雨	－	－	－
27.6	23.0	21.0	17.8	13.8	10.5	8.0	29.4	8.0	20.2
26.5	24.0	17.5	13.7	11.2	8.6	8.7	26.5	8.6	17.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.7			0.6		0.7	0.4	0.6
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		10.4			9.0		12.6	9.0	10.6
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.3	7.1	7.2	7.7	8.9	10.7	11.1	11.1	7.1	8.6
		25			29		33	25	28
		76			75		100	59	78
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.8	6.9	6.9	6.8	6.6	6.7	7.0	7.0	6.6	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.68	0.60	0.60	0.55	0.55	0.45	0.40	0.68	0.40	0.58
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

円通寺（江山浄水場 米里配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.16	R6.8.5
天候	—	—	曇	雨／曇	曇	曇	晴
気温	℃	—	16.5	17.2	20.9	27.3	29.1
水温	℃	—	15.2	19.9	22.1	26.8	32.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10.6		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	8.0	8.0	7.3	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			25		
蒸発残留物	mg/L	500以下			74		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.35	0.35	0.15	0.20
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	雨	雪	晴	－	－	－
30.1	19.9	20.1	18.9	9.7	1.7	7.1	30.1	1.7	18.2
30.9	27.2	19.6	15.3	8.5	10.6	8.9	32.3	8.5	19.8
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6			0.6			0.8	0.8	0.5	0.6
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.005			<0.003			<0.003	0.005	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.8			9.6			7.9	11.8	7.9	10.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.0	7.2	7.1	7.4	9.1	11.6	9.8	11.6	7.1	8.3
30			27			25	30	25	27
110			77			48	110	48	77
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.9	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	7.0	6.6	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.22	0.20	0.35	0.38	0.35	0.30	0.36	0.40	0.15	0.30
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

浜坂八丁目（江山浄水場 中ノ郷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.3	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.20
天候	—	—	雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	14.3	26.3	29.9	33.3	30.8
水温	℃	—	13.2	19.3	21.8	25.7	30.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.3			12.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.1	7.6	8.5	7.4	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		24			34
蒸発残留物	mg/L	500以下		68			110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.47	0.46	0.45	0.47
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.7	R6.11.13	R6.12.12	R7.1.6	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨のち晴	雨	曇	雨	－	－	－
28.8	21.7	22.3	12.4	12.0	6.5	6.1	33.3	6.1	20.4
30.5	25.9	19.9	14.3	11.7	8.4	9.2	30.5	8.4	19.2
0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.8			0.6		0.8	0.4	0.6
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		10.5			9.1		12.8	9.1	10.7
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.9	7.3	7.2	7.7	8.9	10.3	12.0	12.0	7.2	8.6
		26			30		34	24	29
		76			86		110	68	85
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.47	0.45	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30	0.50	0.30	0.42
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町細川（江山浄水場 湯山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.3	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.20
天候	—	—	雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	14.3	24.6	29.2	33.7	32.8
水温	℃	—	15.2	22.1	25.5	29.8	33.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.4			12.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.2	7.6	8.6	7.4	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		24			33
蒸発残留物	mg/L	500以下		61			100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.40	0.40	0.35	0.36
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.7	R6.11.13	R6.12.12	R7.1.6	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨のち晴	雨	曇	雨	－	－	－
28.9	21.0	20.4	11.9	11.3	5.0	5.7	33.7	5.0	19.9
32.7	27.0	21.3	13.2	10.0	7.0	9.0	33.9	7.0	20.6
1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.8			0.6		0.8	0.4	0.6
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		10.1			8.9		12.8	8.9	10.6
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.2	7.4	7.2	7.6	8.9	10.3	12.3	12.3	7.2	8.7
		25			29		33	24	28
		76			82		100	61	80
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	7.2	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.40	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30	0.25	0.45	0.25	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

覚寺（江山浄水場 円護寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.3	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.20
天候	—	—	雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	14.3	27.0	30.7	34.5	33.0
水温	℃	—	12.7	19.0	21.4	25.2	29.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.4			12.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.2	7.6	8.5	7.4	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25			34
蒸発残留物	mg/L	500以下		67			89
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.49	0.49	0.48	0.40	0.42
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.7	R6.11.13	R6.12.12	R7.1.6	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨のち晴	雨	曇	雨	－	－	－
29.8	21.1	21.2	13.5	11.4	5.0	5.5	34.5	5.0	20.6
30.1	25.7	19.4	14.2	11.6	8.7	8.8	30.1	8.7	18.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.8			0.6		0.8	0.4	0.6
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		10.1			9.0		12.7	9.0	10.6
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.0	7.3	7.2	7.7	8.9	10.3	12.1	12.1	7.2	8.7
		25			29		34	25	28
		70			71		89	67	74
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.1	6.9	6.8	6.9	6.8	7.2	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.45	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	0.30	0.49	0.30	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

滝山（江山浄水場 小西谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.16	R6.8.5
天候	—	—	曇	雨／曇	曇	曇	晴
気温	℃	—	16.5	17.8	21.4	28.6	29.6
水温	℃	—	14.9	19.3	20.9	25.6	30.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.8	8.0	7.3	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			24		
蒸発残留物	mg/L	500以下			74		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.38	0.35	0.19	0.35
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	雨	雪	晴	－	－	－
30.8	23.3	18.2	17.0	7.1	2.1	7.5	30.8	2.1	18.3
29.5	28.1	21.6	18.1	8.2	9.4	11.9	30.4	8.2	19.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6			0.6			0.8	0.8	0.5	0.6
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.004			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.9			9.6			8.2	11.9	8.2	10.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.0	7.3	7.0	7.4	8.8	11.5	10.0	11.5	7.0	8.3
29			26			25	29	24	26
87			63			50	87	50	69
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.3	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	7.3	6.8	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.32	0.30	0.40	0.45	0.40	0.25	0.33	0.45	0.19	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町美敷（江山浄水場 広西配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.16	R6.8.5
天候	—	—	曇	雨／曇	曇	曇	晴
気温	℃	—	16.5	21.1	21.5	27.2	30.1
水温	℃	—	14.6	19.1	20.9	25.1	29.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.8	7.9	7.3	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			23		
蒸発残留物	mg/L	500以下			72		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.36	0.33	0.20	0.30
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	雨	雪	晴	－	－	－
31.0	21.6	19.6	19.4	9.3	2.0	11.0	31.0	2.0	19.2
29.3	25.2	17.4	12.3	7.8	9.8	10.4	29.4	7.8	18.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6			0.6			0.8	0.8	0.5	0.6
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.006			0.003			<0.003	0.006	<0.003	0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.9			9.3			8.5	11.9	8.5	10.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.9	7.5	6.9	7.3	8.5	11.1	10.4	11.1	6.9	8.2
29			26			26	29	23	26
100			58			49	100	49	70
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.0	6.9	6.7	6.7	6.7	7.1	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.29	0.35	0.35	0.40	0.35	0.30	0.33	0.43	0.20	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

湖山町西三丁目（江山浄水場 桂見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.30	R6.6.17	R6.7.25	R6.8.27
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	22.3	26.2	29.1	33.4	32.8
水温	℃	—	17.3	21.3	25.3	28.6	32.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	8.4	8.9	7.2	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30		
蒸発残留物	mg/L	500以下			84		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.47	0.49	0.40	0.45
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.25	R6.10.28	R6.11.20	R6.12.16	R7.1.29	R7.2.20	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	曇／雨	曇／晴	曇	晴	雪	晴	－	－	－
29.5	18.5	17.3	12.4	5.6	3.8	17.2	33.4	3.8	20.7
29.0	22.3	18.5	13.0	10.4	9.9	10.3	32.2	9.9	19.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5			0.5			0.7	0.7	0.5	0.6
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.004			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.6			8.9			8.4	12.1	8.4	10.3
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.4	7.5	7.2	7.8	9.1	11.2	9.4	11.2	7.2	8.4
27			28			26	30	26	28
79			53			31	84	31	62
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	7.1	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.45	0.45	0.45	0.45	0.30	0.30	0.39	0.49	0.30	0.42
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

大畑（江山浄水場 吉岡配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.30	R6.6.17	R6.7.25	R6.8.27
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	21.7	23.7	25.1	33.6	27.4
水温	℃	—	17.0	22.2	26.1	29.9	34.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11.8		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	8.1	8.6	7.2	8.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30		
蒸発残留物	mg/L	500以下			78		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.2	7.2	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.29	0.40	0.20	0.31
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.25	R6.10.28	R6.11.20	R6.12.16	R7.1.29	R7.2.20	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	曇／雨	曇／晴	曇	晴	雪	晴	－	－	－
27.8	18.9	15.3	11.8	5.5	3.6	15.0	33.6	3.6	19.1
30.5	22.9	19.7	13.8	10.6	8.2	10.4	34.0	8.2	20.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
0.0010			<0.0003			<0.0003	0.0010	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5			0.5			0.8	0.8	0.5	0.6
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.16			<0.06			<0.06	0.16	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.006			<0.003			<0.003	0.006	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.9			8.9			8.9	11.9	8.9	10.4
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.7	7.3	7.1	7.6	9.4	10.8	10.8	10.8	7.1	8.4
31			28			29	31	28	30
81			60			56	81	56	69
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.4	7.2	7.0	7.0	6.9	6.7	7.4	6.7	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.25	0.25	0.38	0.17	0.30	0.39	0.40	0.17	0.30
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

賀露町北二丁目（江山浄水場 賀露配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.3	R6.5.20	R6.6.12	R6.7.8	R6.8.20
天候	—	—	雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	14.3	23.9	29.8	31.1	27.6
水温	℃	—	12.4	18.3	20.8	24.9	29.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.4			12.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	7.5	8.5	7.3	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		25			33
蒸発残留物	mg/L	500以下		56			95
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.52	0.44	0.48	0.45	0.39
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.7	R6.11.13	R6.12.12	R7.1.6	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	雨	晴	雨のち晴	雨	曇	雨	－	－	－
26.6	21.9	20.8	13.1	11.7	5.5	6.8	31.1	5.5	19.4
29.7	25.0	19.2	13.9	11.1	8.6	9.2	29.7	8.6	18.5
0	0	0	0	2	0	6	6	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.8			0.6		0.8	0.4	0.6
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		10.3			8.8		12.6	8.8	10.5
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.0	7.3	7.2	7.6	8.8	10.3	12.1	12.1	7.2	8.6
		25			29		33	25	28
		77			74		95	56	76
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.0	6.9	6.7	6.8	6.8	7.1	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.25	0.52	0.25	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

内海中（江山浄水場 末恒配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.30	R6.6.17	R6.7.25	R6.8.27
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	20.2	23.9	28.2	31.0	29.4
水温	℃	—	17.3	22.3	27.0	31.0	34.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11.9		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	8.8	8.8	7.3	9.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30		
蒸発残留物	mg/L	500以下			78		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.36	0.32	0.20	0.25
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.25	R6.10.28	R6.11.20	R6.12.16	R7.1.29	R7.2.20	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	曇／雨	曇／晴	曇	晴	雪	晴	－	－	－
28.0	19.1	15.9	10.8	5.7	3.8	15.1	31.0	3.8	19.3
30.6	23.3	18.9	13.0	10.1	9.0	10.3	34.7	9.0	20.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4			0.5			0.8	0.8	0.4	0.6
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.004			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.0			8.8			8.2	12.0	8.2	10.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.7	7.3	7.2	7.7	8.8	11.2	9.5	11.2	7.2	8.4
29			27			25	30	25	28
83			53			69	83	53	71
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.0	6.8	6.8	6.7	6.7	7.2	6.7	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.35	0.30	0.40	0.25	0.25	0.36	0.40	0.20	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町布袋（江山浄水場 下味野高地区配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.15	R6.5.15	R6.6.24	R6.7.10	R6.8.5
天候	—	—	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	—	22.4	26.2	27.8	26.3	29.7
水温	℃	—	18.4	20.0	26.4	28.8	32.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.004	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.0			10.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.5	7.7	9.0	7.4	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	64			72	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	7.0	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.38	0.35	0.31	0.30
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	曇	曇	曇	雪	雨	－	－	－
28.5	23.8	20.2	14.9	8.9	2.9	9.5	29.7	2.9	20.1
29.8	25.7	19.8	15.3	8.3	8.7	8.4	32.4	8.3	20.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.6			0.5			0.8	0.5	0.6
	0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.004			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.4			8.6			11.4	8.6	10.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
7.4	7.2	6.9	7.6	9.0	8.9	11.2	11.2	6.9	8.4
	27			27			27	23	26
	67			64			72	64	67
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	6.5	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.31	0.35	0.46	0.35	0.30	0.41	0.30	0.46	0.30	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

湖山町東一丁目（江山浄水場 徳尾配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.30	R6.6.17	R6.7.25	R6.8.27
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	24.2	26.0	29.7	32.9	32.5
水温	℃	—	16.1	20.7	24.2	27.5	31.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.7	7.8	9.0	7.3	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			30		
蒸発残留物	mg/L	500以下			80		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.52	0.46	0.55	0.45	0.45
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.25	R6.10.28	R6.11.20	R6.12.16	R7.1.29	R7.2.20	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	曇／雨	曇／晴	曇	晴	雪	晴	－	－	－
29.7	18.6	16.8	13.5	6.3	4.2	16.8	32.9	4.2	20.9
28.3	21.8	18.2	13.5	10.4	10.1	10.1	31.5	10.1	19.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5			0.6			0.7	0.7	0.5	0.6
0.08			<0.08			<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.2			8.9			8.2	12.4	8.2	10.2
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.3	7.4	7.2	8.0	9.2	11.4	9.3	11.4	7.2	8.3
26			27			25	30	25	27
81			62			26	81	26	62
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.0	6.7	6.8	6.7	6.7	7.1	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.45	0.50	0.45	0.45	0.30	0.30	0.36	0.55	0.30	0.44
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

越路（江山浄水場 若葉台配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.16	R6.8.5
天候	—	—	曇	雨／曇	曇	曇	晴
気温	℃	—	16.5	18.1	20.6	28.7	29.0
水温	℃	—	15.0	19.1	21.1	25.4	30.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.02		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.005		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10.5		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.9	8.0	7.4	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			26		
蒸発残留物	mg/L	500以下			75		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.2	7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.27	0.17	0.11	0.15
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.8	R6.11.12	R6.12.3	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	雨	雪	晴	－	－	－
31.2	20.3	18.2	16.3	10.3	1.9	8.9	31.2	1.9	18.3
29.4	26.5	19.1	15.5	9.4	11.3	10.4	30.4	9.4	19.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6			0.6			0.8	0.8	0.5	0.6
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.02			<0.01			<0.01	0.02	<0.01	0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.005			0.003			<0.003	0.005	<0.003	0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.0			9.2			8.2	12.0	8.2	10.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.0	7.4	6.9	7.4	8.8	11.5	10.1	11.5	6.9	8.3
32			27			26	32	26	28
100			68			58	100	58	75
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.0	6.8	6.8	6.8	7.2	6.8	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.21	0.20	0.30	0.33	0.30	0.25	0.27	0.35	0.11	0.24
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町片山（江山浄水場 片山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.15	R6.5.15	R6.6.24	R6.7.10	R6.8.5
天候	—	—	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	—	23.8	25.6	29.1	28.4	30.2
水温	℃	—	17.9	19.7	25.2	27.8	32.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.005	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.7			10.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0	7.7	9.0	7.5	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23			24	
蒸発残留物	mg/L	500以下	56			65	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.33	0.34	0.42	0.77
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	曇	曇	曇	雪	雨	－	－	－
27.4	21.4	18.8	13.5	8.6	2.1	9.5	30.2	2.1	19.9
28.6	24.8	18.9	14.7	7.8	8.6	8.2	32.1	7.8	19.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.5			0.6			0.6	0.5	0.6
	0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.06			<0.06			0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.004			<0.003			0.005	<0.003	0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.5			8.6			11.5	8.6	10.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.1	7.4	6.9	7.6	8.8	8.9	11.7	11.7	6.9	8.3
	27			27			27	23	25
	76			51			76	51	62
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	7.2	6.8	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.38	0.42	0.59	0.40	0.35	0.43	0.30	0.77	0.30	0.43
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町三谷（江山浄水場 山手配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.15	R6.5.15	R6.6.24	R6.7.10	R6.8.5
天候	—	—	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	—	23.1	26.9	28.6	32.0	29.0
水温	℃	—	17.2	20.0	26.7	28.7	32.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			0.008	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01			0.02	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004			0.008	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.6			11.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	7.8	9.0	7.8	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	22			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	57			65	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.32	0.27	0.17	0.41
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	曇	曇	曇	雪	雨	－	－	－
27.3	22.5	18.7	13.4	8.2	2.8	9.0	32.0	2.8	20.1
29.6	26.4	19.1	15.8	9.1	8.7	8.4	32.4	8.4	20.2
0	5	20	0	0	0	0	20	0	2
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.6			0.6	0.4	0.5
	0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			0.008	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.005			<0.003			0.008	<0.003	0.004
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.2			8.5			11.4	8.5	10.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.9	7.8	7.0	7.6	8.7	9.0	12.2	12.2	7.0	8.5
	27			26			27	22	25
	89			58			89	57	67
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.0	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	7.1	6.7	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.20	0.35	0.36	0.35	0.35	0.38	0.30	0.41	0.17	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町渡一木（江山浄水場 谷一木第1配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.15	R6.5.15	R6.6.24	R6.7.10	R6.8.5
天候	—	—	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	—	24.2	26.9	29.3	29.9	30.1
水温	℃	—	16.2	18.1	22.8	26.5	28.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8			0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.004	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.3			10.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6	10.4	9.0	7.5	8.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23			24	
蒸発残留物	mg/L	500以下	53			64	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.8	7.1	7.1	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.36	0.35	0.40	0.30
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	曇	曇	曇	雪	雨	－	－	－
27.5	23.3	19.2	12.9	8.4	3.1	9.9	30.1	3.1	20.4
27.1	24.6	19.8	15.5	9.2	10.1	9.9	28.3	9.2	19.0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			0.002	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.6			0.5			0.8	0.5	0.6
	0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.004			<0.003			0.004	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	11.3			8.5			11.3	8.5	10.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
7.4	7.2	6.9	7.5	9.0	8.9	10.8	10.8	6.9	8.6
	26			26			26	23	25
	80			56			80	53	63
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.1	6.9	6.8	6.8	6.7	7.2	6.7	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.24	0.45	0.52	0.40	0.35	0.38	0.30	0.52	0.24	0.37
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(イ) 鳥取地域 (統合前簡水区域)

原水

年 1 回検査を実施している水源

項目	単位	水道水の水質基準	矢矯浄水場	辛川浄水場	岩坪浄水場
			矢矯水源	辛川水源	岩坪水源
			R6.8.6	R6.8.6	R6.10.22
天候	—	—	晴	晴	曇／雨
気温	℃	—	30	31	18
水温	℃	—	15	15	14
一般細菌	個/mL	100以下	0	4	3
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2	0.3	1.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11.0	19.7	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.4	16.2	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	24	81	32
蒸発残留物	mg/L	500以下	90	210	98
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	7.1	6.8
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1

百谷浄水場	明治浄水場	神戸浄水場	御熊浄水場
百谷水源	明治水源	神戸水源	御熊水源
R6.9.18	R6.6.10	R6.10.22	R6.8.6
晴	晴	曇／雨	晴
28	22	18	30
17	17	14	17
0	3	0	0
検出せず ³	検出	検出せず ³	検出せず ³
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2	0.2	0.4	<0.2
<0.08	0.09	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14.6	9.8	12.5	24.5
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
13.9	8.6	11.6	17.2
55	24	58	64
120	75	140	170
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.9	6.6	7.3	8.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

河内浄水場 河内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	平均
天候	—	—	晴	晴	雨	晴	—
気温	℃	—	22	27	6	5	15
水温	℃	—	14	20	13	8	14
一般細菌	個/mL	100以下	4				4
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4				0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	0.82	0.21
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.8	6.8	6.1	7.5	6.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4				7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	17	18	15	16	17
蒸発残留物	mg/L	500以下	55				55
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジオオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.5	6.4	6.4	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

妙徳寺浄水場 妙徳寺水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.5.7	R6.8.6	R6.11.5	R7.2.3	平均
天候	—	—	晴	晴	曇	曇	—
気温	℃	—	20	31	15	8	19
水温	℃	—	17	19	15	13	16
一般細菌	個/mL	100以下		0			0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.2			<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.46	0.62	0.45	0.31	0.46
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12.8	13.6	12.2	13.4	13.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.39	0.37	0.36	0.40	0.38
塩化物イオン	mg/L	200以下		13.1			13.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	62	66	58	65	63
蒸発残留物	mg/L	500以下		140			140
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	5.2	5.7	2.4	0.9	3.6
濁度	度	2度以下	0.2	0.7	0.6	<0.1	0.4

原水

有富浄水場 有富水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	平均
天候	—	—	晴	晴	雨	晴	—
気温	℃	—	22	27	6	6	15
水温	℃	—	20	26	12	8	17
一般細菌	個/mL	100以下	300 以上				300 以上
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3				0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.4	9.9	9.7	9.3	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.8				9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	10	12	8.3	8.9	10
蒸発残留物	mg/L	500以下	56				56
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジオオキシン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7				0.7
pH値		5.8-8.6	6.6	6.6	5.9	6.1	6.3
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	1.8	1.3	<0.5	0.5	0.9
濁度	度	2度以下	0.4	0.2	<0.1	<0.1	0.2

原水

上砂見浄水場 上砂見水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.15	R6.7.22	R6.10.22	R7.1.20	平均
天候	—	—	晴	晴	曇／雨	晴	—
気温	℃	—	19	32.0	19	4	18.5
水温	℃	—	17	18.0	18	16	17.3
一般細菌	個/mL	100以下			1		1
大腸菌		検出されないこと			検出せず		検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.13		0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18.0	17.8	17.2	17.6	17.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下			9.2		9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54	56	51	53	54
蒸発残留物	mg/L	500以下			140		140
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下			<0.3		<0.3
pH値		5.8-8.6	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと			異常なし		異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

細見浄水場 細見水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	平均
天候	—	—	晴	晴	雨	晴	—
気温	℃	—	22	27	6	5	15
水温	℃	—	15	14	13	13	14
一般細菌	個/mL	100以下	3				3
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2				<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11				0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.57	0.62	0.53	0.44	0.54
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.2	10.2	10.1	10.1	10.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.50	0.58	0.58	0.50	0.54
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.6				10.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45	45	44	44	45
蒸発残留物	mg/L	500以下	120				120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	7.0	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	1.9	6.3	2.9	5.7	4.2
濁度	度	2度以下	<0.1	0.1	0.3	<0.1	0.1

原水

高路浄水場 高路水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10	平均
天候	—	—	晴	晴	雨	晴	—
気温	℃	—	22	29	6	6	16
水温	℃	—	16	18	14	15	16
一般細菌	個/mL	100以下	1				1
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2				<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15				0.15
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	2.1	2.4	1.1	2.8	2.1
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14.4	14.6	14.7	14.7	14.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	1.9	2.2	2.0	2.2	2.1
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.3				10.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	77	76	78	79	78
蒸発残留物	mg/L	500以下	180				180
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジオオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.7
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	1.3	19	3.7	30	14
濁度	度	2度以下	<0.1	4.5	0.2	3.8	2.1

給水栓水

榎原（河内浄水場 小原配水池系）

	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.19
天候	—	—	曇	曇	晴	晴	曇
気温	℃	—	14	14	25	29	27
水温	℃	—	12	16	19	24	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			0.004		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.2		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.8	9.8	7.7	8.5	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			18		
蒸発残留物	mg/L	500以下			55		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.7	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.31	0.35	0.25	0.29
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雨	曇／雨	晴	－	－	－
28	17	14	6	3	7	5	29	3	16
25	20	14	8	6	5	5	27	5	15
0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.9			0.5			0.6	0.9	0.5	0.6
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.004			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
7.9			6.6			9.1	9.1	6.6	7.7
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
7.4	7.4	8.2	8.0	9.4	14.8	17.6	17.6	7.4	9.8
20			15			23	23	15	19
71			43			52	71	43	55
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.6	6.5	6.4	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.4	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.28	0.26	0.41	0.30	0.42	0.33	0.32	0.43	0.25	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

矢矯（矢矯浄水場 矢矯配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.1	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃	—	13	20	18	24	33
水温	℃	—	10	15	15	21	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.2			0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		10.8			11.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.3	12.1	13.5	11.9	12.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		24			25
蒸発残留物	mg/L	500以下		81			97
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.9	6.9	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.36	0.27	0.34	0.48
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	曇	晴	雨	曇	雨	—	—	—
28	21	15	9	6	8	8	33	6	17
23	20	17	11	7	7	5	28	5	15
0	0	1	0	1	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.5			0.2		0.5	0.2	0.3
		<0.08			<0.08		0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		9.8			11.0		11.4	9.8	10.8
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
12.0	12.1	10.8	12.0	12.5	12.3	11.9	13.5	10.8	12.2
		18			24		25	18	23
		75			87		97	75	85
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.26	0.35	0.37	0.21	0.35	0.26	0.33	0.48	0.21	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

瀬田蔵（妙徳寺浄水場 妙徳寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.1	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃	—	14	21	18	24	33
水温	℃	—	14	19	21	24	33
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003	<0.0003		<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001		<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001	<0.001		<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001	0.001		<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002	<0.002		<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.2			<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.08			0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1		<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1		<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02	<0.02		<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.07	0.04		<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1	<0.1		<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13.5	12.9		14.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005	<0.005		<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	13.5	13.1	14.6	13.0	13.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		64	61		66
蒸発残留物	mg/L	500以下		150			150
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.5	1.6	0.8	<0.5	0.5
濁度	度	2度以下	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.33	0.25	0.21	0.24
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	曇	晴	雨	曇	雨	—	—	—
28	21	15	9	6	8	8	33	6	17
27	21	19	12	8	8	7	33	7	18
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.001			0.001		0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.2			<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
		0.08			0.08		0.08	0.08	0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		0.08			0.07		0.08	<0.03	0.05
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.9			13.5		14.0	12.9	13.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
13.5	13.2	12.9	13.0	13.5	13.1	13.0	14.6	12.9	13.3
		60			63		66	60	63
		140			150		150	140	150
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.7	1.8	1.7	1.0	1.2	1.6	1.2	1.8	<0.5	1.1
<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.33	0.38	0.49	0.28	0.33	0.44	0.35	0.49	0.21	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

有富（有富浄水場 有富配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.19
天候	—	—	曇	曇	晴	晴	曇
気温	℃	—	14	14	24	29	27
水温	℃	—	12	16	20	24	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.8	9.7	10.1	9.9	10.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	13.0	12.1	12.3	12.0	12.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	9.9	9.7	9.6	7.4	9.6
蒸発残留物	mg/L	500以下			58		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.2	6.2	6.2	6.1	6.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.8
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.33	0.40	0.24	0.36
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雨	曇／雨	晴	－	－	－
28	18	14	6	3	7	6	29	3	16
26	21	14	9	6	5	6	26	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.004	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	<0.001	0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.2			0.3	0.3	0.2	0.3
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
0.08	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.08	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10.5	10.7	9.7	9.6	9.6	9.7	9.3	10.8	9.3	10.0
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
12.2	11.9	10.9	11.9	11.9	12.6	13.1	13.1	10.9	12.2
8.9	9.5	7.1	8.7	8.2	8.9	9.6	9.9	7.1	8.9
63			60			40	63	40	55
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.2	6.3	5.9	6.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.25	0.37	0.49	0.29	0.42	0.56	0.45	0.56	0.24	0.38
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福井（辛川浄水場 辛川配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.1	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃	—	12	20	18	24	30
水温	℃	—	11	16	18	23	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		19.1			19.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	16.3	15.8	17.7	15.6	16.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		79			80
蒸発残留物	mg/L	500以下		160			200
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.004
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.28	0.23	0.23	0.20
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	曇	晴	雨	曇	雨	—	—	—
27	21	15	9	6	8	8	30	6	17
24	20	15	10	8	5	7	24	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.3			0.3		0.3	0.3	0.3
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		18.8			20.0		20.0	18.8	19.4
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
16.2	15.9	15.7	15.8	16.4	15.9	15.8	17.7	15.6	16.1
		75			80		80	75	79
		170			180		200	160	180
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							0.004	0.004	0.004
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.23	0.21	0.20	0.20	0.24	0.23	0.36	0.36	0.20	0.24
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

岩坪（岩坪浄水場 岩坪配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.26
天候	—	—	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	19	23	27	32	29
水温	℃	—	17	19	23	27	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.1			1.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.0			8.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	8.8	9.0	8.8	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	31			34	
蒸発残留物	mg/L	500以下	86			91	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.1	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.32	0.37	0.31	0.25
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.17	R6.10.22	R6.11.18	R6.12.23	R7.1.20	R7.2.25	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	曇／雨	雨	晴	晴	晴	晴	－	－	－
29	21	12	5	4	1	6	32	1	17
28	22	16	7	6	4	7	29	4	17
0	0	10	0	0	0	0	10	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	1.4			1.5			2.1	1.4	1.6
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	8.0			7.7			8.0	7.7	7.9
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.8	8.6	8.5	9.0	8.8	8.8	8.6	9.5	8.5	8.9
	33			30			34	30	32
	97			83			97	83	89
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.33	0.25	0.23	0.32	0.31	0.26	0.28	0.42	0.23	0.30
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

上砂見（上砂見浄水場 上砂見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.26
天候	—	—	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	19	21	26	31	28
水温	℃	—	17	20	24	27	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	9	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2			<0.2	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11			0.12	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18.1			17.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	9.2	9.2	9.4	9.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	53			53	
蒸発残留物	mg/L	500以下	120			120	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.9	8.0	8.0	8.0	8.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.35	0.37	0.23	0.28	0.39
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.17	R6.10.22	R6.11.18	R6.12.23	R7.1.20	R7.2.25	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	曇／雨	雨	晴	晴	晴	晴	－	－	－
29	21	12	4	4	1	6	31	1	17
29	24	17	8	7	5	7	30	5	18
0	0	0	0	0	0	0	9	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.2			<0.2			0.2	<0.2	<0.2
	0.13			0.12			0.13	0.11	0.12
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	18.0			17.4			18.1	17.4	17.8
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.3	9.3	9.1	9.4	9.2	9.1	9.1	10.0	9.1	9.3
	52			52			53	52	53
	140			120			140	120	130
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.2	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2	7.9	8.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.46	0.35	0.23	0.26	0.42	0.40	0.36	0.46	0.23	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

細見（細見浄水場 細見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.19
天候	—	—	曇	曇	晴	晴	曇
気温	℃	—	14	14	26	29	27
水温	℃	—	13	18	23	27	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.11		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.8	10.9	11.0	10.7	11.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.011	0.009	0.007	0.007	0.007
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.8	11.2	11.3	11.6	11.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45	46	46	43	47
蒸発残留物	mg/L	500以下			120		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.0	7.1	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.2	0.8	1.1	0.9	0.7
濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.38	0.40	0.38	0.35
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雨	曇／雨	晴	－	－	－
27	17	14	6	3	7	5	29	3	16
28	21	15	10	5	4	4	30	4	16
1	0	0	0	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
0.11			0.11			0.11	0.11	0.11	0.11
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.07			<0.06			<0.06	0.07	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.07	<0.03	0.04
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11.0	10.8	10.7	10.9	10.9	11.2	11.0	11.4	10.7	10.9
<0.005	<0.005	0.005	0.005	0.005	0.007	0.005	0.011	<0.005	0.006
11.6	11.4	11.1	11.5	11.2	11.3	11.4	11.8	11.1	11.4
46	44	43	45	44	44	46	47	43	45
120			120			97	120	97	110
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.1	7.3	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.2	<0.5	0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.21	0.27	0.42	0.43	0.48	0.40	0.41	0.48	0.21	0.37
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

高路（高路浄水場 高路配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.19
天候	—	—	曇	曇	晴	晴	曇
気温	℃	—	14	14	26	29	27
水温	℃	—	14	17	22	27	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.15		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			16.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	13.0	12.4	12.6	12.6	12.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			76		
蒸発残留物	mg/L	500以下			170		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.50	0.45	0.40	0.35	0.34
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雨	曇／雨	晴	－	－	－
29	18	14	6	3	7	7	29	3	16
27	21	15	10	5	6	8	28	5	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
0.14			0.14			0.15	0.15	0.14	0.15
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.06			<0.06			<0.06	0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
16.9			15.9			16.6	16.9	15.9	16.4
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
12.6	12.5	12.3	12.4	11.9	12.4	12.5	13.0	11.9	12.5
79			75			80	80	75	78
170			160			150	170	150	160
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.35	0.45	0.26	0.27	0.25	0.42	0.42	0.50	0.25	0.37
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

百谷（百谷浄水場 百谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.15	R6.6.17	R6.7.16	R6.8.14
天候	—	—	雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	10	20	23	27	29
水温	℃	—	13	14	26	23	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			14.6		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.5	14.1	14.0	14.2	14.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			55		
蒸発残留物	mg/L	500以下			160		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.8	7.8	7.9	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22	0.33	0.33	0.24	0.38
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.18	R6.10.8	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.16	R7.2.18	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	晴	雪	晴	－	－	－
35	17	13	5	0	-1	13	35	-1	16
30	19	14	10	2	5	9	30	2	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
<0.08			<0.08			0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14.7			14.4			14.8	14.8	14.4	14.6
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14.0	14.1	14.0	14.3	14.1	14.1	14.1	14.5	14.0	14.1
55			55			57	57	55	56
120			130			97	160	97	130
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.0	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	8.0	7.3	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.30	0.32	0.35	0.36	0.30	0.39	0.39	0.22	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

上原（明治浄水場 明治配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.19
天候	—	—	曇	曇	晴	晴	曇
気温	℃	—	14	14	27	29	27
水温	℃	—	14	18	22	27	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.9		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.9	7.8	8.7	7.8	8.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			23		
蒸発残留物	mg/L	500以下			70		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.4	6.5	6.5	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.6	<0.5	0.6	0.6	0.7
濁度	度	2度以下	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.25	0.35	0.25	0.32
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.9	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.10	最高	最低	平均
晴	晴	晴	雨	雨	曇／雨	晴	－	－	－
27	17	14	6	3	7	5	29	3	16
28	21	17	11	5	6	6	30	5	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4			0.4			0.4	0.4	0.2	0.4
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			0.04			<0.03	0.04	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
9.3			8.5			8.1	9.3	8.1	8.7
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
8.2	8.4	7.2	9.3	9.6	10.2	11.5	11.5	7.2	9.0
23			22			23	23	22	23
67			72			42	72	42	63
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.4	6.5	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.7	0.6	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.21	0.22	0.30	0.27	0.27	0.34	0.38	0.38	0.21	0.29
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

中砂見（神戸浄水場 神戸配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.15	R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.26
天候	—	—	晴	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	19	21	26	31	28
水温	℃	—	18	19	23	27	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	3	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13.3			12.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.6	11.5	11.6	11.8	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	63			62	
蒸発残留物	mg/L	500以下	120			120	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.23	0.33	0.35	0.36
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.17	R6.10.22	R6.11.18	R6.12.23	R7.1.20	R7.2.25	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	曇／雨	雨	晴	晴	晴	晴	－	－	－
29	21	12	3	4	1	6	31	1	17
29	25	18	7	8	4	7	29	4	18
0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.3			0.4	0.2	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.7			12.4			13.3	12.4	12.8
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
11.7	11.6	11.4	11.8	11.6	11.6	11.5	12.6	11.4	11.7
	60			60			63	60	61
	140			120			140	120	130
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.27	0.30	0.35	0.32	0.33	0.28	0.34	0.36	0.23	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

御熊（御熊浄水場 御熊配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.1	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃	—	12	20	18	24	29
水温	℃	—	11	17	18	22	31
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.2			<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		26.6			26.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	17.8	17.3	19.5	17.2	17.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		62			61
蒸発残留物	mg/L	500以下		150			170
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					0.05
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					0.003
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.8	8.1	8.2	8.1	8.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.22	0.35	0.27	0.36	0.39
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する


R6.9.2	R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	曇	晴	雨	曇	雨	—	—	—
27	21	15	9	6	8	8	29	6	16
25	21	17	12	8	8	7	31	7	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.2			<0.2		<0.2	<0.2	<0.2
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		25.0			25.9		26.6	25.0	26.0
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
18.1	17.6	17.1	17.4	18.0	17.4	17.3	19.5	17.1	17.7
		60			61		62	60	61
		150			160		170	150	160
							0.05	0.05	0.05
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							0.003	0.003	0.003
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.3	7.8	8.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.31	0.38	0.28	0.27	0.46	0.34	0.40	0.46	0.22	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(ウ) 国府地域

原水

年 1 回検査を実施している水源

項目	単位	水道水の水質基準	山崎浄水場		楠城浄水場	荒舟浄水場
			山崎第1水源	山崎第2水源	楠城水源	荒舟水源
			R6.8.27	R6.8.27	R6.8.27	R6.10.16
天候	—	—	晴	晴	晴	曇
気温	°C	—	33	33	33	21
水温	°C	—	17	17	17	17
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	10
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.003	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6	0.3	<0.1	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.1	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	0.06	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.1	9.0	33	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	0.019	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	6.7	7.9	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	56	50	45	42
蒸発残留物	mg/L	500以下	100	90	150	80
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値	—	5.8-8.6	7.1	7.6	8.2	7.4
味	—	異常でないこと				
臭気	—	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	2	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

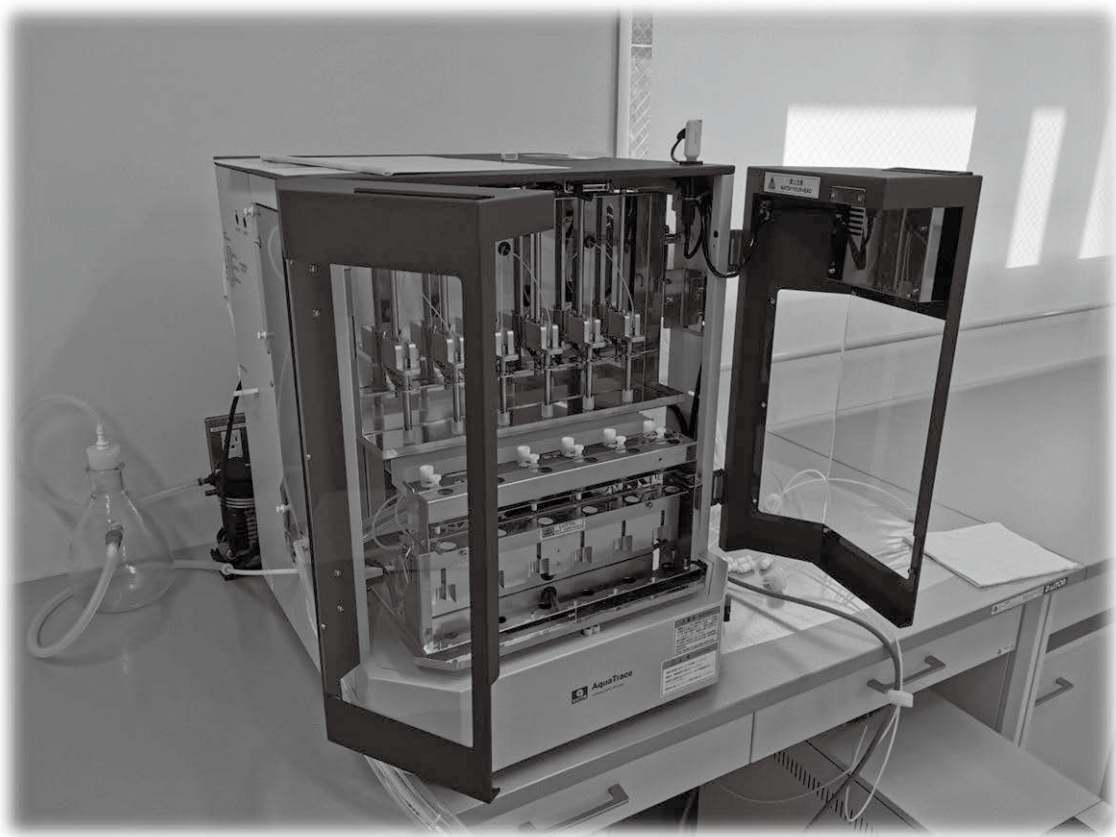

全自動固相抽出装置（有機物前処理室）

原水

雨滝浄水場 雨滝水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.7.17	R6.10.2	R7.1.14	平均
天候	—	—	晴	晴	曇	曇	—
気温	℃	—	11	27	20	1	15
水温	℃	—	12	18	15	13	15
一般細菌	個/mL	100以下		8			8
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.51	0.50	0.49	0.52	0.51
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.2			0.2
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.03	<0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.04			0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		65			65
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.012			0.012
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.4			7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		41			41
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	230	230	210	220
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
pH値		5.8-8.6	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	2	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

大石浄水場 大石水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.7.17	R6.10.2	R7.1.14	平均
天候	—	—	晴	晴	曇	曇	—
気温	℃	—	10	27	21	1	14
水温	℃	—	11	19	14	11	13
一般細菌	個/mL	100以下		4			4
大腸菌		検出されないこと		検出			検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.06			0.06
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.5			6.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.1			7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		22			22
蒸発残留物	mg/L	500以下		61			61
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

上地浄水場 上地水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.5.15	R6.8.27	R6.11.12	R7.2.5	平均
天候	—	—	晴	晴	晴	雪	—
気温	℃	—	19	33	14	-1	16
水温	℃	—	16	18	14	4	13
一般細菌	個/mL	100以下	120	0	0	0	30
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.16	0.15	0.13	0.13	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	39	37	34	35	36
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7	6.4	6.2	6.3	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45	44	41	44	44
蒸発残留物	mg/L	500以下	160	150	150	140	150
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.3	8.1	8.0	8.1	8.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

神護浄水場 神護水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.5.9	R6.8.27	R6.11.7	R7.2.5	平均
天候	—	—	晴	晴	曇	雪	—
気温	℃	—	13	31	9	-1	13
水温	℃	—	15	18	15	13	15
一般細菌	個/mL	100以下		7			7
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.16			0.16
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		63			63
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.02			0.02
塩化物イオン	mg/L	200以下		8.2			8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		60			60
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	240	230	210	230
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.3			0.3
pH値		5.8-8.6	8.4	8.3	8.3	8.4	8.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

給水栓水

国府町高岡（山崎浄水場 清水配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.11	R6.5.15	R6.6.20	R6.7.11	R6.8.20
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	—	15	24	26	24	30
水温	℃	—	14	18	26	26	31
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					8.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.7	7.3	7.1	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					54
蒸発残留物	mg/L	500以下					98
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.25	0.26	0.32	0.32	0.41
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.5	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	曇	晴	曇	雨	曇	雨	－	－	－
30	21	14	5	5	-1	6	30	-1	17
29	23	17	11	6	5	6	31	5	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							8.3	8.3	8.3
							<0.005	<0.005	<0.005
6.9	6.5	6.5	6.8	7.3	7.5	8.8	8.8	6.5	7.3
							54	54	54
							98	98	98
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.32	0.25	0.31	0.20	0.24	0.30	0.29	0.41	0.20	0.29
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町神垣（山崎浄水場 新井配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.11	R6.5.15	R6.6.20	R6.7.11	R6.8.20
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	—	17	19	23	22	28
水温	℃	—	14	20	25	26	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					8.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.9	7.6	7.2	7.1	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					53
蒸発残留物	mg/L	500以下					97
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.24	0.29	0.32	0.26	0.39
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.5	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	曇	晴	曇	雨	晴	雨	—	—	—
29	21	14	4	5	0	7	29	0	16
29	24	18	11	8	7	8	30	7	18
0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							8.3	8.3	8.3
							<0.005	<0.005	<0.005
6.9	6.5	6.5	6.9	7.4	7.6	8.9	8.9	6.5	7.3
							53	53	53
							97	97	97
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.26	0.28	0.34	0.28	0.34	0.38	0.29	0.39	0.24	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町雨滝（雨滝浄水場 雨滝配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.3	R6.8.5
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	11	13	27	31	29
水温	℃	—	10	13	22	23	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				<0.1	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.51	0.50	0.49	0.49	0.50
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.2	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	66			65	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.2	7.9	8.0	7.8	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				40	
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	210	230	220	230
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.5	8.5	8.4	8.5	8.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.47	0.47	0.35	0.35
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.4	最高	最低	平均
晴	曇	曇	晴	曇	雪	雨	－	－	－
29	20	12	6	1	-2	0	31	-2	15
24	21	14	7	6	4	2	28	2	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
0.49	0.49	0.48	0.44	0.49	0.47	0.47	0.51	0.44	0.49
							0.2	0.2	0.2
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	0.08			<0.06			0.08	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
	68			66			68	65	66
							<0.005	<0.005	<0.005
7.8	8.0	7.9	8.1	7.9	7.8	7.9	8.2	7.8	7.9
							40	40	40
240	220	220	210	220	210	210	240	210	220
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.3	8.4	8.5	8.5	8.4	8.4	8.4	8.5	8.3	8.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.32	0.39	0.25	0.23	0.38	0.28	0.36	0.47	0.23	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町栃本（大石浄水場 大石配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.3	R6.8.5
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	11	13	26	31	31
水温	℃	—	12	13	20	23	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.6			6.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.1	6.8	6.7	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	22			21	
蒸発残留物	mg/L	500以下	61			66	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.1	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.25	0.20	0.18	0.14
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.4	最高	最低	平均
晴	曇	曇	晴	曇	雪	雨	－	－	－
29	20	12	6	1	-2	1	31	-2	15
25	23	16	12	5	5	4	27	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.4			0.4	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.1			6.8			7.1	6.4	6.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.5	6.6	6.5	6.8	7.3	7.2	7.4	7.5	6.5	6.9
	22			23			23	21	22
	67			63			67	61	64
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.39	0.27	0.29	0.29	0.40	0.34	0.46	0.46	0.14	0.29
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町楠城（楠城浄水場 楠城配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.3	R6.8.5
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	10	12	26	32	29
水温	℃	—	13	13	24	23	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.003			0.003
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					22
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.7	8.5	8.5	8.3	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					51
蒸発残留物	mg/L	500以下		110			120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.23	0.20	0.23	0.25
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.4	最高	最低	平均
晴	曇	曇	晴	曇	雪	雨	－	－	－
28	20	11	6	4	-2	1	32	-2	15
25	24	17	12	7	5	3	28	3	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		0.003			0.004		0.004	0.003	0.003
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
							0.09	0.09	0.09
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							22	22	22
							<0.005	<0.005	<0.005
8.2	8.3	8.0	8.3	8.3	8.2	8.5	8.7	8.0	8.3
							51	51	51
		130			130		130	110	120
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.0	8.2	8.0	8.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.21	0.33	0.25	0.26	0.33	0.36	0.36	0.36	0.20	0.28
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町神護（神護浄水場 神護配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.3	R6.8.5
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	9	13	25	31	29
水温	℃	—	13	17	23	23	31
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.16
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		61			63
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.0	8.6	8.7	8.6	8.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					60
蒸発残留物	mg/L	500以下	230	230	230	240	220
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	0.3	0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.32	0.24	0.25	0.20
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.5	R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	曇	晴	曇	雪	雨	－	－	－
28	20	9	6	3	-1	1	31	-1	14
28	25	18	12	6	5	4	31	4	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							<0.1	<0.1	<0.1
							0.16	0.16	0.16
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
		63			68		68	61	64
							<0.005	<0.005	<0.005
8.5	8.7	8.4	8.8	8.6	8.5	8.5	9.0	8.4	8.6
							60	60	60
230	240	230	220	220	210	210	240	210	230
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.6	7.6	8.1	7.9	7.9	7.9	7.8	8.1	7.6	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.50	0.39	0.24	0.34	0.40	0.22	0.45	0.50	0.20	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町上地（上地浄水場 上地配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.11	R6.5.15	R6.6.20	R6.7.11	R6.8.20
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	—	17	20	25	23	30
水温	℃	—	13	20	25	25	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		<0.1			<0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.15			0.15
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		36			35
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		0.006			0.007
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		43			43
蒸発残留物	mg/L	500以下		150			150
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.46	0.50	0.41	0.40	0.44
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.5	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	曇	晴	曇	雨	曇	雨	－	－	－
30	21	14	5	5	-2	6	30	-2	16
29	22	16	9	5	5	3	29	3	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.1			<0.1		0.1	<0.1	<0.2
		0.14			0.13		0.15	0.13	0.14
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		34			35		36	34	35
		0.006			0.037		0.037	0.006	0.014
6.2	6.0	6.0	6.3	6.1	6.1	6.4	6.4	6.0	6.2
		41			44		44	41	43
		140			140		150	140	150
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.0	7.9	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.2	7.9	8.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	3	<1	3	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
0.42	0.42	0.54	0.32	0.31	0.21	0.26	0.54	0.21	0.39
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

国府町荒舟（荒舟浄水場 荒舟配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.11	R6.5.15	R6.6.20	R6.7.11	R6.8.20
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	—	17	19	25	23	30
水温	℃	—	11	16	22	23	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.0	8.0	7.9	7.8	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.36	0.42	0.46	0.32	0.40
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.16	R6.11.12	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.5	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	曇	晴	曇	雨	曇	雨	－	－	－
29	21	14	5	5	-1	6	30	-1	16
26	20	13	8	3	4	5	27	3	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.5						0.5	0.5	0.5
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	8.6						8.6	8.6	8.6
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
7.7	7.4	7.4	7.8	7.6	7.5	7.8	7.9	7.4	7.7
	42						42	42	42
	82						82	82	82
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.7	7.6	7.6	7.9	8.0	8.1	8.0	8.1	7.6	7.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.39	0.38	0.35	0.40	0.39	0.45	0.50	0.50	0.32	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(エ) 福部地域

原水

年 1 回検査を実施している水源

			蔵見浄水場	上野浄水場
			蔵見水源	上野水源
項目	単位	水道水の水質基準	R6.9.18	R6.9.18
天候	—	—	晴	晴
気温	°C	—	31	31
水温	°C	—	19	16
一般細菌	個/mL	100以下	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.2	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		
クロロホルム	mg/L	0.06以下		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		
臭素酸	mg/L	0.01以下		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15.4	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.6	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	62	30
蒸発残留物	mg/L	500以下	130	75
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	6.9
味		異常でないこと		
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1

原水

箭溪浄水場 箭溪水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.17	R6.9.18	R6.12.11	R7.3.12	平均
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	—
気温	℃	—	24	29	6	13	18
水温	℃	—	16	17	15	15	16
一般細菌	個/mL	100以下		0			0
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.13			0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		21.3			21.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		17.0			17.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		61			61
蒸発残留物	mg/L	500以下	110	140	170	120	140
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	6.9	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	0.7	<0.5	2.5	<0.5	0.8
濁度	度	2度以下	0.6	<0.1	1.7	0.2	0.6

給水栓水

福部町蔵見（蔵見浄水場 中配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.15	R6.6.17	R6.7.16	R6.8.14
天候	—	—	雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	11	20	24	28	29
水温	℃	—	14	19	23	26	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			15.7		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	15.4	14.8	14.7	14.9	14.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			65		
蒸発残留物	mg/L	500以下			140		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.26	0.31	0.24	0.28
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.18	R6.10.8	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.16	R7.2.18	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	晴	雪	晴	－	－	－
34	18	15	6	2	-1	14	34	-1	17
30	25	16	14	8	3	11	30	3	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.2			<0.2			<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
15.8			15.1			15.9	15.9	15.1	15.6
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14.6	14.7	14.6	15.0	14.8	14.8	14.8	15.4	14.6	14.8
63			61			65	65	61	64
150			150			110	150	110	140
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.5	7.5	7.3	7.5	7.2	7.3	7.6	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.26	0.38	0.30	0.31	0.28	0.35	0.38	0.24	0.30
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町左近（蔵見浄水場 左近配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.15	R6.6.17	R6.7.16	R6.8.14
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	18	22	23	28	30
水温	℃	—	16	20	17	25	31
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.3		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.4		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	16.4	15.0	9.2	15.2	15.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			37		
蒸発残留物	mg/L	500以下			90		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.7	7.2	7.8	8.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	0.8	<0.5	0.8	0.8
濁度	度	2度以下	<0.1	0.9	<0.1	0.1	0.7
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.40	0.32	0.45	0.32	0.34
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.18	R6.10.8	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.16	R7.2.18	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	晴	雪	晴	－	－	－
34	18	18	7	3	-1	15	34	-1	18
33	25	21	14	8	7	12	33	7	19
0	0	0	0	0	2	2	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.2			<0.2			<0.2	0.3	<0.2	<0.2
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
15.9			15.6			15.7	15.9	8.4	13.9
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
14.9	14.9	14.8	15.1	14.9	14.9	14.9	16.4	9.2	14.6
65			63			64	65	37	57
140			150			110	150	90	120
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	8.0	7.2	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.9	<0.1	0.1
0.40	0.36	0.48	0.37	0.50	0.48	0.41	0.50	0.32	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町左近（上野浄水場 上野第1配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.15	R6.6.17	R6.7.16	R6.8.14
天候	—	—	雨	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	10	22	24	28	30
水温	℃	—	13	20	24	25	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.14		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			21.5		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	9.1	17.1	9.5	9.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			62		
蒸発残留物	mg/L	500以下			150		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.38	0.26	0.30	0.35
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.18	R6.10.8	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.16	R7.2.18	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	晴	雪	晴	－	－	－
29	20	17	6	4	-1	15	30	-1	17
29	22	16	10	4	4	8	29	4	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.3			0.3	0.5	0.3	0.4
<0.08			<0.08			<0.08	0.14	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.09			<0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8.8			8.6			8.6	21.5	8.6	11.9
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.3	9.4	9.4	9.4	9.2	9.2	9.1	17.1	9.1	9.9
38			38			39	62	38	44
110			100			75	150	75	110
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.40	0.50	0.50	0.29	0.45	0.40	0.56	0.56	0.26	0.40
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

福部町箭溪（箭溪浄水場 箭溪八重原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.15	R6.6.17	R6.7.24	R6.8.14
天候	—	—	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	11	21	24	30	29
水温	℃	—	14	20	25	27	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			<0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			0.08		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			15.9		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	17.7	17.1	14.9	17.4	17.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			64		
蒸発残留物	mg/L	500以下			140		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.1	7.8	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.33	0.38	0.33	0.23
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.18	R6.10.8	R6.11.13	R6.12.11	R7.1.16	R7.2.18	R7.3.12	最高	最低	平均
晴	雨	晴	晴	晴	雪	晴	－	－	－
35	17	15	5	2	-1	14	35	-1	17
30	21	19	13	3	7	10	30	3	18
0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5			0.5			0.5	0.5	<0.2	0.4
0.13			0.14			0.14	0.14	<0.08	0.10
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.10			<0.06			<0.06	0.10	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
21.6			20.6			22.0	22.0	15.9	20.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
17.1	17.2	17.1	17.3	17.0	17.1	17.1	17.7	14.9	17.0
62			60			64	64	60	63
160			160			130	160	130	150
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.8	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.15	0.27	0.29	0.35	0.43	0.30	0.28	0.43	0.15	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(オ) 河原地域

河川表流水

曳田川 (姫沼橋)

項目	単位	水道水の水質基準	R6.5.27
天候	—	—	晴
気温	℃	—	28.5
水温	℃	—	23.5
一般細菌	個/mL	100以下	4,000
大腸菌	—	検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.009
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6 以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.71
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.25
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.015
塩化物イオン	mg/L	200以下	14.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23
蒸発残留物	mg/L	500以下	100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	1.2
pH値	—	5.8-8.6	7.7
味	—	異常でないこと	
臭気	—	異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	11
濁度	度	2度以下	16

原水

年 1 回検査を実施している水源

			水根浄水場	北村浄水場	小河内浄水場	新田浄水場
			水根水源	北村水源	小河内水源	新田水源
項目	単位	水道水の水質基準	R6.5.27	R6.5.27	R6.5.27	R6.5.27
天候	—	—	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	28.1	20.8	28.7	26.7
水温	℃	—	19.1	15.0	19.0	19.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	2	1	4
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	0.002	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.3	0.3	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	0.19	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				
クロロホルム	mg/L	0.06以下				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下				
臭素酸	mg/L	0.01以下				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				
ブロモホルム	mg/L	0.09以下				
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	0.04	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16.1	7.0	11.7	6.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	6.6	7.1	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	72	25	34	21
蒸発残留物	mg/L	500以下	150	84	100	55
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.5	7.2	7.2
味		異常でないこと				
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

曳田浄水場 曳田水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.2	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	曇／雨	雨	晴
気温	℃	—	16.0	20.7	25.0	24.9	34.5
水温	℃	—	15.0	14.5	17.4	19.9	21.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	2	100	35
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001			0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.8			0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11			0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.5			9.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.0	10.0	8.2	7.4	7.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		26			25
蒸発残留物	mg/L	500以下		69			90
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	0.9	0.6	1.0
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.2

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.5	R7.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	曇／雨	晴	晴	雪	雨	－	－	－
32.3	30.1	16.7	17.5	13.0	3.5	4.0	34.5	3.5	19.9
26.8	24.8	22.5	21.3	19.5	17.0	17.4	26.8	14.5	19.8
23	79	11	2	1	1	1	100	0	21
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.002			0.002		0.002	0.001	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		1.5			1.3		1.5	0.5	1.0
		0.12			<0.08		0.12	<0.08	0.09
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		0.05	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		11.1			12.1		12.1	9.2	10.5
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
9.2	11.0	9.7	8.5	8.4	8.5	12.0	12.0	7.3	9.3
		26			34		34	25	28
		77			97		97	69	83
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1

原水

稲常浄水場 稲常水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.2	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	曇／雨	雨	晴
気温	℃	—	16.0	20.9	24.8	24.8	34.5
水温	℃	—	17.7	17.0	16.6	17.2	19.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	17	1	4
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9			0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.8			7.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.8	10.5	11.4	10.2	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		46			42
蒸発残留物	mg/L	500以下		110			130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.0	6.0	6.1	6.1	6.0
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.5	R7.3.4	最高	最低	平均
晴	晴	曇／雨	晴	晴	雪	雨	－	－	－
31.2	28.3	16.2	18.6	11.9	4.0	6.0	34.5	4.0	19.8
22.2	19.5	20.2	20.3	19.1	18.9	18.1	22.2	16.6	18.8
7	1	9	0	1	17	4	17	0	5
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.9			1.0		1.0	0.9	0.9
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		7.5			8.0		8.0	7.5	7.7
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.7	9.5	9.7	10.0	9.8	9.4	9.3	11.4	7.7	9.8
		42			45		46	42	44
		88			98		130	88	110
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.2	6.1	6.1	6.0	6.1	6.0	6.0	6.2	6.0	6.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

落河内浄水場 落河内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.2	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	曇／雨	雨	晴
気温	℃	—	16.0	18.4	19.0	22.6	33.3
水温	℃	—	8.6	11.9	13.0	17.5	18.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	1	1	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4			0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.0			6.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	6.5	6.8	5.9	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		20			22
蒸発残留物	mg/L	500以下		53			53
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.002			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.5	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	晴	曇／雨	晴	晴	雪	晴	－	－	－
30.2	25.7	15.2	14.2	4.7	0.8	8.0	33.3	0.8	17.3
22.6	21.1	16.9	13.5	9.4	5.9	8.6	22.6	5.9	13.9
3	3	5	0	0	0	1	5	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.6			0.4		0.6	0.4	0.5
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		5.2			5.4		6.5	5.2	5.8
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
5.6	6.2	5.8	6.5	6.9	6.8	7.1	7.1	5.6	6.5
		20			19		22	19	20
		52			56		56	52	54
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

給水栓水

河原町小畑（曳田浄水場 河原小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.22	R6.5.23	R6.6.13	R6.7.22	R6.8.26
天候	—	—	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	18.9	24.8	29.9	33.5	30.8
水温	℃	—	17.2	20.4	22.5	27.6	30.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	7	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7			0.8	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10			0.09	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.2			11.8	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	10.3	10.1	10.4	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23			30	
蒸発残留物	mg/L	500以下	71			100	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.36	0.32	0.25	0.30
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.24	R6.10.16	R6.11.19	R6.12.25	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	雨	雨	晴	晴／曇	曇	晴	－	－	－
24.6	22.3	12.3	11.1	7.1	5.9	8.0	33.5	5.9	19.1
28.1	23.8	17.7	9.5	9.1	6.0	9.6	30.1	6.0	18.5
2	0	0	0	0	1	0	7	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001
	0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.5			1.4			1.4	0.5	0.9
	0.10			0.08			0.10	0.08	0.09
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	13.1			11.6			13.1	10.2	11.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
11.0	11.9	8.7	8.8	9.3	9.0	11.4	11.9	8.7	10.2
	25			32			32	23	28
	96			69			100	69	84
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.1	6.9	6.7	6.7	6.8	7.1	6.7	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30	0.36	0.25	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町釜口（曳田浄水場 散岐配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.22	R6.5.23	R6.6.13	R6.7.22	R6.8.26
天候	—	—	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	18.9	24.4	31.2	32.3	30.3
水温	℃	—	18.9	22.1	24.9	29.0	32.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	2	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7			0.9	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10			0.09	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.2			11.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	10.1	10.0	9.7	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23			29	
蒸発残留物	mg/L	500以下	61			84	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.45	0.37	0.30	0.23
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.24	R6.10.16	R6.11.19	R6.12.25	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	雨	雨	晴	晴／曇	曇	晴	－	－	－
24.9	22.7	16.4	11.9	7.3	5.7	9.0	32.3	5.7	19.6
30.1	24.3	18.2	9.5	9.3	6.7	10.5	32.7	6.7	19.7
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.5			1.4			1.4	0.5	0.9
	0.10			0.09			0.10	0.09	0.10
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	13.4			11.4			13.4	10.2	11.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
11.3	11.3	8.6	8.7	9.3	9.1	11.4	11.9	8.6	10.1
	25			31			31	23	27
	86			73			86	61	76
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.9	6.9	6.7	6.6	6.5	6.6	6.9	6.5	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.34	0.30	0.35	0.40	0.35	0.45	0.40	0.45	0.23	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町中井（曳田浄水場 中井配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.22	R6.5.23	R6.6.13	R6.7.22	R6.8.26
天候	—	—	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	19.1	24.7	32.1	34.7	31.3
水温	℃	—	18.1	22.1	25.1	27.2	29.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	2	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7			0.8	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10			0.09	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10.0			11.7	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	10.0	10.0	9.6	11.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	23			28	
蒸発残留物	mg/L	500以下	64			92	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.31	0.32	0.28	0.20	0.13
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.24	R6.10.16	R6.11.19	R6.12.25	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	雨	雨	晴	晴／曇	曇	晴	－	－	－
25.7	22.6	13.6	12.6	6.9	6.1	10.0	34.7	6.1	19.9
26.4	23.3	16.3	8.5	8.6	5.8	8.6	29.7	5.8	18.3
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.003			0.002			0.003	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.6			1.4			1.4	0.6	0.9
	0.10			0.09			0.10	0.09	0.10
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	12.8			11.6			12.8	10.0	11.5
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
11.6	11.0	8.6	8.7	9.3	9.1	11.4	11.7	8.6	10.1
	23			32			32	23	27
	93			72			93	64	80
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.9	6.9	6.7	6.6	6.5	6.6	6.9	6.5	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.29	0.20	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.13	0.27
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町小倉（水根浄水場 小倉配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.20	R6.7.24	R6.8.21
天候	—	—	雨	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	17.2	23.1	25.3	28.7	32.4
水温	℃	—	15.3	21.1	27.0	30.4	25.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16.5			16.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	10.0	9.7	9.6	9.8	9.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		75			79
蒸発残留物	mg/L	500以下		160			180
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.36	0.35	0.25	0.40
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.17	R6.10.15	R6.11.26	R6.12.23	R7.1.16	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	晴	雨	曇	晴	曇／雨	曇	－	－	－
29.2	26.7	16.5	11.3	7.4	8.2	11.0	32.4	7.4	19.8
31.2	23.9	14.1	8.4	6.5	6.5	8.9	31.2	6.5	18.2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.4		0.4	0.4	0.4
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		16.4			16.9		16.9	16.4	16.7
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
9.8	9.7	9.6	10.0	9.7	9.7	10.0	10.0	9.6	9.8
		76			79		79	75	77
		150			160		180	150	160
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.0	7.1	7.3	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.39	0.24	0.25	0.25	0.30	0.34	0.30	0.40	0.24	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町稲常（稲常浄水場 稲常配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.20	R6.7.24	R6.8.21
天候	—	—	雨	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	22.1	25.0	25.1	29.3	32.2
水温	℃	—	13.8	18.0	23.3	23.9	26.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9			0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		0.08			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.0			7.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.0	10.6	10.2	9.8	8.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		49			40
蒸発残留物	mg/L	500以下		99			88
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.21	0.32	0.23	0.10	0.35
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.17	R6.10.15	R6.11.26	R6.12.23	R7.1.16	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	晴	雨	曇	晴	曇／雨	曇	－	－	－
30.1	25.8	18.6	12.2	6.8	8.0	10.5	32.2	6.8	20.5
26.4	21.5	15.4	6.8	9.1	9.1	10.3	26.4	6.8	17.0
22	0	0	0	0	0	0	22	0	2
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.9			1.0		1.0	0.9	0.9
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		8.7			8.3		8.7	7.4	8.1
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
8.7	9.5	10.0	10.3	9.8	9.5	9.8	11.0	8.6	9.8
		49			47		49	40	46
		100			110		110	88	99
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.3	6.4	6.3	6.3	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.41	0.43	0.55	0.45	0.45	0.39	0.30	0.55	0.10	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町弓河内（北村浄水場 北村配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.22	R6.5.23	R6.6.13	R6.7.22	R6.8.26
天候	—	—	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	17.8	25.8	28.6	32.9	30.2
水温	℃	—	17.9	20.5	22.7	27.5	29.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	4	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001			0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.2			7.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.9	6.7	6.6	6.8	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	88			70	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.47	0.41	0.35	0.35
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.24	R6.10.16	R6.11.19	R6.12.25	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	雨	雨	晴	晴／曇	曇	晴	－	－	－
26.6	21.6	10.7	9.7	6.1	5.5	7.5	32.9	5.5	18.6
26.8	22.7	16.8	9.0	9.2	7.0	9.9	29.0	7.0	18.3
1	0	0	0	0	0	0	4	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	0.03			<0.02			0.03	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.4			7.2			7.4	7.1	7.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.7	6.7	6.5	6.8	7.3	6.8	6.6	7.3	6.5	6.8
	25			25			25	25	25
	85			65			88	65	77
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.7	7.8	7.7	7.6	7.5	7.5	7.6	7.8	7.5	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35	0.25	0.47	0.25	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町中井（小河内浄水場 小河内第2配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.20	R6.7.24	R6.8.21
天候	—	—	雨	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	15.2	21.1	26.2	31.3	32.1
水温	℃	—	14.8	21.2	25.4	26.9	31.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18			0.18
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.3			12.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.4	7.3	7.0	7.1	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		35			36
蒸発残留物	mg/L	500以下		88			110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.42	0.27	0.20	0.32
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.17	R6.10.15	R6.11.26	R6.12.23	R7.1.16	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	晴	雨	曇	晴	曇／雨	曇	－	－	－
31.1	26.6	15.5	10.8	5.6	5.0	10.0	32.1	5.0	19.2
30.1	23.1	14.8	9.7	8.1	7.4	8.6	31.1	7.4	18.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.3		0.4	0.3	0.3
		0.19			0.19		0.19	0.18	0.19
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		0.05			<0.03		0.05	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.1			12.4		12.4	12.1	12.3
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.1	6.9	6.9	7.2	7.1	7.1	7.3	7.4	6.9	7.1
		35			34		36	34	35
		92			97		110	88	97
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	7.3	7.5	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
0.34	0.39	0.35	0.40	0.35	0.45	0.35	0.45	0.20	0.36
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町神馬（小河内浄水場 神馬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.20	R6.7.24	R6.8.21
天候	—	—	雨	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	12.9	23.6	24.8	28.7	31.3
水温	℃	—	14.6	19.1	24.3	27.2	28.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.18			0.18
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			0.07
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.3			12.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.3	7.2	7.3	7.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		36			37
蒸発残留物	mg/L	500以下		89			120
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.8	7.8	7.9	8.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.33	0.33	0.20	0.25
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.17	R6.10.15	R6.11.26	R6.12.23	R7.1.16	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	晴	雨	曇	晴	曇／雨	曇	－	－	－
29.7	26.7	14.9	9.9	5.0	7.9	9.0	31.3	5.0	18.7
28.3	21	11.6	6.7	5.9	7.0	7.1	28.9	5.9	16.8
0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.3		0.4	0.3	0.3
		0.19			0.18		0.19	0.18	0.18
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		12.2			12.1		12.6	12.1	12.3
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.4	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.3	7.5	7.0	7.3
		36			33		37	33	36
		88			99		120	88	99
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.1	8.0	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	8.1	7.5	7.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.26	0.36	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.36	0.20	0.31
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町北村（落河内浄水場 落河内配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.22	R6.5.23	R6.6.13	R6.7.22	R6.8.26
天候	—	—	曇	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	17.1	26.2	26.7	32.5	28.8
水温	℃	—	15.7	18.3	21.7	25.3	25.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			0.02	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			0.007	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	5.8			6.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1	6.6	6.6	6.1	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	19			22	
蒸発残留物	mg/L	500以下	55			53	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.25	0.30	0.36	0.20	0.25
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.24	R6.10.16	R6.11.19	R6.12.25	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.18	最高	最低	平均
晴	雨	雨	晴	晴／曇	曇	晴	－	－	－
24.6	21.4	10.5	10.3	5.7	8.3	10.0	32.5	5.7	18.5
24.0	20.4	13.6	4.5	4.9	4.3	5.6	25.7	4.3	15.3
0	6	0	0	0	0	1	6	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.6			0.5			0.6	0.4	0.5
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.003			<0.003			0.007	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.7			5.4			6.7	5.4	6.1
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
6.5	6.0	6.3	6.9	7.7	7.9	7.3	7.9	6.0	6.8
	25			18			25	18	21
	70			30			70	30	52
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9	7.2	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.50	0.45	0.35	0.45	0.30	0.35	0.35	0.50	0.20	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

河原町小河内（新田浄水場 新田配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.9	R6.5.7	R6.6.20	R6.7.24	R6.8.21
天候	—	—	雨	晴	曇	晴	晴
気温	℃	—	13.2	23.5	25.4	27.6	29.6
水温	℃	—	12.0	16.1	20.6	22.7	23.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		0.003			0.007
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.010			0.023
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.02			0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.005
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005			0.006
ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.9			7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.2	7.0	7.6	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		21			23
蒸発残留物	mg/L	500以下		67			66
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.3	0.4	0.7	0.7
pH値		5.8-8.6	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.39	0.46	0.40	0.35	0.41
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.17	R6.10.15	R6.11.26	R6.12.23	R7.1.16	R7.2.17	R7.3.11	最高	最低	平均
晴	晴	雨	曇	晴	曇／雨	曇	－	－	－
30.3	25.5	15.3	8.5	3.2	2.0	7.1	30.3	2.0	17.6
23.3	18.9	11.6	7.3	5.5	5.8	5.6	23.6	5.5	14.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4			0.3		0.4	0.3	0.4
		<0.08			<0.08		<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06
		0.002			<0.002		0.007	<0.002	0.003
		<0.006			<0.006		0.011	<0.006	<0.006
		0.008			<0.003		0.023	<0.003	0.010
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.01
		<0.003			<0.003		0.005	<0.003	<0.003
		0.003			<0.003		0.006	<0.003	0.004
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03			<0.03		<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1			<0.1		<0.1	<0.1	<0.1
		7.2			6.5		7.8	6.5	7.1
		<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
7.1	6.7	7.0	7.1	6.7	6.6	7.3	7.7	6.6	7.1
		22			20		23	20	22
		69			78		78	66	70
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.5	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3
7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.6	7.3	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1
0.55	0.40	0.45	0.35	0.40	0.35	0.35	0.55	0.35	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(カ) 用瀬地域

原水

年 1 回検査を実施している水源

項目	単位	水道水の水質基準	用瀬浄水場	大村浄水場	樟原浄水場
			用瀬水源	大村水源	樟原水源
			R6.9.17	R6.9.17	R6.9.17
天候	—	—	晴	晴	晴
気温	°C	—	36.5	34.5	32.0
水温	°C	—	22.2	26.6	17.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	25	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.8	0.6	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.14	0.16
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13	7.4	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	13	6.6	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	26	17
蒸発残留物	mg/L	500以下	72	58	59
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.3	6.5	6.2
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

上安蔵浄水場	屋住浄水場	江波浄水場
上安蔵水源	屋住水源	江波水源
R6.9.24	R6.9.24	R6.9.24
晴	晴	晴
22.0	27.0	22.0
19.5	21.9	17.5
9	5	74
検出	検出せず [※]	検出
<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.004	0.005
<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001
0.4	0.4	0.2
0.17	0.1	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	0.02
<0.03	0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1
6.1	5.5	5.3
<0.005	<0.005	<0.005
5.2	4.7	5.2
17	18	13
48	47	45
<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	0.4	0.8
6.5	6.8	7.2
異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	4
<0.5	<0.5	0.6

原水

社中央浄水場 社中央水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.26	R6.7.9	R6.8.6	R6.9.24	R6.12.12
天候	—	—	曇	曇	晴	晴	曇
気温	℃	—	25.0	26.5	38.0	22.0	7.0
水温	℃	—	18.3	20.5	22.7	18.6	6.8
一般細菌	個/mL	100以下				97	
大腸菌		検出されないこと				検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.1	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				5.4	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下				5.0	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				10	
蒸発残留物	mg/L	500以下				40	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下				0.7	
pH値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.0	7.1	7.0
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと				異常なし	
色度	度	5度以下	3	4	4	4	2
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5

R7.3.18	平均
晴	—
7.0	20.9
4.8	15.3
	97
	1回検出
	<0.0003
	<0.00005
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.002
	<0.004
	<0.001
	0.4
	0.1
	<0.1
	<0.0002
	<0.005
	<0.004
	<0.002
	<0.001
	<0.001
	<0.001
	<0.1
<0.02	<0.02
	<0.03
	<0.1
	5.4
	<0.005
	5.0
	10
	40
	<0.02
	<0.000001
	<0.000001
	<0.005
	<0.0005
	0.7
6.8	7.1
	異常なし
2	3
<0.5	<0.1

給水栓水

用瀬町用瀬（用瀬浄水場 用瀬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.16	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	18.0	22.0	31.0	29.0	36.5
水温	℃	—	14.2	21.0	25.1	28.8	30.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.16
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	15	20	15	14	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					28
蒸発残留物	mg/L	500以下					79
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.5	6.5	6.6	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.39	0.31	0.46	0.88
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.2	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	－	－	－
34.5	26.5	20.0	10.5	6.5	4.5	6.5	36.5	4.5	20.5
29.4	26.5	18.0	13.3	8.1	6.3	8.5	30.6	6.3	19.1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.9	0.9	0.9
							0.16	0.16	0.16
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06		<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002		<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006		<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003		<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001		<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01		<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003		<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003		<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009		<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008		<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							13	13	13
							<0.005	<0.005	<0.005
12	11	19	13	15	15	35	35	11	17
							28	28	28
							79	79	79
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.7	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.61	0.59	0.53	0.51	0.57	0.57	0.62	0.88	0.31	0.54
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町鷹狩（大村浄水場 大村配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.16	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	14.0	22.0	31.0	27.5	34.0
水温	℃	—	12.3	19.0	21.4	25.1	28.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	9.6	8.0	8.2	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.47	0.49	0.32	0.42	0.41
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.2	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	－	－	－
28.0	25.0	20.0	10.5	5.5	6.5	6.5	34.0	5.5	19.2
27.3	25.7	16.3	14.6	6.1	7.9	7.0	28.6	6.1	17.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.001							0.001	0.001	0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4							0.4	0.4	0.4
0.15							0.15	0.15	0.15
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
7.4							7.4	7.4	7.4
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
6.2	7.6	6.9	7.6	11	12	20	20	6.1	9.6
25							25	25	25
59							59	59	59
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.44	0.58	0.22	0.48	0.48	0.51	0.44	0.58	0.22	0.44
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町宮原（樟原浄水場 樟原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.16	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	15.0	22.5	30.0	30.0	38.0
水温	℃	—	14.4	19.3	23.1	28.3	24.8
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1	7.1	6.9	6.8	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	2	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.43	0.48	0.55	0.67	0.84
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.2	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	－	－	－
33.0	27.0	18.5	13.0	5.5	4.0	6.0	38.0	4.0	20.2
23.4	20.9	16.2	12.9	9.4	9.1	8.1	28.3	8.1	17.5
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4							0.4	0.4	0.4
0.16							0.16	0.16	0.16
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
8.2							8.2	8.2	8.2
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
6.5	6.8	6.7	6.8	7.3	7.0	7.2	7.3	6.5	6.9
18							18	18	18
62							62	62	62
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.56	0.50	0.46	0.65	0.52	0.44	0.51	0.84	0.43	0.55
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町安蔵（社中央浄水場 社中央配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.16	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃	—	15.0	22.5	31.0	27.5	36.0
水温	℃	—	11.8	17.8	19.0	23.4	26.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006			0.014
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004			0.006
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.01			0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.006			0.012
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.008
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					5.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.4	5.4	5.3	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					8.9
蒸発残留物	mg/L	500以下					34
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6
pH値		5.8-8.6	7.0	7.2	7.2	7.2	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.53	0.62	0.58	0.59	0.55
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.2	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	－	－	－
34.0	26.5	19.0	12.0	6.0	3.5	5.0	36.0	3.5	19.8
24.6	24.9	14.5	10.8	6.0	3.7	5.0	26.2	3.7	15.6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							0.10	0.10	0.10
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		0.014	<0.006	<0.006
		0.003			<0.003		0.006	<0.003	0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.01			<0.01		0.02	<0.01	0.01
		0.006			<0.003		0.012	<0.003	0.006
		0.005			<0.003		0.008	<0.003	0.004
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.4	5.4	5.4
							<0.005	<0.005	<0.005
4.9	5.4	5.1	5.5	5.7	5.5	6.4	6.4	4.9	5.4
							8.9	8.9	8.9
							34	34	34
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
7.0	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.2	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.46	0.58	0.56	0.59	0.54	0.50	0.53	0.62	0.46	0.55
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町安蔵（上安蔵浄水場 上安蔵配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.16	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	雨	晴
気温	℃	—	14.0	23.0	31.0	26.5	38.0
水温	℃	—	13.1	18.0	21.8	26.0	30.0
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.16		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	5.6	5.8	5.4	5.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.51	0.51	0.49	0.58	0.49
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.2	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	－	－	－
32.0	26.5	19.5	12.5	4.0	2.5	4.5	38.0	2.5	19.5
27.0	22.3	15.9	11.4	6.0	4.1	6.5	30.0	4.1	16.8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5							0.5	0.5	0.5
0.18			0.14			0.16	0.18	0.14	0.16
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
5.9							5.9	5.9	5.9
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
4.9	5.5	5.0	5.3	6.0	5.8	6.0	6.0	4.9	5.5
17							17	17	17
47							47	47	47
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.49	0.34	0.40	0.41	0.51	0.48	0.58	0.58	0.34	0.48
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町屋住（屋住浄水場 屋住配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.16	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	雨	曇
気温	℃	—	13.0	21.0	29.0	25.5	32.5
水温	℃	—	11.7	19.4	22.0	25.8	29.5
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.9	5.8	5.7	4.9	5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.54	0.55	0.57	0.35	0.45
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.2	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	曇	雨	雨	－	－	－
30.5	26.0	19.0	12.0	2.5	4.5	3.5	32.5	2.5	18.3
28.2	25.5	16.5	11.5	6.9	4.4	5.6	29.5	4.4	17.3
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.003							0.003	0.003	0.003
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.5							0.5	0.5	0.5
0.12							0.12	0.12	0.12
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
5.3							5.3	5.3	5.3
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
4.6	5.0	4.7	5.1	5.8	6.5	7.8	7.8	4.6	5.6
17							17	17	17
49							49	49	49
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.33	0.39	0.44	0.51	0.47	0.50	0.42	0.57	0.33	0.46
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

用瀬町江波（江波浄水場 江波配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.16	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴	曇	曇
気温	℃	—	12.0	18.5	28.0	25.5	32.0
水温	℃	—	12.8	19.0	21.7	27.3	30.4
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.004			0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			0.016
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.004
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.01			0.03
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.004			0.009
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					5.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	5.6	5.6	5.7	5.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					12
蒸発残留物	mg/L	500以下					39
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7
pH値		5.8-8.6	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1	<1	<1	<1	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.41	0.43	0.25	0.35	0.29
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.2	R6.11.11	R6.12.4	R7.1.8	R7.2.12	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	曇	曇	曇	曇	曇	雨	－	－	－
30.0	25.5	18.5	10.5	1.5	4.5	3.0	32.0	1.5	17.5
26.3	24.0	14.6	10.5	3.7	3.3	4.6	30.4	3.3	16.5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		0.003			0.004		0.004	0.003	0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		0.016	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		0.004	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.01			<0.01		0.03	<0.01	0.01
		<0.003			<0.003		0.008	<0.003	<0.003
		0.004			<0.003		0.009	<0.003	0.004
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.2	5.2	5.2
							<0.005	<0.005	<0.005
5.5	5.7	5.5	5.7	5.8	5.5	5.7	5.8	5.5	5.6
							12	12	12
							39	39	39
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.7	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.7	0.3	0.5
7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.65	0.58	0.48	0.49	0.26	0.36	0.40	0.65	0.25	0.41
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(キ) 佐治地域

原水

年 1 回検査を実施している水源

項目	単位	水道水の水質基準	中島浄水場	中佐治浄水場	津無浄水場
			中島水源	中佐治水源	津無水源
			R6.6.19	R6.10.22	R6.7.10
天候	—	—	晴	曇	曇
気温	℃	—	24	18	26
水温	℃	—	16	13	19
一般細菌	個/mL	100以下	2	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.3	0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.12	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	5.8	16
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	5.0	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35	23	40
蒸発残留物	mg/L	500以下	80	69	110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	7.4	8.4
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

津野浄水場	大水浄水場	畑浄水場	つく谷浄水場	河本浄水場	万蔵浄水場
津野第3水源	大水水源	畑水源	つく谷水源	河本水源	万蔵水源
R6.10.22	R6.9.24	R6.5.28	R6.9.24	R6.5.28	R6.6.19
曇	晴	雨	晴	雨	晴
18	20	14	20	14	24
11	14	12	20	14	18
0	1	58	2	2	2
検出せず ³	検出せず ³	検出せず ³	検出せず ³	検出せず ³	検出せず ³
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4
<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
5.8	5.7	5.1	5.0	4.8	5.3
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
5.6	5.6	5.5	4.3	4.6	6.1
24	24	15	18	15	17
66	61	43	59	40	51
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	6.8	7.4	7.4	7.2	6.5
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

華立浄水場 華立水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.19	R6.9.26	R6.12.16	R7.3.13	平均
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	—
気温	℃	—	24	24	6	11	16
水温	℃	—	18	17	15	16	17
一般細菌	個/mL	100以下	1				1
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5				0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09				0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	27				27
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.1				7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	18				18
蒸発残留物	mg/L	500以下	110				110
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
pH値		5.8-8.6	8.7	8.5	8.6	8.6	8.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

西加茂浄水場 西加茂水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.5.28	R6.8.28	R6.11.25	R7.2.26	平均
天候	—	—	雨	晴	曇	雨	—
気温	℃	—	14	25	6	1	12
水温	℃	—	13	21	16	8	15
一般細菌	個/mL	100以下	1				1
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002				0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4	0.3	2.1	0.9	0.9
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.7				4.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2				5.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	20				20
蒸発残留物	mg/L	500以下	46				46
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

余戸浄水場 余戸水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.22	R6.7.24	R6.10.28	R7.1.27	平均
天候	—	—	雨	晴	雨	晴	—
気温	℃	—	14	28	16	7	16
水温	℃	—	13	16	14	11	14
一般細菌	個/mL	100以下	30	0	0	38	17
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	<0.1	<0.1	0.6	0.9	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.53	0.50	0.17	0.11	0.33
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16	16	16	17	16
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.016	0.016	0.013	0.013	0.015
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.3	4.7	4.5	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	77	78	74	81	78
蒸発残留物	mg/L	500以下	140	140	130	130	140
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.0	6.8	7.9	8.0	7.7
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

尾路浄水場 尾路水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.22	R6.7.24	R6.10.28	R7.1.27	平均
天候	—	—	雨	曇	雨	晴	—
気温	℃	—	14	28	16	7	16
水温	℃	—	13	15	14	7	12
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006				0.006
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3				0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.22	0.33	0.50	0.53	0.40
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13				13
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	0.017	0.028	0.026	0.018
塩化物イオン	mg/L	200以下	13				13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45				45
蒸発残留物	mg/L	500以下	98				98
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.3	7.8	7.9	7.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

給水栓水

佐治町古市（華立浄水場・中島浄水場 古市配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.18	R6.5.16	R6.6.4	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	曇	晴	雨	曇	晴
気温	℃	—	14	18	16	29	32
水温	℃	—	13	16	18	24	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.09		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			25		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.1	8.0	7.5	7.1	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			20		
蒸発残留物	mg/L	500以下			100		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.26	0.28	0.32	0.32
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.16	R7.2.6	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	雨	曇	晴	晴	雨	－	－	－
27	18	13	8	3	0	5	32	0	15
26	23	17	12	5	7	5	28	5	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							0.09	0.09	0.09
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							25	25	25
							<0.005	<0.005	<0.005
7.0	7.1	6.9	7.2	7.4	7.7	11	11	6.9	7.7
							20	20	20
110			110			100	110	100	105
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.42	0.27	0.33	0.34	0.40	0.41	0.52	0.52	0.26	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加瀬木（中佐治浄水場 中佐治第2配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.18	R6.5.16	R6.6.4	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	曇	晴	雨	曇	晴
気温	℃	—	13	18	15	29	29
水温	℃	—	16	19	16	27	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.3	5.0	4.9	5.1	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.27	0.30	0.23	0.29
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.16	R7.2.6	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	雨	曇	晴	晴	雨	－	－	－
25	17	12	7	-1	-2	4	29	-2	14
25	20	15	9	3	5	4	28	3	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3						0.3	0.3	0.3
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	5.9						5.9	5.9	5.9
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
4.9	4.8	5.7	5.3	4.9	5.0	5.6	5.7	4.8	5.1
	23						23	23	23
	64						64	64	64
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.4	7.4	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.28	0.36	0.39	0.34	0.45	0.34	0.50	0.50	0.23	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（西加茂浄水場 西加茂配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.17	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	20	16	25	26	26
水温	℃	—	13	16	19	23	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.002			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.9			0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.2			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.5	5.5	5.2	4.8	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		29			
蒸発残留物	mg/L	500以下		63			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.36	0.25	0.13	0.25
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.11	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.22	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	晴	雪	雨	－	－	－
31	24	11	4	2	0	2	31	0	16
26	20	15	10	5	4	4	27	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		2.5			0.6		2.5	0.6	1.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		0.07			<0.06		0.07	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.2	5.2	5.2
							<0.005	<0.005	<0.005
5.0	4.9	4.6	4.9	6.6	7.1	7.6	7.6	4.6	5.6
							29	29	29
							63	63	63
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.25	0.25	0.45	0.40	0.54	0.42	0.16	0.54	0.13	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町津無（津無浄水場 津無配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.18	R6.5.16	R6.6.4	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	曇	晴	雨	曇	晴
気温	℃	—	14	18	16	29	29
水温	℃	—	18	17	18	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.7	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				40	
蒸発残留物	mg/L	500以下	93			110	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.32	0.20	0.24	0.23	0.34
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.16	R7.2.6	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	雨	曇	晴	晴	雨	－	－	－
26	18	12	8	3	0	3	29	0	15
25	21	17	12	7	6	5	26	5	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.7	0.7	0.7
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							12	12	12
							<0.005	<0.005	<0.005
7.9	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.8	7.9	7.6	7.8
							40	40	40
	95			87			110	87	96
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
8.0	8.0	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.0	8.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.29	0.33	0.34	0.42	0.35	0.41	0.40	0.42	0.20	0.32
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町津野（津野浄水場 津野第1配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.18	R6.5.16	R6.6.4	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	13	18	16	29	30
水温	℃	—	16	13	17	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.8	5.8	5.7	5.6	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.31	0.21	0.22	0.52
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.16	R7.2.6	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	雨	曇	晴	晴	雨	－	－	－
25	17	12	8	-1	-2	3	30	-2	14
24	19	13	14	7	7	2	26	2	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3						0.3	0.3	0.3
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	6.0						6.0	6.0	6.0
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
5.7	5.5	5.5	5.7	5.6	5.6	5.6	5.8	5.5	5.7
	24						24	24	24
	69						69	69	69
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.33	0.28	0.23	0.24	0.20	0.27	0.24	0.52	0.20	0.28
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（大水浄水場 大水配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.17	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	19	13	25	25	25
水温	℃	—	14	16	21	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	5.9	5.8	5.9	5.6	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.33	0.30	0.24	0.24	0.22
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.11	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.22	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	晴	雪	雨	－	－	－
30	22	7	2	1	0	2	30	0	14
27	19	14	8	5	3	7	27	3	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.001							0.001	0.001	0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.4							0.4	0.4	0.4
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
5.7							5.7	5.7	5.7
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
5.7	5.6	5.7	5.9	5.7	5.7	5.7	5.9	5.6	5.8
23							23	23	23
61							61	61	61
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.37	0.23	0.23	0.26	0.33	0.25	0.29	0.37	0.22	0.27
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町畑（畑浄水場 畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.17	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	19	15	25	25	26
水温	℃	—	16	16	22	24	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.2			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		5.4			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.4	5.8	5.7	6.2	5.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		16			
蒸発残留物	mg/L	500以下		47			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.32	0.25	0.23	0.20
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.11	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.22	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	晴	雪	雨	－	－	－
30	22	8	5	1	0	2	30	0	15
28	21	13	10	4	3	5	28	3	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.2	0.2	0.2
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.4	5.4	5.4
							<0.005	<0.005	<0.005
5.4	5.5	6.2	6.0	5.8	5.9	6.7	6.7	5.4	5.9
							16	16	16
							47	47	47
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.4	7.5	7.3	7.3	7.2	7.5	7.1	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.37	0.28	0.42	0.34	0.38	0.31	0.25	0.42	0.20	0.30
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町つく谷（つく谷浄水場 つく谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.17	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	19	15	25	26	26
水温	℃	—	14	14	19	26	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.8	4.8	4.7	4.6	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.45	0.29	0.26	0.44
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.11	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.22	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	晴	雪	雨	－	－	－
30	22	8	3	1	0	2	30	0	15
25	20	15	10	6	5	6	26	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.2							0.2	0.2	0.2
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
5.1							5.1	5.1	5.1
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
4.5	4.4	4.6	4.8	4.5	4.4	4.6	4.8	4.4	4.6
19							19	19	19
63							63	63	63
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.7	7.5	7.8	7.8	7.6	7.5	7.6	7.9	7.5	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.40	0.36	0.44	0.46	0.46	0.32	0.44	0.46	0.26	0.39
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町余戸（余戸浄水場 余戸配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.17	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	19	16	25	26	26
水温	℃	—	14	16	20	22	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.002			0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.0			1.0	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			0.05	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.5			6.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.5	4.6	4.7	4.6	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	32			36	
蒸発残留物	mg/L	500以下	76			83	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.40	0.33	0.20	0.31
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.11	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.22	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	晴	雪	雨	－	－	－
30	22	8	4	1	0	2	30	0	15
25	18	13	9	4	3	5	26	3	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.9			1.1			1.1	0.9	1.0
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			0.05	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.5			6.8			7.5	6.5	6.9
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.5	4.6
	40			36			40	32	36
	89			78			89	76	82
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.33	0.35	0.34	0.29	0.37	0.37	0.37	0.48	0.20	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町河本（河本浄水場 河本配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.17	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	19	15	25	26	26
水温	℃	—	14	13	17	18	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		4.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	4.9	4.8	4.7	4.6	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		15			
蒸発残留物	mg/L	500以下		47			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.28	0.32	0.29	0.22	0.42
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.11	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.22	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	晴	雪	雨	－	－	－
31	23	9	4	1	0	2	31	0	15
20	16	16	10	4	3	7	25	3	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							4.9	4.9	4.9
							<0.005	<0.005	<0.005
4.5	4.5	4.6	4.8	4.8	4.6	5.1	5.1	4.5	4.7
							15	15	15
							47	47	47
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.37	0.49	0.51	0.37	0.30	0.25	0.39	0.51	0.22	0.35
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町尾際（尾際浄水場 尾際配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.16	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.17	R6.8.8
天候	—	—	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	—	19	16	25	26	26
水温	℃	—	15	16	20	24	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.006	0.005	0.005	0.007	0.006
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.19			0.32	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02				
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12				
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13	11	9.7	8.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54			72	
蒸発残留物	mg/L	500以下	100			130	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.4	7.4	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.44	0.26	0.21	0.23
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.11	R6.10.15	R6.11.14	R6.12.10	R7.1.22	R7.2.13	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	晴	雪	雨	－	－	－
31	24	10	4	1	0	1	31	0	15
26	18	13	7	3	3	3	26	3	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
0.008	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.008	0.005	0.006
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.3	0.3	0.3
	0.43			0.41			0.43	0.19	0.34
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							12	12	12
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.6	8.3	7.8	8.3	9.2	8.7	9.3	14	7.8	9.7
	90			85			90	54	75
	150			150			150	100	130
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	7.4	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.41	0.24	0.39	0.43	0.51	0.48	0.50	0.51	0.21	0.37
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

佐治町加茂（万蔵浄水場 万蔵配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.18	R6.5.16	R6.6.4	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	—	13	18	15	29	30
水温	℃	—	14	18	18	23	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.3		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	6.6	6.7	6.1	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			18		
蒸発残留物	mg/L	500以下			44		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.38	0.36	0.29	0.21	0.22
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.4	R6.10.9	R6.11.6	R6.12.4	R7.1.16	R7.2.6	R7.3.5	最高	最低	平均
晴	雨	雨	曇	晴	晴	雨	－	－	－
25	17	12	7	-1	-2	4	30	-2	14
26	20	16	11	5	5	4	26	4	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							5.3	5.3	5.3
							<0.005	<0.005	<0.005
5.9	5.5	5.3	5.7	6.2	6.5	8.1	8.1	5.3	6.4
							18	18	18
							44	44	44
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	4	<1	4	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	1	<0.5	<0.5
0.20	0.21	0.29	0.22	0.32	0.30	0.40	0.40	0.20	0.28
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(ク) 気高地域

原水

年 1 回検査を実施している浄水場、水源地

項目	単位	水道水の水質基準	下光元浄水場	宝木浄水場	宿浄水場
			下光元水源	宝木水源	宿水源
			R6.10.23	R6.7.23	R6.7.23
天候	—	—	曇	晴	晴
気温	°C	—	24	30	30
水温	°C	—	16	17	19
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず ³	検出せず ³	検出せず ³
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7	0.5	0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブromホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	10	8.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	7.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	30	33	26
蒸発残留物	mg/L	500以下	79	91	75
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.4	6.7	6.7
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

常松瑞穂浄水場	八幡浄水場	高江浄水場			殿浄水場	会下浄水場
常松瑞穂水源	八幡水源	高江第 1 水源	高江第 2 水源	郡家第 2 水源	殿水源	郡家水源
R6.7.23	R6.5.27	R5.5.24	R4.5.25	R6.5.27	R6.10.23	R6.5.27
晴	曇	晴	晴	曇	曇	曇
30	24	18	25	24	24	25
21	19	16	21	17	19	18
6	22	0	0	0	4	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.7	1.3	0.6	0.6	0.6	0.7	1.9
<0.08	0.12	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
9.1	25	16	15	16	9.8	9.4
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.8	23	18	17	17	9.3	12
28	90	56	49	53	41	40
75	210	150	150	150	100	99
<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	7.3	7.4	7.4	7.3	6.4	6.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

船磯浄水場 船磯水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.5.27	R6.8.22	R6.11.20	R7.2.19	平均
天候	—	—	曇	晴	晴	雪	—
気温	℃	—	24	33	10	3	18
水温	℃	—	16	15	14	13	15
一般細菌	個/mL	100以下	0				0
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	3.5				3.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	17				17
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	27				27
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	38				38
蒸発残留物	mg/L	500以下	130				130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
pH値		5.8-8.6	6.5	6.6	6.5	6.7	6.6
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5



囲い式フード・ドラフトチャンバー（有機物前処理室）

給水栓水

気高町下光元（下光元浄水場 上光配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	19	16	24	23	28
水温	℃	—	14	17	21	22	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	11	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	－	－	－
29	24	18	14	8	2	13	29	2	18
27	21	17	11	9	7	8	27	7	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.7						0.7	0.7	0.7
	<0.08						<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002						<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002						<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03						<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
	11						11	11	11
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
11	11	11	11	10	10	11	11	10	11
	30						30	30	30
	81						81	81	81
	<0.02						<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町富吉（宝木浄水場 宝木配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	20	17	24	26	28
水温	℃	—	16	17	24	26	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			84		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	－	－	－
28	27	16	12	5	2	13	28	2	18
27	21	17	12	7	8	11	28	7	18
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							10	10	10
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	12	12	12	12	13	13	12	12
							32	32	32
							84	84	84
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町酒津（宝木浄水場 酒津配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	16	15	27	26	30
水温	℃	—	17	17	23	27	30
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			82		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.0	7.0	7.2	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	－	－	－
26	23	16	9	7	1	12	30	1	17
28	20	16	10	5	4	8	30	4	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	12	12	12	12	13	13	12	12
							32	32	32
							82	82	82
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町奥沢見（宝木浄水場 宝木高地区配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	17	17	27	26	29
水温	℃	—	15	15	21	26	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.5		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			10		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			32		
蒸発残留物	mg/L	500以下			83		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	－	－	－
26	23	13	9	7	3	12	29	3	17
28	21	17	12	8	6	9	29	6	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							10	10	10
							<0.005	<0.005	<0.005
12	12	12	13	12	12	13	13	12	12
							32	32	32
							83	83	83
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町土居（宿浄水場 宿配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	20	17	24	25	29
水温	℃	—	14	15	20	22	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				9.3	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.8	9.4	10	8.5	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				28	
蒸発残留物	mg/L	500以下				80	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	晴	雨	雪	曇	－	－	－
28	25	16	12	7	2	14	29	2	18
25	21	17	11	7	7	9	25	7	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.3	9.3	9.3
							<0.005	<0.005	<0.005
9.1	8.2	8.2	10	12	14	12	14	8.2	9.9
							28	28	28
							80	80	80
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町日光（常松瑞穂浄水場 矢口配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	17	18	24	24	29
水温	℃	—	15	15	20	22	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.7	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				9.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.9	9.9	9.9	9.7	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				27	
蒸発残留物	mg/L	500以下				88	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	曇	雨	雪	曇	－	－	－
27	24	18	12	5	3	14	29	3	18
24	18	16	12	9	10	12	27	9	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
	<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.7			0.7			0.7	0.7	0.7
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	9.8			9.3			9.8	9.3	9.5
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.9	9.9	9.8	10	10	10	10	10	9.7	9.9
	28			28			28	27	28
	81			68			88	68	79
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町浜村（八幡浄水場 勝見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	18	20	24	24	29
水温	℃	—	14	14	23	26	29
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				1.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.13	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				26	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	24	24	24	24	24
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	89			90	
蒸発残留物	mg/L	500以下	200			210	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	曇	雨	雪	曇	－	－	－
25	21	18	15	9	7	13	29	7	19
28	20	13	8	5	4	9	29	4	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							1.3	1.3	1.3
							0.13	0.13	0.13
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							26	26	26
							<0.005	<0.005	<0.005
24	24	24	25	24	24	25	25	24	24
	91			91			91	89	90
	210			200			210	200	205
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.8	7.6	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.9	7.6	7.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町八幡（高江浄水場 高江配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	16	19	23	22	29
水温	℃	—	14	14	19	22	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				15	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15	15	15	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				48	
蒸発残留物	mg/L	500以下	140			140	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	曇	雨	雪	曇	－	－	－
28	23	16	11	5	3	13	29	3	17
26	18	16	11	8	10	11	26	8	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.6	0.6	0.6
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							15	15	15
							<0.005	<0.005	<0.005
15	15	15	16	16	15	16	16	15	15
							48	48	48
	140			130			140	130	138
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町山宮（殿浄水場 飯里配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	19	16	27	23	31
水温	℃	—	14	16	20	21	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.7			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.6			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	9.5	9.4	9.4	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		40			
蒸発残留物	mg/L	500以下		100			
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	曇	雨	雪	曇	－	－	－
28	25	16	12	5	1	13	31	1	18
22	19	16	12	8	10	11	24	8	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							0.7	0.7	0.7
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.6	9.6	9.6
							<0.005	<0.005	<0.005
9.3	9.4	9.4	9.5	9.4	9.5	10	10	9.3	9.5
							40	40	40
							100	100	100
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町会下（会下浄水場 会下配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	19	17	24	23	30
水温	℃	—	14	17	21	25	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.9			
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.9			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		41			
蒸発残留物	mg/L	500以下		100			94
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.4	6.3	6.3	6.4	6.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	雨	雨	雪	曇	—	—	—
27	25	16	12	5	0	13	30	0	18
23	19	17	10	5	9	11	25	5	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
							1.9	1.9	1.9
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.9	9.9	9.9
							<0.005	<0.005	<0.005
13	12	12	13	12	12	13	13	12	12
							41	41	41
		100			100		100	94	99
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.3	6.3	6.2	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.2	6.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

気高町八束水（船磯浄水場 船磯配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.13	R6.6.18	R6.7.9	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	晴	雨	晴
気温	℃	—	16	16	24	23	29
水温	℃	—	15	16	22	23	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		3.2			3.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		18			
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			
塩化物イオン	mg/L	200以下	32	30	29	31	30
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		37			
蒸発残留物	mg/L	500以下		120			130
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.15	R7.2.18	R7.3.13	最高	最低	平均
晴	曇	晴	雨	雨	雪	曇	—	—	—
26	24	18	11	7	3	12	29	3	17
28	22	18	13	8	7	9	28	7	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		3.4			3.5		3.5	3.2	3.3
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							18	18	18
							<0.005	<0.005	<0.005
29	30	31	31	33	32	35	35	29	31
							37	37	37
		120			120		130	120	123
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(ケ) 鹿野地域

原水

年1回検査を実施している浄水場、水源地

項目	単位	水道水の水質基準	鹿野浄水場	今市浄水場	河内上条浄水場
			鹿野水源	今市第1水源	河内上条水源
			R6.9.3	R6.9.3	R6.8.6
天候	—	—	晴	晴	晴
気温	℃	—	28	27	30
水温	℃	—	23	21	14
一般細菌	個/mL	100以下	13	14	0
大腸菌		検出されないこと	検出	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6	0.7	0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブromホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.7	7.9	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8	7.0	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27	29	27
蒸発残留物	mg/L	500以下	75	74	64
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.8	6.7
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

河内下条浄水場	鹿野小畑浄水場
河内下条水源	鹿野小畑水源
R6.7.2	R6.7.2
雨	雨
24	24
13	17
1	62
検出せず	検出
<0.0003	<0.0003
<0.00005	<0.00005
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.002	<0.002
<0.004	<0.004
<0.001	<0.001
0.4	0.5
<0.08	<0.08
<0.1	<0.1
<0.0002	<0.0002
<0.005	<0.005
<0.004	<0.004
<0.002	<0.002
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.001	<0.001
<0.1	<0.1
<0.02	0.03
<0.03	<0.03
<0.1	<0.1
8.6	7.0
<0.005	<0.005
8.3	6.8
31	15
97	53
<0.02	<0.02
<0.000001	<0.000001
<0.000001	<0.000001
<0.005	<0.005
<0.0005	<0.0005
<0.3	0.6
7.4	7.0
異常なし	異常なし
<1	3
<0.5	0.6

原水

今市浄水場 今市第2水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.5	R6.9.3	R6.12.3	R7.3.3	平均
天候	—	—	晴	晴	曇	雨	—
気温	℃	—	20	27	15	4	17
水温	℃	—	15	23	14	11	16
一般細菌	個/mL	100以下		67			67
大腸菌		検出されないこと		検出せず ³			検出せず ³
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.8			0.8
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.45	0.23	0.13	0.17	0.25
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.7			7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		6.6			6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		29			29
蒸発残留物	mg/L	500以下		75			75
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.5			0.5
pH値		5.8-8.6	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			
色度	度	5度以下	8	5	2	5	5
濁度	度	2度以下	2	0.9	0.6	1	1

原水

勝谷浄水場 勝谷水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.5.8	R6.8.6	R6.11.7	R7.2.12	平均
天候	—	—	雨	晴	曇	曇	—
気温	℃	—	10	30	10	1	13
水温	℃	—	15	23	19	12	17
一般細菌	個/mL	100以下		10			10
大腸菌		検出されないこと		検出せず			検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.5			0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.19			0.19
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.1			0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		16			16
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		16			16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		35			35
蒸発残留物	mg/L	500以下		99			99
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		0.4			0.4
pH値		5.8-8.6	6.5	6.3	6.5	6.5	6.5
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

矢原浄水場 矢原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.4	R6.7.2	R6.10.1	R7.1.9	平均
天候	—	—	曇	雨	晴	雪	—
気温	℃	—	11	24	29	0	16
水温	℃	—	12	15	17	10	14
一般細菌	個/mL	100以下		23			23
大腸菌		検出されないこと		検出せず ³			検出せず ³
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6			0.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.10	0.20	0.11	0.13	0.14
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		8.5			8.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		9.0			9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		20			20
蒸発残留物	mg/L	500以下		67			67
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.7	6.8	6.6	6.7
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			
色度	度	5度以下	1	2	1	1	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5



フレキシブルフード（中央試験室）

給水栓水

鹿野町鹿野（鹿野浄水場 鹿野配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6
天候	—	—	晴	雨	曇	雨	晴
気温	℃	—	11	12	17	24	29
水温	℃	—	10	14	16	21	27
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.6	7.8	7.7	6.6	8.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	雪	晴	雨	－	－	－
24	25	14	10	4	3	7	29	3	15
23	21	15	11	6	5	6	27	5	15
0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.7							0.7	0.7	0.7
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
7.9							7.9	7.9	7.9
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
6.7	7.6	6.8	7.8	8.5	8.6	11	11	6.6	7.9
27							27	27	27
73							73	73	73
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.9	6.9	6.9	7.1	7.0	7.2	7.0	7.2	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町末用（鹿野浄水場 末用配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6
天候	—	—	晴	雨	曇	雨	晴
気温	℃	—	11	12	18	26	31
水温	℃	—	13	16	18	22	28
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				0.05	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				8.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.3	7.8	7.8	7.5	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				27	
蒸発残留物	mg/L	500以下				72	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	2	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	雪	晴	雨	－	－	－
25	25	14	16	3	2	6	31	2	16
26	25	17	11	5	6	7	28	5	16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	0.07			<0.06			0.07	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.02			<0.01			0.02	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	0.008			<0.003			0.008	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							0.04	0.04	0.04
							0.05	0.05	0.05
							<0.1	<0.1	<0.1
							8.1	8.1	8.1
							<0.005	<0.005	<0.005
8.3	7.9	7.0	7.7	8.4	8.7	10	10	7.0	8.1
							27	27	27
							72	72	72
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2	7.4	7.1	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
0.3	0.1	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.6	0.1	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町今市（今市浄水場 今市配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6
天候	—	—	晴	雨	曇	雨	晴
気温	℃	—	10	12	19	26	31
水温	℃	—	10	15	17	21	21
一般細菌	個/mL	100以下	4	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.8	8.2	8.3	7.3	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	雪	雪	雨	－	－	－
24	26	14	11	3	3	6	31	3	15
21	21	17	11	7	8	8	21	7	15
2	0	4	0	0	0	2	4	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.7							0.7	0.7	0.7
<0.08							<0.08	<0.08	<0.08
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
8.2							8.2	8.2	8.2
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
6.9	7.5	6.9	8.0	8.6	8.8	10	10	6.9	8.0
29							29	29	29
75							75	75	75
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.2	0.4	1.0	0.4	0.5	1.0	0.2	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町宮方（勝谷浄水場 勝谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6
天候	—	—	晴	雨	曇	雨	晴
気温	℃	—	11	12	19	26	31
水温	℃	—	11	15	17	21	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			0.004		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.20		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	21	22	21	19	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下			100		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	<0.3	0.3	0.4	0.4
pH値		5.8-8.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	雪	雪	雨	－	－	－
25	29	14	13	4	3	7	31	3	16
24	23	19	15	12	11	11	25	11	17
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
0.004			0.005			0.004	0.005	0.004	0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.6							0.6	0.6	0.6
0.20			0.19			0.18	0.20	0.18	0.19
0.1							0.1	0.1	0.1
<0.0002							<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
<0.002							<0.002	<0.002	<0.002
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.03							<0.03	<0.03	<0.03
<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
17							17	17	17
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
17	18	16	17	19	19	22	22	16	19
35							35	35	35
110			100			110	110	100	110
<0.02							<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.4	6.6
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町河内（河内上条浄水場・矢原浄水場 矢原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6
天候	—	—	晴	雨	曇	雨	晴
気温	℃	—	10	12	17	24	30
水温	℃	—	9	16	16	20	26
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.6	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.5	7.4	7.1	6.9	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				24	
蒸発残留物	mg/L	500以下				67	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	雪	曇	雨	—	—	—
24	23	12	12	2	2	5	30	2	14
23	21	15	9	5	3	3	26	3	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.002	0.002	0.002
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.6	7.6	7.6
							<0.005	<0.005	<0.005
6.7	6.7	6.4	6.7	7.2	7.5	8.4	8.4	6.4	7.1
							24	24	24
							67	67	67
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

鹿野町水谷（鹿野小畑浄水場 鹿野小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.10	R6.5.8	R6.6.4	R6.7.2	R6.8.6
天候	—	—	晴	雨	曇	雨	晴
気温	℃	—	12	12	17	25	30
水温	℃	—	12	17	17	22	28
一般細菌	個/mL	100以下	2	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.005	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			0.014	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006			0.004	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.01			0.02	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004			0.010	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003			0.006	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				7.1	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.2	8.2	8.1	7.2	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				15	
蒸発残留物	mg/L	500以下				60	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5
pH値		5.8-8.6	7.1	7.3	7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	3	1	3	2	<1
濁度	度	2度以下	1	0.5	1	0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.2	0.3	0.4	0.1	0.5
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.3	R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.4	R7.3.3	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	雪	晴	雨	－	－	－
25	24	13	13	3	1	6	30	1	15
24	23	16	11	6	5	6	28	5	16
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
							0.5	0.5	0.5
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	0.006			<0.006			0.014	<0.006	<0.006
	0.004			<0.003			0.006	<0.003	0.004
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.02			<0.01			0.02	<0.01	0.01
	0.004			<0.003			0.010	<0.003	0.004
	0.007			<0.003			0.007	<0.003	0.004
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							0.04	0.04	0.04
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							7.1	7.1	7.1
							<0.005	<0.005	<0.005
7.3	8.2	7.6	8.4	8.5	8.3	9.6	9.6	7.2	8.2
							15	15	15
							60	60	60
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.7	0.5	0.6	0.4	<0.3	0.3	0.5	0.8	<0.3	0.5
7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.3	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
2	<1	2	<1	<1	<1	1	3	<1	1
0.8	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1	<0.5	<0.5
0.4	1.0	0.3	0.8	0.8	0.8	0.6	1.0	0.1	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(コ) 青谷地域(統合前上水区域)

河川表流水

勝部川(落合橋)

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.25
天候	—	—	曇
気温	℃	—	30.2
水温	℃	—	19.9
一般細菌	個/mL	100以下	490
大腸菌		検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	(※)<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.09
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	7.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	20
蒸発残留物	mg/L	500以下	67
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.6
pH値		5.8-8.6	7.3
味		異常でないこと	
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	3.1
濁度	度	2度以下	1.8

(※) R6.7.9に実施

河川表流水

日置川（小鷲谷橋）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.25
天候	—	—	曇
気温	℃	—	29.1
水温	℃	—	17.9
一般細菌	個/mL	100以下	150
大腸菌		検出されないこと	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	(※)<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	
臭素酸	mg/L	0.01以下	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	14
蒸発残留物	mg/L	500以下	61
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.002
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.5
pH値		5.8-8.6	7.3
味		異常でないこと	
臭気		異常でないこと	異常なし
色度	度	5度以下	2.2
濁度	度	2度以下	1.2

(※) R6.7.9に実施

原水

城山浄水場 不動山水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.23	R6.5.22	R6.6.25	R6.7.9	R6.8.19
天候	—	—	曇	晴	曇	雨	曇
気温	℃	—	18.5	23.6	30.6	23.6	27.1
水温	℃	—	14.7	14.6	14.5	14.9	18.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	9	3	210	2
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出	検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.3		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			7.8		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.2	9.2	9.1	9.1	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			24		
蒸発残留物	mg/L	500以下			84		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R6.9.11	R6.10.28	R6.11.25	R6.12.18	R7.1.21	R7.2.25	R7.3.17	最高	最低	平均
晴	曇／雨	曇	晴	曇	晴	雨	－	－	－
27.3	21.0	16.2	15.1	7.5	6.4	3.0	30.6	3.0	18.3
17.8	14.7	14.6	13.9	14.5	13.1	13.1	18.3	13.1	14.9
2	5	1	0	3	0	0	210	0	20
検出	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出	検出せず	3回検出
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.3			0.3	0.3	0.3	0.3
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
7.7			8.1			7.9	8.1	7.7	7.9
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
9.1	9.0	9.2	9.4	9.3	9.2	9.2	9.4	9.0	9.2
24			25			26	26	24	25
86			65			79	86	65	79
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

原水

城山浄水場 鳴滝水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.23	R6.5.22	R6.6.25	R6.7.9	R6.8.19
天候	—	—	曇	晴	曇	雨	曇
気温	℃	—	19.6	22.6	30.7	23.6	27.3
水温	℃	—	12.7	14.0	18.2	22.2	20.1
一般細菌	個/mL	100以下	4	5	300 以上	69	27
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.0		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.63		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			0.20		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			8.5		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12.0	11.3	10.7	11.3	10.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			17		
蒸発残留物	mg/L	500以下			80		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	1.3	0.7	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.5	6.4	6.9	6.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	1.8	1.8	11	4.3	1.4
濁度	度	2度以下	0.2	0.3	1.2	0.4	<0.1

原水

青谷小畑浄水場 青谷小畑水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.23	R6.5.22	R6.6.25	R6.7.9	R6.8.19
天候	—	—	曇	晴	曇	雨	曇
気温	℃	—	18.3	25.5	27.2	23.6	24.2
水温	℃	—	12.4	13.3	16.6	17.0	17.9
一般細菌	個/mL	100以下	14	26	43	52	63
大腸菌		検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.06		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			5.9		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	7.0	7.0	6.7	7.0	7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			14		
蒸発残留物	mg/L	500以下			58		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	6.9	7.0	7.2	7.2
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	0.9	0.9	1.9	1.3	1.0
濁度	度	2度以下	1.0	1.0	1.4	1.2	0.7

R6.9.11	R6.10.28	R6.11.25	R6.12.18	R7.1.21	R7.2.25	R7.3.17	最高	最低	平均
晴	曇／雨	曇	晴	曇	晴	雨	－	－	－
26.2	21.3	14.0	9.4	7.5	3.1	2.8	27.2	2.8	16.9
18.2	14.7	12.0	10.5	10.1	8.2	9.2	18.2	8.2	13.3
49	40	23	9	20	4	3	63	3	29
検出	検出	検出	検出	検出せず	検出	検出	検出	検出せず	11回検出
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.3			0.4			0.3	0.4	0.3	0.4
<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.06			0.04			0.04	0.06	0.04	0.05
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6.1			6.0			5.9	6.1	5.9	6.0
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
6.9	6.4	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	6.4	7.0
16			17			16	17	14	16
70			38			53	70	38	55
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
7.2	7.1	7.3	7.2	7.0	7.1	7.1	7.3	6.9	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.2	2.7	0.8	1.0	1.3	0.5	0.6	2.7	0.5	1.2
1.1	1.4	0.7	0.8	0.7	0.5	0.6	1.4	0.5	0.9

原水

河原浄水場 河原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.23	R6.5.22	R6.6.25	R6.7.9	R6.8.19
天候	—	—	曇	晴	曇	雨	曇
気温	℃	—	18.2	26.2	29.3	23.1	26.4
水温	℃	—	17.3	17.2	17.5	17.7	18.6
一般細菌	個/mL	100以下	0	6	24	1	5
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.2		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			0.14		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブロモホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			12.8		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	11.1	11.3	11.1	11.2	11.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			51		
蒸発残留物	mg/L	500以下			120		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.002		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

R6.9.11	R6.10.28	R6.11.25	R6.12.18	R7.1.21	R7.2.25	R7.3.17	最高	最低	平均
晴	曇／雨	曇	晴	曇	晴	雨	－	－	－
29.4	21.0	15.0	12.4	9.0	4.3	3.2	29.4	3.2	18.1
18.0	17.8	17.8	17.7	18.1	16.9	17.4	18.6	16.9	17.7
3	9	20	2	17	0	0	24	0	7
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.2			0.3			0.2	0.3	0.2	0.2
0.12			0.15			0.14	0.15	0.12	0.14
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12.2			13.0			12.3	13.0	12.2	12.6
<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
11.2	10.8	10.8	11.0	11.0	10.8	10.6	11.3	10.6	11.0
51			52			50	52	50	51
140			98			130	140	98	120
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

給水栓水

青谷町夏泊（城山浄水場 青谷第3配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.16	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.14
天候	—	—	晴	曇／雨	晴	曇	晴
気温	℃	—	25.2	22.4	30.3	31.6	30.3
水温	℃	—	14.9	17.2	22.4	25.1	27.1
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			0.10	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.3			8.2	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	9.4	9.3	9.4	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	74			96	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.3	7.4	7.4	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.27	0.30	0.24	0.10	0.15
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.18	R6.12.17	R7.1.22	R7.2.27	R7.3.24	最高	最低	平均
晴	曇	雨	雨／曇	曇／晴	晴	曇	－	－	－
30.0	24.6	12.8	13.1	12.3	10.9	20.0	31.6	10.9	22.0
29.9	24.8	17.5	12.6	12.4	9.5	15.4	29.9	9.5	19.1
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.10			<0.06			0.10	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	8.2			8.0			8.3	8.0	8.2
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.5	9.3	9.4	9.7	9.5	9.4	9.5	9.7	9.3	9.5
	26			25			26	25	26
	100			87			100	74	89
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.6	7.3	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.20	0.15	0.27	0.20	0.35	0.40	0.30	0.40	0.10	0.24
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町山田（城山浄水場 山田配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.16	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.14
天候	—	—	晴	曇／雨	晴	曇	晴
気温	℃	—	22.2	22.6	29.5	31.8	28.3
水温	℃	—	16.9	18.4	24.3	25.8	31.3
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			0.10	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.3			7.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	9.4	9.4	9.4	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26			25	
蒸発残留物	mg/L	500以下	72			88	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.2	7.3	7.3	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.34	0.34	0.28	0.15	0.32
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.18	R6.12.17	R7.1.22	R7.2.27	R7.3.24	最高	最低	平均
晴	曇	雨	雨／曇	曇／晴	晴	曇	－	－	－
29.9	25.0	15.2	13.3	12.7	10.5	19.0	31.8	10.5	21.7
31.0	23.1	18.8	13.1	11.7	9.6	15.7	31.3	9.6	20.0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.11			<0.06			0.11	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	8.2			8.1			8.3	7.9	8.1
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.4	9.3	9.4	9.6	9.5	9.4	9.5	9.7	9.3	9.5
	26			24			26	24	25
	79			83			88	72	81
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.25	0.37	0.30	0.45	0.40	0.40	0.45	0.15	0.33
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町大坪（城山浄水場 城山配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.16	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.14
天候	—	—	晴	曇／雨	晴	曇	晴
気温	℃	—	22.6	22.2	31.5	31.0	30.2
水温	℃	—	17.8	19.7	25.4	26.1	30.7
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	2	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			0.10	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.2			8.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.4	9.4	9.3	9.4	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	26			24	
蒸発残留物	mg/L	500以下	77			99	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.23	0.38	0.31	0.25	0.46
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.18	R6.12.17	R7.1.22	R7.2.27	R7.3.24	最高	最低	平均
晴	曇	雨	雨／曇	曇／晴	晴	曇	－	－	－
30.9	25.1	17.8	12.8	10.1	10.1	19.5	31.5	10.1	22.0
32.4	22.8	17.8	11.4	9.2	7.6	14.5	32.4	7.6	19.6
0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.13			<0.06			0.13	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	8.1			8.0			8.2	8.0	8.1
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.4	9.3	9.4	9.7	9.5	9.3	9.6	9.7	9.3	9.5
	25			24			26	24	25
	92			83			99	77	88
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.35	0.28	0.35	0.35	0.40	0.30	0.40	0.46	0.23	0.34
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町絹見（城山浄水場 絹見配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.16	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.14
天候	—	—	晴	曇／雨	晴	曇	晴
気温	℃	—	24.9	23.3	30.6	31.3	31.9
水温	℃	—	18.6	21.3	27.8	26.4	31.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	4	1
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.3	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			0.10	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.1			7.9	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.5	9.6	9.4	9.4	9.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	25			23	
蒸発残留物	mg/L	500以下	79			100	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.3	7.1	7.2	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.23	0.12	0.15	0.35
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.18	R6.12.17	R7.1.22	R7.2.27	R7.3.24	最高	最低	平均
晴	曇	雨	雨／曇	曇／晴	晴	曇	－	－	－
29.4	25.0	15.8	14.3	11.9	9.3	20.0	31.9	9.3	22.3
34.4	23.5	18.4	12.6	9.6	7.7	15.6	34.4	7.7	20.6
4	0	5	0	0	1	0	5	0	1
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.3			0.3			0.3	0.3	0.3
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.11			<0.06			0.11	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.9			8.1			8.1	7.9	8.0
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.6	9.3	9.4	9.7	9.5	9.4	9.5	9.7	9.3	9.5
	24			25			25	23	24
	98			80			100	79	89
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.1	7.3
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.20	0.15	0.31	0.27	0.35	0.35	0.30	0.35	0.12	0.26
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町小畑（青谷小畑浄水場 青谷小畑配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.16	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.14
天候	—	—	晴	曇／雨	晴	曇	晴
気温	℃	—	22.1	23.8	32.4	32.5	31.2
水温	℃	—	16.7	18.5	23.6	24.7	26.9
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	4	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.5	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	6.4			6.0	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.0	8.9	8.8	8.9	9.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	17			14	
蒸発残留物	mg/L	500以下	53			84	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.45	0.47	0.40	0.40	0.49
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.18	R6.12.17	R7.1.22	R7.2.27	R7.3.24	最高	最低	平均
晴	曇	雨	雨／曇	曇／晴	晴	曇	－	－	－
31.1	25.2	15.0	10.4	10.2	11.0	19.5	32.5	10.2	22.0
29.4	20.8	17.0	10	8.7	7.1	14.1	29.4	7.1	18.1
0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.5			0.4			0.5	0.3	0.4
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			0.03			0.03	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	6.1			7.4			7.4	6.0	6.5
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
8.7	8.8	8.8	9.2	8.3	9.1	9.3	9.3	8.3	8.9
	15			23			23	14	17
	70			60			84	53	67
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
0.30	0.47	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.49	0.30	0.39
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町山根（青谷小畑浄水場・河原浄水場 河原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.17	R6.5.16	R6.6.19	R6.7.17	R6.8.14
天候	—	—	晴	曇／雨	晴	曇	晴
気温	℃	—	22.6	22.7	29.8	31.5	31.8
水温	℃	—	18.0	19.8	24.8	27.6	30.2
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	3	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3			0.4	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08			<0.08	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06			<0.06	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002			<0.002	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	<0.006			<0.006	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001			<0.001	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	<0.01			<0.01	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	<0.003			<0.003	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.009			<0.009	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008			<0.008	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02			<0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1			<0.1	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.4			8.5	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.6	9.6	9.5	9.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	27			28	
蒸発残留物	mg/L	500以下	72			110	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.002	
フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	6.9	6.9	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.29	0.35	0.25	0.20	0.29
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.12	R6.10.23	R6.11.18	R6.12.17	R7.1.22	R7.2.27	R7.3.24	最高	最低	平均
晴	曇	雨	雨／曇	曇／晴	晴	曇	－	－	－
31.4	25.0	15.8	14.1	9.3	8.8	21.0	31.8	8.8	22.0
30.5	21.3	16.6	11.5	9.5	8.5	16.7	30.5	8.5	19.6
0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	0.4			0.3			0.4	0.3	0.4
	<0.08			<0.08			<0.08	<0.08	<0.08
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
	<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06
	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002
	<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
	<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003
	<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009
	<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	<0.02			0.02			0.02	<0.02	<0.02
	<0.03			<0.03			<0.03	<0.03	<0.03
	<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
	7.8			6.1			8.5	6.1	7.7
	<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005
9.4	9.4	9.3	9.8	8.0	9.6	9.7	9.9	8.0	9.5
	25			16			28	16	24
	88			76			110	72	87
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
0.25	0.27	0.30	0.25	0.20	0.25	0.20	0.35	0.20	0.26
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

(サ) 青谷地域(統合前簡水区域)

原水

年 1 回検査を実施している水源

			長和瀬浄水場	早牛浄水場	露谷浄水場
			長和瀬水源	早牛水源	露谷水源
項目	単位	水道水の水質基準	R6.9.9	R6.6.18	R6.6.18
天候	—	—	晴	曇	曇
気温	℃	—	34.0	23.5	23.0
水温	℃	—	19.4	14.7	17.0
一般細菌	個/mL	100以下	4	130	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7	1.0	1.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下			
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			
クロロホルム	mg/L	0.06以下			
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			
臭素酸	mg/L	0.01以下			
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			
ブromoホルム	mg/L	0.09以下			
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	18	9.0	11
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	41	9.8	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	77	28	42
蒸発残留物	mg/L	500以下	190	77	100
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.2	7.6	7.1
味		異常でないこと			
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5

原水

桑原浄水場 桑原水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.24	R6.9.9	R6.12.3	R7.3.6	平均
天候	—	—	曇	晴	曇	雨	—
気温	℃	—	29.0	30.0	11.0	6.0	19.0
水温	℃	—	16.5	18.9	11.2	7.8	13.6
一般細菌	個/mL	100以下		48			48
大腸菌		検出されないこと		検出			検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.3			0.3
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.12	<0.02	0.04	0.06	0.06
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		6.9			6.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.0			7.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		21			21
蒸発残留物	mg/L	500以下		63			63
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	5	1	2	2	3
濁度	度	2度以下	2	<0.5	1	0.7	1

原水

蔵内浄水場 蔵内水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.18	R6.9.19	R6.12.11	R7.3.11	平均
天候	—	—	曇	晴	曇	曇	—
気温	℃	—	25.0	32.0	10.0	13.5	20.1
水温	℃	—	15.4	17.1	12.0	11.8	14.1
一般細菌	個/mL	100以下	17				17
大腸菌		検出されないこと	検出せず				検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.4				0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08				<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03	0.02	0.02	0.07	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03				<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1				<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11				11
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005				<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下	13				13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35				35
蒸発残留物	mg/L	500以下	83				83
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3				<0.3
pH値		5.8-8.6	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと	異常なし				異常なし
色度	度	5度以下	1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

原水

八葉寺浄水場 八葉寺水源

項目	単位	水道水の水質基準	R6.6.24	R6.9.9	R6.12.3	R7.3.6	平均
天候	—	—	曇	晴	曇	雨	—
気温	℃	—	26.0	28.0	14.0	5.5	18.4
水温	℃	—	16.7	20.9	12.4	4.7	13.8
一般細菌	個/mL	100以下		30			30
大腸菌		検出されないこと		検出			検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.4			0.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		<0.08			<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下					
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					
クロロホルム	mg/L	0.06以下					
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下					
臭素酸	mg/L	0.01以下					
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					
ブromoホルム	mg/L	0.09以下					
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	0.11	<0.02	0.27	0.10
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		0.03			0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.1			<0.1
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		7.8			7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	200以下		7.9			7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		22			22
蒸発残留物	mg/L	500以下		68			68
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02			<0.02
ジオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下		<0.3			<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	7.2	6.6	7.1	6.9
味		異常でないこと					
臭気		異常でないこと		異常なし			異常なし
色度	度	5度以下	<1	2	<1	3	1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5

給水栓水

青谷町澄水（桑原浄水場 桑原配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.9	R6.6.3	R6.7.4	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	—	21	14	18	31	29
水温	℃	—	12	14	15	18	22
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04			<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	8.0	7.6	7.6	7.5	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	－	－	－
31	21	19	14	5	7	6	31	5	18
22	17	14	11	6	6	6	22	6	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.4					0.4	0.4	0.4
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		0.04			0.04		0.04	<0.02	0.03
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		7.0					7.0	7.0	7.0
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
6.9	7.6	7.7	8.0	7.9	7.7	8.9	8.9	6.9	7.7
		19					19	19	19
		57					57	57	57
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.6	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3	<0.3
7.2	7.4	7.4	7.5	7.2	7.4	7.1	7.6	7.1	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町長和瀬（長和瀬浄水場 長和瀬配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.9	R6.6.3	R6.7.4	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	—	19	16	20	29	34
水温	℃	—	14	17	19	22	24
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromoホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	42	40	42	41	40
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		73			75
蒸発残留物	mg/L	500以下		170			190
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	－	－	－
30	22	21	16	9	8	8	34	8	19
24	21	17	13	9	11	8	24	8	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.8					0.8	0.8	0.8
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		18					18	18	18
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
43	42	39	41	43	41	41	43	39	41
		77			81		81	73	77
		170			170		190	170	180
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.6	7.3	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町蔵内（蔵内浄水場 蔵内配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.9	R6.6.3	R6.7.4	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	—	20	13	18	26	26
水温	℃	—	12	15	17	19	23
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			0.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14	14	18	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			36		
蒸発残留物	mg/L	500以下			87		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.1	7.1	7.1	6.9	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	曇	曇	雨	－	－	－
30	18	17	13	6	7	7	30	6	17
23	19	15	12	8	7	7	23	7	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							0.4	0.4	0.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
14	15	15	14	15	14	17	18	14	15
							36	36	36
							87	87	87
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町八葉寺（八葉寺浄水場 八葉寺配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.9	R6.6.3	R6.7.4	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	—	22	15	17	29	31
水温	℃	—	13	13	15	22	25
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					
四塩化炭素	mg/L	0.002以下					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					
ベンゼン	mg/L	0.01以下					
塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06			<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002			<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下		<0.006			<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001			<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		<0.01			<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.003			<0.003
ブromホルム	mg/L	0.09以下		<0.009			<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008			<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					
塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	10	10	10
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					
蒸発残留物	mg/L	500以下					
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下					
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					
フェノール類	mg/L	0.005以下					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	2	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.12	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	晴	曇	晴	曇	曇	雨	－	－	－
30	21	20	6	4	5	7	31	4	17
25	19	15	9	7	8	5	25	5	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
		<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		0.2					0.2	0.2	0.2
		<0.08					<0.08	<0.08	<0.08
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		<0.0002					<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
		<0.002					<0.002	<0.002	<0.002
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
		<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06
		<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002
		<0.006			<0.006		<0.006	<0.006	<0.006
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
		<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003
		<0.009			<0.009		<0.009	<0.009	<0.009
		<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02
		<0.03					<0.03	<0.03	<0.03
		<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
		8.3					8.3	8.3	8.3
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
10	11	10	11	10	10	12	12	10	10
		20					20	20	20
		63					63	63	63
		<0.02					<0.02	<0.02	<0.02
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
		<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
		<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.6	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	2	<1	<1	<1	<1	<1	2	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町早牛（早牛浄水場 早牛配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.9	R6.6.3	R6.7.4	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	曇	晴	晴
気温	℃	—	21	13	19	28	29
水温	℃	—	13	15	18	20	22
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.1		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブromホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			0.04		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			9.1		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	12	11	12	12	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			28		
蒸発残留物	mg/L	500以下			80		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	曇	晴	雨	－	－	－
31	20	20	13	7	8	7	31	7	18
24	19	14	11	7	7	8	24	7	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							1.1	1.1	1.1
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
0.03			0.03			<0.02	0.04	<0.02	0.03
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							9.1	9.1	9.1
							<0.005	<0.005	<0.005
12	11	13	12	13	13	14	14	11	12
							28	28	28
							80	80	80
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.6	7.2	7.4
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

給水栓水

青谷町露谷（露谷浄水場 露谷配水池系）

項目	単位	水道水の水質基準	R6.4.8	R6.5.9	R6.6.3	R6.7.4	R6.8.1
天候	—	—	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	—	19	13	17	27	27
水温	℃	—	14	15	14	17	19
一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下			<0.002		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下			<0.004		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下			1.4		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下			<0.08		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下			<0.001		
ベンゼン	mg/L	0.01以下			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.6以下			<0.06		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下			<0.002		
クロロホルム	mg/L	0.06以下			<0.006		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
臭素酸	mg/L	0.01以下			<0.001		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下			<0.01		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下			<0.003		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下			<0.009		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下			<0.008		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下			<0.02		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下			<0.1		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下			11		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下			41		
蒸発残留物	mg/L	500以下			110		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下			<0.02		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下			<0.000001		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下			<0.005		
フェノール類	mg/L	0.005以下			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
pH値		5.8-8.6	7.4	7.4	7.2	7.1	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
残留塩素	mg/L	0.1以上	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4
水質基準	—	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

R6.9.2	R6.10.10	R6.11.11	R6.12.3	R7.1.7	R7.2.3	R7.3.6	最高	最低	平均
晴	晴	曇	曇	曇	晴	雨	－	－	－
29	21	19	14	8	7	7	29	7	17
28	21	17	12	8	7	8	28	7	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
							<0.0003	<0.0003	<0.0003
							<0.00005	<0.00005	<0.00005
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.004	<0.004	<0.004
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
							1.4	1.4	1.4
							<0.08	<0.08	<0.08
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.0002	<0.0002	<0.0002
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.004	<0.004	<0.004
							<0.002	<0.002	<0.002
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
							<0.001	<0.001	<0.001
<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
<0.009			<0.009			<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
							<0.1	<0.1	<0.1
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.03	<0.03	<0.03
							<0.1	<0.1	<0.1
							11	11	11
							<0.005	<0.005	<0.005
13	13	13	13	14	13	13	14	13	13
							41	41	41
110			110			100	110	100	108
							<0.02	<0.02	<0.02
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.000001	<0.000001	<0.000001
							<0.005	<0.005	<0.005
							<0.0005	<0.0005	<0.0005
<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
7.0	7.0	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.0	7.2
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.4	0.8	0.1	0.4
適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する	適合する

イ 水質管理目標設定項目
(ア) 全体表

項目	採取箇所 または 水源	江山浄水場 配水区域			
		河川表流水	原水		
		千代川 (源田橋付近)	叶1号水源	叶2号水源	向国安水源
	採取年月日 目標値	R6.7.29	R6.7.29	R6.7.29	R6.7.29
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	—	—	—
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	—	—	—
農薬類	1以下	—	—	—	—
残留塩素	1mg/L以下	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	26	24	25	31
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.007	<0.001	0.003	0.004
遊離炭酸	20mg/L以下	3.2	7.1	8.3	18
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	<0.3	<0.3	<0.3
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	64	54	53	70
濁度	1度以下	1.3	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.5程度	7.3	6.8	6.8	6.5
ランゲリア指数	-1以上	-1.9	-2.4	-2.4	-2.6
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	36,000	60	71	12
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.06	<0.01	<0.01	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005

江山浄水場 配水区域					鳥取地域	
原水	浄水	給水栓水			原水	給水栓水
江山浄水場 原水槽 (3水源混合)	江山浄水場 緊急遮断弁室 (浄水出口)	河原町三谷 (山手配水池系)	福部町細川 (湯山配水池系)	内海中 (末恒配水池系)	明治浄水場 明治水源	上原 (明治配水池系)
R6.7.29	R6.7.29	R6.7.29	R6.7.29	R6.7.29	R6.6.27	R6.6.27
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
—	0.003	0.004	0.001	<0.001	—	<0.001
—	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	—	<0.002
<0.01	—	—	—	—	—	—
—	0.8	0.8	0.5	0.2	—	0.4
27	27	26	26	27	23	23
0.002	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003
12	6.0	6.5	5.0	5.1	15	13
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
—	—	—	—	—	—	—
<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
71	90	80	75	70	75	76
0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6.5	7.0	7.2	6.9	7.0	6.4	6.5
-2.6	-2.0	-1.8	-2.1	-2.0	-2.5	-2.5
40	0	13	1	10	80	56
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005

項目	採取箇所 または 水源	国府地域		福部地域	
		原水	給水栓水	原水	給水栓水
		山崎浄水場 山崎第1水源	国府町高岡 (清水配水池系)	蔵見浄水場 蔵見水源	福部町蔵見 (中配水池系)
	採取年月日 目標値	R6.7.11	R6.7.11	R6.8.28	R6.8.28
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	<0.001
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	<0.002
農薬類	1以下	—	—	—	—
残留塩素	1mg/L以下	—	0.3	—	0.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	52	52	62	64
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	20mg/L以下	6.9	5.1	2.0	1.2
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	0.7	0.7	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	—	—	<0.3	<0.3
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	92	100	140	150
濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.5程度	7.1	7.4	7.5	7.6
ランゲリア指数	-1以上	-1.5	-1.1	-0.6	-0.8
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	70	3	0	1
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	—	<0.000005	<0.000005

(公財) 鳥取県保健事業団に検査を委託

河原地域		河原地域	用瀬地域		佐治地域	
河川表流水	原水	給水栓水	原水	給水栓水	原水	給水栓水
曳田川 (姫沼橋)	曳田浄水場 曳田水源	河原町釜口 (曳田配水池系)	大村浄水場 大村水源	用瀬町鷹狩 (大村配水池系)	中佐治浄水場 中佐治水源	佐治町加瀬木 (中佐治第2配水池系)
R6.6.27	R6.6.27	R6.6.27	R6.6.12	R6.6.12	R6.7.10	R6.7.9
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
—	—	<0.001	—	<0.001	—	<0.001
—	—	<0.002	—	<0.002	—	<0.002
—	<0.01	—	—	—	—	—
—	—	0.4	—	0.3	—	0.2
22	26	27	23	25	22	22
0.021	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2.1	13	6.1	10	14	4.1	3.3
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
—	—	—	2.7	0.6	0.7	1.4
0.8	0.3	<0.3	—	—	—	—
<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
92	63	86	53	62	65	66
9.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
7.2	6.5	6.8	6.4	6.5	7.5	7.6
-1.9	-2.3	-2.1	-2.7	-2.6	-1.9	-1.7
40,000	5,200	95	220	6	83	14
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
0.44	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—	—	—

項目	採取箇所 または 水源	気高地域		鹿野地域	
		原水	給水栓水	原水	給水栓水
		宝木浄水場 宝木水源	気高町奥沢見 (宝木高地区配水池系)	今市浄水場 今市第1水源	鹿野町今市 (今市配水池系)
	採取年月日 目標値	R6.10.23	R6.10.23	R6.9.3	R6.9.3
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジエチルヘキシル	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下	—	<0.001	—	<0.001
抱水クロラール	0.02mg/L以下	—	<0.002	—	<0.002
農薬類	1以下	—	—	—	—
残留塩素	1mg/L以下	—	0.4	—	0.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L	34	34	29	29
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
遊離炭酸	20mg/L以下	9.7	9.2	8.1	6.0
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
有機物量(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下	1.0	1.1	1.6	1.3
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	—	—	—	—
臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	30～200mg/L	92	89	74	75
濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	7.5程度	6.6	6.8	6.8	6.7
ランゲリア指数	-1以上	-2.4	-2.3	-2.3	-2.4
従属栄養細菌	2,000個/mL以下	0	2	49	6
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	—	—	—	—

(公財)鳥取県保健事業団に検査を委託

青谷地域(統合前上水区域)		青谷地域(統合前上水区域)		青谷地域(統合前簡水区域)	
河川表流水		原水	給水栓水	原水	給水栓水
勝部川 (落合橋)	日置川 (小鷺谷橋)	城山浄水場 不動山水源	青谷町夏泊 (青谷第3配水池系)	桑原浄水場 桑原水源	青谷町澄水 (桑原配水池系)
R6.8.28	R6.8.28	R6.8.28	R6.8.28	R6.8.1	R6.8.1
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
—	—	—	<0.001	—	<0.001
—	—	—	<0.002	—	<0.002
—	—	<0.01	—	—	—
—	—	—	0.1	—	0.5
24	17	26	27	20	25
0.007	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
0.9	1.5	3.4	0.9	2.3	2.2
<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
—	—	—	—	1.8	0.8
0.5	0.5	<0.3	<0.3	—	—
<1	<1	<1	<1	<1	<1
87	71	98	85	61	64
1.1	0.7	<0.1	<0.1	0.4	<0.1
7.5	7.4	7.0	7.6	7.4	7.5
-2.1	-2.1	-1.7	-1.5	-1.9	-1.9
330	220	5	3	500	0
<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
0.06	0.04	<0.01	<0.01	0.02	0.02
<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	—	—

(イ) 農薬類の検査結果の内訳

江山浄水場配水区域

江山浄水場 原水槽

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	R6.8.1		R6.9.11	
					検査結果 (Dvi)	DI	検査結果 (Dvi)	DI
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	mg/L	0.0001	<0.0001(※)	0		
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08	mg/L	0.001			<0.001	0
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
4	EPN	0.004	mg/L	0.0001			<0.0001	0
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0		
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00001			<0.00001	0
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
16	イブフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.00025			<0.00025	0
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.002	<0.002	0		
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0		
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
21	エトフェンブロックス	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
24	オキシ銅 (有機銅)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
25	オキサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002			<0.00002	0
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0
29	カルバリル (NAC)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0		
31	キノクラミン (ACN)	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
34	グリホサート	2	mg/L	0.02			<0.02	0
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
36	クロメブロッツ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
37	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	mg/L	0.000005			<0.000005	0
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004			<0.00004	0
41	シアノホス (CYAP)	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
42	ジウロン (DCMU)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
46	ジスルホトン (エチルチオメン)	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
48	ジチオビル	0.009	mg/L	0.00009			<0.00009	0
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0
50	シマジン (CAT)	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0		
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0		
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0		

					R6.8.1		R6.9.11	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果	DI
63	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
64	トリクロビル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0		
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006			<0.0006	0
68	ナプロバミド	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
69	バラコート	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
70	ビペロホス	0.0009	mg/L	0.00001			<0.00001	0
71	ビラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
72	ビラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
73	ビラゾリネート (ピラゾレート)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
74	ビリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.00002			<0.00002	0
75	ビリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
76	ビロキロン	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0		
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0		
81	フェンチオン (MPP)	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0
82	フェントエート (PAP)	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
95	プロモブチド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
97	ベンシクロン	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
98	ベンゾピシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0		
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0		
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
102	ペンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
104	ペンフレセート	0.07	mg/L	0.0007			<0.0007	0
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
106	馬拉チオン (馬拉ソン)	0.7	mg/L	0.007			<0.007	0
107	メコプロップ (MCP)	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0		
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002			<0.002	0
110	メチダジオン (DMTP)	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
総農薬検査指標値 (DI)						0		0

DI=Dvi/Gvi。ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはDIを0とする。

なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の100分の1未満なので、「<0.01」とする。

(※)1,3-ジクロロプロベン(D-D)については、7月29日に採水を実施。

河原地域
曳田浄水場 曳田水源

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	R6.8.1		R6.9.11	
					検査結果 (Dvi)	DI	検査結果 (Dvi)	DI
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	mg/L	0.0001	<0.0001(※)	0		
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08	mg/L	0.001			<0.001	0
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
4	EPN	0.004	mg/L	0.0001			<0.0001	0
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0		
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00001			<0.00001	0
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
16	イブフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.00025			<0.00025	0
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.002	<0.002	0		
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0		
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
21	エトフェンブロックス	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
24	オキシ銅 (有機銅)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
25	オキサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002			<0.00002	0
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0
29	カルバリル (NAC)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0		
31	キノクラミン (ACN)	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
34	グリホサート	2	mg/L	0.02			<0.02	0
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
36	クロメブロッツ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
37	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	mg/L	0.000005			<0.000005	0
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004			<0.00004	0
41	シアノホス (CYAP)	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
42	ジウロン (DCMU)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
46	ジスルホトン (エチルチオメン)	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
48	ジチオビル	0.009	mg/L	0.00009			<0.00009	0
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0
50	シマジン (CAT)	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0		
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0		
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0		

					R6.8.1		R6.9.11	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果 (Dvi)	DI
63	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
64	トリクロビル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0		
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006			<0.0006	0
68	ナプロバミド	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
69	バラコート	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
70	ビペロホス	0.0009	mg/L	0.00001			<0.00001	0
71	ビラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
72	ビラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
73	ビラゾリネート (ピラゾレート)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
74	ビリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.00002			<0.00002	0
75	ビリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
76	ビロキロン	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0		
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0		
81	フェンチオン (MPP)	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0
82	フェントエート (PAP)	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
95	プロモブチド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
97	ベンシクロン	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
98	ベンゾピシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0		
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0		
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
102	ペンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
104	ペンフレセート	0.07	mg/L	0.0007			<0.0007	0
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
106	馬拉チオン (馬拉ソン)	0.7	mg/L	0.007			<0.007	0
107	メコプロップ (MCP)	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0		
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002			<0.002	0
110	メチダジオン (DMTP)	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
総農薬検査指標値 (DI)						0		0

DI=Dvi/Gvi。ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはDIを0とする。

なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の100分の1未満なので、「<0.01」とする。

(※)1,3-ジクロロプロベン(D-D)については、6月27日に採水を実施。

青谷地域
城山浄水場 不動山水源

	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	R6.8.1		R6.9.11	
					検査結果 (Dvi)	DI	検査結果 (Dvi)	DI
1	1,3-ジクロロプロベン (D-D)	0.05	mg/L	0.0001	<0.0001(※)	0		
2	2,2-DPA (ダラボン)	0.08	mg/L	0.001			<0.001	0
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
4	EPN	0.004	mg/L	0.0001			<0.0001	0
5	MCPA	0.005	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
6	アシュラム	0.9	mg/L	0.009	<0.009	0		
7	アセフェート	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
8	アトラジン	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
9	アニロホス	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
10	アミトラズ	0.006	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
11	アラクロール	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
12	イソキサチオン	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
13	イソフェンホス	0.001	mg/L	0.00001			<0.00001	0
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
16	イブフェンカルバゾン	0.002	mg/L	0.00025			<0.00025	0
17	イプロベンホス (IBP)	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0
18	イミノクタジン	0.006	mg/L	0.002	<0.002	0		
19	インダノファン	0.009	mg/L	0.00009	<0.00009	0		
20	エスプロカルブ	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
21	エトフェンブロックス	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0
22	エンドスルファン (ベンゾエビン)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
23	オキサジクロメホン	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
24	オキシ銅 (有機銅)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
25	オキサストロビン	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
26	カズサホス	0.0006	mg/L	0.00002			<0.00002	0
27	カフェンストロール	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0
28	カルタップ	0.08	mg/L	0.0008			<0.0008	0
29	カルバリル (NAC)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
30	カルボフラン	0.0003	mg/L	0.000003	<0.000003	0		
31	キノクラミン (ACN)	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
32	キャプタン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
33	クミルロン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
34	グリホサート	2	mg/L	0.02			<0.02	0
35	グルホシネート	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
36	クロメブロッツ	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
37	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	mg/L	0.000005			<0.000005	0
38	クロルピリホス	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
40	シアナジン	0.001	mg/L	0.00004			<0.00004	0
41	シアノホス (CYAP)	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
42	ジウロン (DCMU)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	mg/L	0.00008			<0.00008	0
45	ジクワット	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
46	ジスルホトン (エチルチオメン)	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
47	ジチオカルバメート系農薬	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
48	ジチオビル	0.009	mg/L	0.00009			<0.00009	0
49	シハロホップブチル	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0
50	シマジン (CAT)	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
51	ジメタメトリン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
52	ジメトエート	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
53	シメトリン	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
54	ダイアジノン	0.003	mg/L	0.00003			<0.00003	0
55	ダイムロン	0.8	mg/L	0.008	<0.008	0		
56	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
57	チアジニル	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
58	チウラム	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
59	チオジカルブ	0.08	mg/L	0.0008	<0.0008	0		
60	チオファネートメチル	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
61	チオベンカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
62	テフリルトリオン	0.002	mg/L	0.00002	<0.00002	0		

					R6.8.1		R6.9.11	
	検査項目	目標値 (Gvi)	単位	定量 下限値	検査結果 (Dvi)	DI	検査結果 (Dvi)	DI
63	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
64	トリクロビル	0.006	mg/L	0.00006	<0.00006	0		
65	トリクロルホン (DEP)	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
66	トリシクラゾール	0.1	mg/L	0.001	<0.001	0		
67	トリフルラリン	0.06	mg/L	0.0006			<0.0006	0
68	ナプロバミド	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
69	バラコート	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
70	ビペロホス	0.0009	mg/L	0.00001			<0.00001	0
71	ビラクロニル	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
72	ビラゾキシフェン	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
73	ビラゾリネート (ピラゾレート)	0.02	mg/L	0.0002	<0.0002	0		
74	ビリダフェンチオン	0.002	mg/L	0.00002			<0.00002	0
75	ビリブチカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
76	ビロキロン	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
77	フィプロニル	0.0005	mg/L	0.000005	<0.000005	0		
78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	mg/L	0.0003			<0.0003	0
80	フェリムゾン	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0		
81	フェンチオン (MPP)	0.006	mg/L	0.00006			<0.00006	0
82	フェントエート (PAP)	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0
83	フェントラザミド	0.01	mg/L	0.0001	<0.0001	0		
84	フサライド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
85	ブタクロール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
86	ブタミホス	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
87	ブプロフェジン	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
88	フルアジナム	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
89	プレチラクロール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
90	プロシミドン	0.09	mg/L	0.0009			<0.0009	0
91	プロチオホス	0.007	mg/L	0.00007			<0.00007	0
92	プロピコナゾール	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
93	プロピザミド	0.05	mg/L	0.0005			<0.0005	0
94	プロベナゾール	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
95	プロモブチド	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
96	ベノミル	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
97	ベンシクロン	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
98	ベンゾピシクロン	0.09	mg/L	0.0009	<0.0009	0		
99	ベンゾフェナップ	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
100	ベンタゾン	0.2	mg/L	0.002	<0.002	0		
101	ペンディメタリン	0.3	mg/L	0.003			<0.003	0
102	ペンフラカルブ	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
103	ペンフルラリン (ベスロジン)	0.01	mg/L	0.0001			<0.0001	0
104	ペンフレセート	0.07	mg/L	0.0007			<0.0007	0
105	ホスチアゼート	0.005	mg/L	0.00005	<0.00005	0		
106	馬拉チオン (馬拉ソン)	0.7	mg/L	0.007			<0.007	0
107	メコプロップ (MCP)	0.05	mg/L	0.0005	<0.0005	0		
108	メソミル	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
109	メタラキシル	0.2	mg/L	0.002			<0.002	0
110	メチダジオン (DMTP)	0.004	mg/L	0.00004			<0.00004	0
111	メトミノストロビン	0.04	mg/L	0.0004				
112	メトリブジン	0.03	mg/L	0.0003	<0.0003	0		
113	メフェナセット	0.02	mg/L	0.0002			<0.0002	0
114	メプロニル	0.1	mg/L	0.001			<0.001	0
115	モリネート	0.005	mg/L	0.00005			<0.00005	0
総農薬検査指標値 (DI)						0		0

DI=Dvi/Gvi。ただし、各種農薬の検出値が定量下限値を下回ったときはDIを0とする。

なお、総農薬の検査結果は、農薬の検出値が目標値の100分の1未満なので、「<0.01」とする。

(※)1,3-ジクロロプロベン(D-D)については、8月28日に採水を実施。

ウ 指標菌及びクリプトスポリジウム等

(ア) 江山浄水場 配水区域

-		千代川表流水					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.29	R6.8.8	R6.9.5
天候	－	晴	晴	曇	晴	晴	晴
気温	℃	19.8	17.2	25.3	33.1	30.8	33.6
水温	℃	9.7	12.7	18.7	25.6	25.1	25.0
大腸菌	MPN/100mL	61	67	20	20	12	28
嫌気性芽胞菌	個/100mL	10	5	10	5	5	0
p H	－	6.6	7.1	7.0	7.3	7.1	7.2
色度	度	4.7	4.5	3.2	2.8	2.7	2.3
濁度	度	8.1	2.6	2.3	1.3	1.2	1.1
採水年月日		R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6
天候	－	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨
気温	℃	27.1	15.1	15.2	5.9	6.0	10.5
水温	℃	24.6	14.4	10.1	6.4	6.3	8.2
大腸菌	MPN/100mL	29	365	47	44	124	30
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	5	5	5	10
p H	－	7.2	6.9	7.0	6.8	6.7	6.9
色度	度	2.0	7.1	2.4	1.9	13	6.2
濁度	度	0.9	12	1.3	1.2	12	7.7

水源名		江山浄水場 叶1号水源					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.2	R6.8.8	R6.9.5
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	18.8	16.8	24.8	24.8	32.1	31.3
水温	℃	13.3	17.7	20.8	24.4	29.7	29.0
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
p H	－	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6
色度	度	<0.5	0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6
天候	－	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨
気温	℃	24.4	15.3	14.7	7.4	7.0	11.8
水温	℃	28.9	19.5	14.1	9.6	6.8	8.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	4	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
p H	－	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		江山浄水場 叶2号水源					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.2	R6.8.8	R6.9.5
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	18.8	16.8	24.8	24.8	32.1	31.3
水温	℃	13.5	17.9	20.9	24.4	29.4	28.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
p H	－	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6
色度	度	0.8	0.6	<0.5	0.9	0.6	0.6
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6
天候	－	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨
気温	℃	24.4	15.5	14.7	7.3	7.0	11.5
水温	℃	28.9	19.6	14.1	9.4	7.0	8.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
p H	－	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6
色度	度	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
濁度	度	0.4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		江山浄水場 向国安水源					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.2	R6.8.8	R6.9.5
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	15.7	16.0	25.8	25.1	32.9	32.3
水温	℃	13.4	15.7	18.5	20.5	23.6	24.9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
p H	－	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6
天候	－	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨
気温	℃	26.3	15.9	11.3	4.9	6.0	10.0
水温	℃	25.5	18.9	15.4	12.7	11.6	10.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	5	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
p H	－	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.3
色度	度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1

－		江山浄水場 原水槽(叶1号水源・叶2号水源・向国安水源の混合原水)					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.2	R6.8.8	R6.9.5
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	17.4	17.8	25.7	25.4	27.9	31.2
水温	℃	12.4	16.0	17.8	21.4	24.7	25.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
p H	－	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5
色度	度	0.5	0.9	0.8	0.9	<0.5	0.7
濁度	度	<0.1	0.4	0.3	0.2	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.8	R7.2.13	R7.3.6
天候	－	曇	曇	曇	雪	曇／雪	雨
気温	℃	24.8	15.8	13.7	7.1	9.5	13.8
水温	℃	26.9	18.6	14.4	11.4	8.8	8.6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア	－	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
p H	－	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(イ) 鳥取地域(統合前簡水)

水源名		河内浄水場 河内水源					
採水年月日		R6.4.1	R6.6.10	R6.9.9	R6.10.7	R6.12.9	R7.3.10
天候	－	晴	晴	晴	雨	雨	晴
気温	℃	15	22	27	21	6	5
水温	℃	9	14	20	19	13	8
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	<1	－	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	－	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	－	6.6	6.5	－	6.4	6.4
色度	度	－	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5
濁度	度	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1

水源名		矢矯浄水場 矢矯水源					
採水年月日		R6.4.1	R6.5.7	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.6	R6.9.2
天候	－	晴	晴	雨	雨	晴	晴
気温	℃	13	20	18	24	30	29
水温	℃	12	13	15	15	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	6.6	6.5	6.7	6.6	6.7	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.7	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.6	R7.2.3	R7.3.5
天候	－	雨	曇	晴	雨	曇	雨
気温	℃	21	15	9	7	8	8
水温	℃	15	13	12	11	11	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	8	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		妙徳寺浄水場 妙徳寺水源			
採水年月日		R6.5.7	R6.8.6	R6.11.5	R7.2.3
天候	－	晴	晴	曇	曇
気温	℃	20	31	15	8
水温	℃	17	19	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.0	7.2	7.1	7.1
色度	度	5.2	5.7	2.4	0.9
濁度	度	0.2	0.7	0.6	<0.1

水源名		有富浄水場 有富水源					
採水年月日		R6.5.13	R6.6.10	R6.9.9	R6.11.11	R6.12.9	R7.3.10
天候	－	曇	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	14	22	27	14	6	6
水温	℃	14	20	26	16	12	8
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	<1	－	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	－	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	－	6.6	6.6	－	5.9	6.1
色度	度	－	1.8	1.3	－	<0.5	0.5
濁度	度	－	0.4	0.2	－	<0.1	<0.1

水源名		辛川浄水場 辛川水源			
採水年月日		R6.5.7	R6.8.6	R6.11.5	R7.2.3
天候	－	晴	晴	曇	曇
気温	℃	20	31	15	8
水温	℃	14	15	14	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.0	7.1	7.1	7.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		岩坪浄水場 岩坪水源					
採水年月日		R6.4.15	R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.26	R6.9.17
天候	－	晴	晴	曇	晴	晴	晴
気温	℃	19	20	27	32	29	29
水温	℃	13	13	14	18	16	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.1	6.7	6.6	6.9	6.6	6.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.22	R6.11.18	R6.12.23	R7.1.20	R7.2.25	R7.3.18
天候	－	曇／雨	雨	晴	晴	晴	晴
気温	℃	18	12	5	4	2	6
水温	℃	14	14	11	10	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.8	6.7	6.7	6.8	6.6	7.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		上砂見浄水場 上砂見水源			
採水年月日		R6.4.15	R6.7.22	R6.10.22	R7.1.20
天候	－	晴	晴	曇／雨	晴
気温	℃	19	32	19	4
水温	℃	17	18	18	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	8.0	8.1	8.2	8.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		細見浄水場 細見水源			
採水年月日		R6.6.10	R6.9.9	R6.12.9	R7.3.10
天候	－	晴	晴	雨	晴
気温	℃	22	27	6	5
水温	℃	15	14	13	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.7	7.0	6.9	6.9
色度	度	1.9	6.3	2.9	5.7
濁度	度	<0.1	0.1	0.3	<0.1

水源名		高路浄水場 高路水源					
採水年月日		R6.4.8	R6.5.13	R6.6.10	R6.7.8	R6.8.19	R6.9.9
天候	－	曇	曇	晴	晴	曇	晴
気温	℃	14	14	22	29	27	29
水温	℃	16	14	16	16	17	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.7	6.7	6.6	6.8	6.8	6.8
色度	度	28	23	1.3	20	16	19
濁度	度	5.8	2.8	<0.1	2.2	1.4	4.5
採水年月日		R6.10.10	R6.11.11	R6.12.9	R7.1.15	R7.2.17	R7.3.10
天候	－	晴	晴	雨	雨	曇／雨	晴
気温	℃	18	15	6	3	7	6
水温	℃	16	15	14	14	14	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7
色度	度	10	17	3.7	8.9	6.2	30
濁度	度	0.6	1.4	0.2	0.9	0.4	3.8

水源名		百谷浄水場 百谷水源			
採水年月日		R6.6.17	R6.9.18	R6.12.11	R7.3.12
天候	－	晴	晴	晴	晴
気温	℃	23	28	5	13
水温	℃	19	17	13	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.7	7.9	7.8	7.9
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		明治浄水場 明治水源					
採水年月日		R6.5.13	R6.6.10	R6.9.9	R6.11.11	R6.12.9	R7.3.10
天候	－	曇	晴	晴	曇	雨	晴
気温	℃	14	22	28	14	7	5
水温	℃	18	17	21	17	15	11
大腸菌	MPN/100mL	－	2	1	－	4	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	－	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	－	6.6	6.5	－	6.6	6.7
色度	度	－	<0.5	<0.5	－	<0.5	<0.5
濁度	度	－	<0.1	<0.1	－	<0.1	<0.1

水源名		神戸浄水場 神戸水源			
採水年月日		R6.4.15	R6.7.22	R6.10.22	R7.1.20
天候	－	晴	晴	曇／雨	晴
気温	℃	19	30	18	4
水温	℃	14	16	14	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.3	7.3	7.3	7.4
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		御熊浄水場 御熊水源			
採水年月日		R6.5.7	R6.8.6	R6.11.5	R7.2.3
天候	—	晴	晴	曇	曇
気温	℃	20	30	15	8
水温	℃	21	17	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	—	8.7	8.2	8.1	8.0
色度	度	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(ウ) 国府地域

水源名		山崎浄水場 山崎第1水源					
採水年月日		R6.4.11	R6.5.15	R6.6.20	R6.7.11	R6.8.27	R6.9.12
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	17	19	25	23	33	29
水温	℃	14	16	24	25	17	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	6.9	7.2	7.2	6.9	7.2	7.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.16	R6.11.21	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.5	R7.3.11
天候	－	曇	晴	雨	雨	曇	雨
気温	℃	21	10	5	5	-1	6
水温	℃	15	14	13	12	4	6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0 (11.12実施)	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0 (11.12実施)	－	－	0	－
pH	－	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	6.9
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		山崎浄水場 山崎第2水源			
採水年月日		R6.5.15	R6.8.27	R6.11.21	R7.2.5
天候	－	晴	晴	晴	曇
気温	℃	19	33	10	-1
水温	℃	19	17	12	4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.5	7.6	7.3	7.3
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.2	<0.1	<0.1	0.2

水源名		雨滝浄水場 雨滝水源					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.9	R6.6.13	R6.7.17	R6.8.5	R6.9.5
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	11	11	26	27	29	30
水温	℃	12	13	17	18	16	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	8.3	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3
色度	度	1.0	1.0	1.0	1.2	<0.5	<0.5
濁度	度	0.9	1.0	0.9	0.9	0.4	0.4
採水年月日		R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.4
天候	－	曇	曇	晴	曇	雪	雨
気温	℃	20	11	6	1	-2	0
水温	℃	15	14	12	13	12	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	8.4	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3
色度	度	<1	0.8	0.8	<0.5	<0.5	0.7
濁度	度	<0.5	0.7	0.7	0.3	<0.1	0.6

水源名		大石浄水場 大石水源					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.9	R6.8.5	R6.10.2	R6.11.7	R7.2.4
天候	－	晴	晴	晴	曇	曇	雪
気温	℃	10	12	29	21	12	0
水温	℃	11	11	14	14	13	8
大腸菌	MPN/100mL	－	<1	<1	－	2	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	－	0	0	－	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.2	7.6	7.0	7.1	7.2	7.4
色度	度	<1	<0.5	<0.5	<1	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.5	<0.1	<0.1	<0.5	<0.1	<0.1

水源名		楠城浄水場 楠城水源					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.15	R6.6.13	R6.7.17	R6.8.27	R6.9.5
天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温	℃	10	20	26	28	33	29
水温	℃	13	14	14	16	17	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	8.2	7.8	8.2	8.0	7.8	7.7
色度	度	1.0	0.8	1.0	1.0	0.9	2.5
濁度	度	0.5	0.1	0.6	0.4	0.2	1.3
採水年月日		R6.10.2	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.14	R7.2.4	R7.3.4
天候	－	曇	晴	晴	曇	雪	雨
気温	℃	20	11	6	1	-2	1
水温	℃	15	14	14	13	12	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	2	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0 (11.12実施)	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0 (11.12実施)	－	－	0	－
pH	－	8.3	7.9	8.0	8.2	7.6	8.2
色度	度	0.9	1.5	0.8	0.9	0.6	0.7
濁度	度	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2

水源名		神護浄水場 神護水源			
採水年月日		R6.5.9	R6.8.27	R6.11.7	R7.2.4
天候	－	晴	晴	曇	雪
気温	℃	13	31	9	-1
水温	℃	15	18	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	8.3	8.3	8.3	8.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		上地浄水場 上地水源			
採水年月日		R6.5.15	R6.8.27	R6.11.21	R7.2.5
天候	－	晴	晴	晴	雪
気温	℃	19	33	10	-1
水温	℃	16	18	14	4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	8.1	8.1	7.8	7.9
色度	度	<0.5	0.7	0.7	0.7
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1

水源名		荒舟浄水場 荒舟水源					
採水年月日		R6.4.11	R6.5.15	R6.6.20	R6.7.11	R6.8.27	R6.9.12
天候	－	晴	晴	曇	雨	晴	晴
気温	℃	18	19	25	23	30	29
水温	℃	12	16	19	20	21	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	1	5
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.0	7.8	7.5	7.3	7.6	7.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.16	R6.11.21	R6.12.12	R7.1.21	R7.2.5	R7.3.11
天候	－	曇	晴	雨	雨	曇	雨
気温	℃	21	10	5	5	-1	6
水温	℃	17	13	9	5	6	7
大腸菌	MPN/100mL	2	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	7.6
色度	度	<1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(工) 福部地域

水源名		蔵見浄水場 蔵見水源			
採水年月日		R6.6.17	R6.9.18	R6.12.11	R7.3.12
天候	－	晴	晴	晴	晴
気温	℃	24	31	6	14
水温	℃	18	19	17	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.2	7.5	7.5	7.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		上野浄水場 上野水源			
採水年月日		R6.6.17	R6.9.18	R6.12.11	R7.3.12
天候	－	晴	晴	晴	晴
気温	℃	24	31	7	13
水温	℃	14	16	12	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.8	6.9	6.4	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2

水源名		箭溪浄水場 箭溪水源			
採水年月日		R6.6.17	R6.9.18	R6.12.11	R7.3.12
天候	－	晴	晴	晴	晴
気温	℃	24	29	6	15
水温	℃	16	17	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.2	6.9	7.2	7.0
色度	度	0.7	<0.5	2.5	<0.5
濁度	度	0.6	<0.1	1.7	<0.1

(才) 河原地域

-		曳田川表流水			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.29	R6.11.21	R7.2.19
天候	-	晴	雨	晴	雪
気温	℃	28.5	24.9	14.8	0.8
水温	℃	23.5	24.2	12.1	5.2
大腸菌	MPN/100mL	24	488	70	61
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	5	0	0
pH	-	7.7	7.5	7.2	6.9
色度	度	11	5.5	2.9	2.7
濁度	度	16	6.3	1.4	3.7

水源名		曳田浄水場 曳田水源			
採水年月日		R6.5.13	R6.8.1	R6.11.5	R7.2.5
天候	-	曇	晴	曇／雨	雪
気温	℃	20.7	34.5	16.7	3.5
水温	℃	14.5	21.7	22.5	17.0
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	-	6.4	6.4	6.4	6.4
色度	度	<0.5	1.0	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.2	<0.1	<0.1

水源名		水根浄水場 水根水源			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.29	R6.11.21	R7.2.19
天候	-	晴	雨	晴	雪
気温	℃	28.1	26.2	16.9	0.0
水温	℃	19.1	17.8	17.5	17.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	-	7.2	7.2	7.1	7.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		稲常浄水場 稲常水源			
採水年月日		R6.5.13	R6.8.1	R6.11.5	R7.2.5
天候	-	曇	晴	曇／雨	雪
気温	℃	20.9	34.5	16.2	4.0
水温	℃	17.0	19.2	20.2	18.9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	-	6.0	6.0	6.1	6.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		北村浄水場 北村水源					
採水年月日		R6.4.2	R6.5.13	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3
天候	－	晴	曇	曇／雨	雨	晴	晴
気温	℃	16.0	18.4	19.3	26.6	34.6	28.9
水温	℃	12.7	14.9	16.1	19.6	20.6	23.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	7.3	7.6	7.3	7.3	7.6	7.6
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.5	R7.3.4
天候	－	晴	曇／雨	晴	晴	雪	雨
気温	℃	24.0	15.9	14.7	8.2	4.0	3.0
水温	℃	21.8	16.5	14.8	10.0	18.9	8.7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	7.6	7.6	7.6	7.5	7.4	7.1
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		小河内浄水場 小河内水源					
採水年月日		R6.4.2	R6.5.27	R6.6.3	R6.7.1	R6.8.1	R6.9.3
天候	－	晴	晴	曇／雨	雨	晴	晴
気温	℃	16.0	28.7	22.6	24.1	34.6	31.3
水温	℃	15.4	19.0	15.4	16.8	16.6	19.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2
色度	度	<0.5	0.5	<0.5	0.7	1.3	2.8
濁度	度	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
採水年月日		R6.10.1	R6.11.5	R6.12.2	R7.1.7	R7.2.5	R7.3.4
天候	－	晴	曇／雨	晴	晴	雪	雨
気温	℃	28.4	15.9	14.7	9.1	7.4	3.0
水温	℃	16.9	15.8	15.6	15.3	13.8	17.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.7
色度	度	2.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		落河内浄水場 落河内水源			
採水年月日		R6.5.13	R6.8.1	R6.11.5	R7.2.5
天候	－	曇	晴	曇／雨	雪
気温	℃	18.4	33.3	15.2	0.8
水温	℃	11.9	18.2	16.9	5.9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.5	6.4	6.4	6.5
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		新田浄水場 新田水源			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.29	R6.11.21	R7.2.19
天候	－	晴	雨	晴	雪
気温	℃	26.7	24.6	13.3	0.0
水温	℃	19.3	21.2	11.9	9.9
大腸菌	MPN/100mL	2	12	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	－
ジアルジア	個/10L	0	－	0	－
p H	－	7.2	6.9	7.0	7.2
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	0.3	<0.1	<0.1

(カ) 用瀬地域

水源名		用瀬浄水場		用瀬水源	
採水年月日		R6.6.12	R6.9.17	R6.12.16	R7.3.17
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	28.5	36.5	10.0	6.0
水温	℃	17.4	22.2	13.7	12.3
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.7	6.3	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		大村浄水場		大村水源	
採水年月日		R6.6.12	R6.9.17	R6.12.16	R7.3.17
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	31.0	34.5	9.0	6.0
水温	℃	21.1	26.6	16.2	12.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.4	6.5	6.4	6.4
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		樟原浄水場		樟原水源	
採水年月日		R6.6.12	R6.9.17	R6.12.16	R7.3.17
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	32.0	32.0	9.0	5.0
水温	℃	17.5	17.3	13.1	14.7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.2	6.2	6.4	6.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		社中央浄水場		社中央水源	
採水年月日		R6.6.26	R6.9.24	R6.12.12	R7.3.18
天候	－	曇	晴	曇	晴
気温	℃	25.0	22.0	7.0	7.0
水温	℃	18.3	18.6	6.8	4.8
大腸菌	MPN/100mL	37	140	10	4
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	0
ジアルジア	個/10L	－	0	－	0
pH	－	7.2	7.1	7.0	6.8
色度	度	3	4	2	2
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		上安蔵浄水場 上安蔵水源					
採水年月日		R6.4.10	R6.5.16	R6.6.26	R6.7.9	R6.8.6	R6.9.24
天候	－	晴	晴	曇	雨	曇	晴
気温	℃	15.0	24.0	26.0	25.5	33.5	22.0
水温	℃	11.7	13.9	17.4	18.4	20.4	19.5
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	2	3	2	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.2	R6.11.11	R6.12.12	R7.1.8	R7.2.12	R7.3.18
天候	－	曇	曇	曇	曇	雨	晴
気温	℃	26.5	18.5	7.0	4.0	3.5	7.0
水温	℃	19.1	14.7	10.3	8.7	6.9	8.4
大腸菌	MPN/100mL	1	2	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.5	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		屋住浄水場 屋住水源			
採水年月日		R6.7.2	R6.9.24	R6.12.12	R7.3.18
天候	－	雨	晴	曇	晴
気温	℃	26.0	27.0	6.5	9.0
水温	℃	17.8	21.9	9.9	7.2
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.7	6.8	6.8	6.7
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		江波浄水場 江波水源			
採水年月日		R6.6.26	R6.9.24	R6.12.12	R7.3.18
天候	－	曇	晴	曇	晴
気温	℃	26.0	22.0	6.5	2.5
水温	℃	17.1	17.5	6.6	5.9
大腸菌	MPN/100mL	190	67	260	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	0
ジアルジア	個/10L	－	0	－	0
pH	－	7.3	7.2	7.1	7.0
色度	度	4	4	2	2
濁度	度	<0.5	0.6	<0.5	<0.5

(キ) 佐治地域

水源名		華立浄水場 華立水源			
採水年月日		R6.6.19	R6.9.26	R6.12.16	R7.3.13
天候	－	晴	晴	晴	晴
気温	℃	24	24	6	11
水温	℃	18	17	15	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	－
ジアルジア	個/10L	0	－	0	－
pH	－	8.7	8.5	8.6	8.6
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		中島浄水場 中島水源					
採水年月日		R6.4.23	R6.5.23	R6.6.19	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.26
天候	－	曇	曇	晴	曇	晴	晴
気温	℃	15	22	24	24	31	24
水温	℃	13	15	16	17	20	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.5	6.4	6.5	6.4	6.4	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.22	R6.11.19	R6.12.16	R7.1.23	R7.2.20	R7.3.13
天候	－	曇	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	18	6	4	3	1	11
水温	℃	19	18	17	15	13	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.4	6.5	6.5	6.6	6.4	6.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		中佐治浄水場 中佐治水源					
採水年月日		R6.4.23	R6.5.23	R6.6.19	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.26
天候	－	曇	曇	晴	曇	晴	晴
気温	℃	15	22	26	25	31	24
水温	℃	11	12	14	17	16	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	3	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.6	7.6	7.6	7.5	7.2	7.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.22	R6.11.19	R6.12.16	R7.1.23	R7.2.20	R7.3.13
天候	－	曇	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	18	6	3	1	2	11
水温	℃	13	11	8	8	6	8
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.7
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		西加茂浄水場 西加茂水源					
採水年月日		R6.4.22	R6.5.28	R6.6.26	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.24
天候	－	雨	雨	曇	曇	晴	晴
気温	℃	14	14	22	27	25	20
水温	℃	11	13	17	18	21	20
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	1	<1	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	6.6	6.5	6.5	6.4	6.4	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.28	R6.11.25	R6.12.18	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.17
天候	－	雨	曇	晴	晴	雨	雨
気温	℃	15	6	1	7	1	2
水温	℃	15	16	11	11	8	9
大腸菌	MPN/100mL	4	1	<1	<1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		津無浄水場 津無水源			
採水年月日		R6.4.23	R6.7.10	R6.10.22	R7.1.23
天候	－	曇	曇	曇	曇
気温	℃	15	26	18	2
水温	℃	13	19	16	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	8.2	8.4	8.4	8.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		津野浄水場 津野第3水源			
採水年月日		R6.4.23	R6.7.10	R6.10.22	R7.1.23
天候	－	曇	曇	曇	曇
気温	℃	15	25	18	1
水温	℃	11	12	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.4	7.4	7.4	7.5
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		大水浄水場 大水水源			
採水年月日		R6.6.26	R6.9.24	R6.12.18	R7.3.17
天候	－	曇	晴	晴	雨
気温	℃	22	20	0	2
水温	℃	13	14	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.8	6.8	6.8	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		畑浄水場 畑水源					
採水年月日		R6.4.22	R6.5.28	R6.6.26	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.24
天候	－	雨	雨	曇	曇	晴	晴
気温	℃	14	14	22	27	25	20
水温	℃	12	12	13	14	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	3	6	24	8
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	7.4	7.4	7.4	7.2	7.1	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.28	R6.11.25	R6.12.18	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.17
天候	－	雨	曇	晴	晴	雨	雨
気温	℃	15	6	1	7	1	3
水温	℃	13	11	10	10	9	10
大腸菌	MPN/100mL	1	<1	1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	7.2	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		つく谷浄水場 つく谷水源					
採水年月日		R6.4.22	R6.5.28	R6.6.26	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.24
天候	－	雨	雨	曇	曇	晴	晴
気温	℃	14	14	22	27	25	20
水温	℃	12	14	16	21	21	20
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	2	3	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.8	7.7	7.6	7.6	7.4	7.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.28	R6.11.25	R6.12.18	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.17
天候	－	雨	曇	晴	晴	雨	雪
気温	℃	16	6	2	7	1	2
水温	℃	16	10	8	6	4	6
大腸菌	MPN/100mL	11	2	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.4	7.6	7.6	7.4	7.3	7.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		余戸浄水場 余戸水源			
採水年月日		R6.4.22	R6.7.24	R6.10.28	R7.1.27
天候	－	雨	晴	雨	晴
気温	℃	14	28	16	7
水温	℃	13	16	14	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	8.0	6.8	7.9	8.0
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河本浄水場 河本水源					
採水年月日		R6.4.22	R6.5.28	R6.6.26	R6.7.24	R6.8.28	R6.9.24
天候	－	雨	雨	曇	晴	晴	晴
気温	℃	14	14	23	28	25	21
水温	℃	12	14	11	18	19	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	43	4	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.1
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.28	R6.11.25	R6.12.18	R7.1.27	R7.2.26	R7.3.17
天候	－	雨	曇	晴	晴	雨	雪
気温	℃	16	6	4	7	2	3
水温	℃	15	10	9	8	8	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	－	0	－
ジアルジア	個/10L	－	0	－	－	0	－
pH	－	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		尾路浄水場 尾路水源			
採水年月日		R6.4.22	R6.7.24	R6.11.26	R7.1.27
天候	－	雨	曇	雨	晴
気温	℃	14	28	14	7
水温	℃	13	15	14	7
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	7.1	7.3	7.7	7.9
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		万蔵浄水場 万蔵水源					
採水年月日		R6.4.23	R6.5.23	R6.6.19	R6.7.10	R6.8.21	R6.9.26
天候	－	曇	曇	晴	曇	晴	晴
気温	℃	15	22	24	25	31	24
水温	℃	13	14	18	15	18	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.22	R6.11.19	R6.12.16	R7.1.23	R7.2.20	R7.3.13
天候	－	曇	晴	晴	曇	曇	晴
気温	℃	18	6	3	1	1	11
水温	℃	18	18	13	15	13	14
大腸菌	MPN/100mL	<1	2	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.5	6.5	6.6	6.7	6.5	6.5
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

(ク) 気高地域

水源名		下光元浄水場 下光元水源			
採水年月日		R6.4.17	R6.7.23	R6.10.23	R7.1.15
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	18	30	24	3
水温	℃	16	19	16	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.4	6.5	6.4	6.4
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		宝木浄水場 宝木水源			
採水年月日		R6.4.17	R6.7.23	R6.10.23	R7.1.15
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	18	30	24	4
水温	℃	17	17	16	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.7	6.7	6.6	6.7
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		宿浄水場 宿水源					
採水年月日		R6.4.17	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.23	R6.8.22	R6.9.19
天候	－	晴	曇	雨	晴	晴	晴
気温	℃	19	25	19	30	32	31
水温	℃	11	13	15	19	21	22
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.23	R6.11.20	R6.12.17	R7.1.15	R7.2.19	R7.3.18
天候	－	曇	晴	晴	雨	雪	晴
気温	℃	24	8	6	5	3	6
水温	℃	21	18	15	12	10	8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	6.9	6.9	7.0	6.8	6.7	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		常松瑞穂浄水場 常松瑞穂水源			
採水年月日		R6.4.17	R6.7.23	R6.10.23	R7.1.15
天候	－	晴	晴	曇	雨
気温	℃	18	30	24	3
水温	℃	15	21	15	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.6	6.7	6.6	6.6
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		八幡浄水場 八幡水源			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.22	R6.11.20	R7.2.19
天候	－	曇	晴	晴	雪
気温	℃	24	33	10	3
水温	℃	19	20	17	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
p H	－	7.3	7.2	7.3	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場 高江第 1 水源			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.22	R6.11.20	R7.2.19
天候	－	曇	晴	晴	雪
気温	℃	24	33	9	3
水温	℃	16	16	16	16
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
p H	－	7.2	7.2	7.2	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場 高江第 2 水源			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.22	R6.11.20	R7.2.19
天候	－	曇	晴	晴	雪
気温	℃	24	32	9	3
水温	℃	18	19	19	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
p H	－	6.6	6.4	6.7	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		高江浄水場 郡家第 2 水源			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.22	R6.11.20	R7.2.19
天候	－	曇	晴	晴	雪
気温	℃	24	32	9	3
水温	℃	17	17	15	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
p H	－	7.3	7.2	7.3	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		殿浄水場 殿水源					
採水年月日		R6.4.17	R6.5.27	R6.6.18	R6.7.23	R6.8.22	R6.9.19
天候	－	晴	曇	曇	晴	晴	晴
気温	℃	20	25	19	30	32	31
水温	℃	11	16	16	17	17	17
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	6.9	6.5	6.6	6.9	6.6	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.23	R6.11.20	R6.12.17	R7.1.15	R7.2.19	R7.3.18
天候	－	曇	晴	晴	雨	雪	晴
気温	℃	24	8	6	5	3	6
水温	℃	19	17	16	16	16	15
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	6.4	6.5	6.8	6.5	6.7	7.0
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		会下浄水場 郡家水源			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.22	R6.11.20	R7.2.19
天候	－	曇	晴	晴	雪
気温	℃	25	32	8	3
水温	℃	18	20	16	9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.2	6.1	6.1	6.2
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		船磯浄水場 船磯水源			
採水年月日		R6.5.27	R6.8.22	R6.11.20	R7.2.19
天候	－	曇	晴	晴	雪
気温	℃	24	33	10	3
水温	℃	16	15	14	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	－
ジアルジア	個/10L	0	－	0	－
pH	－	6.5	6.6	6.5	6.7
色度	度	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

(ケ) 鹿野地域

水源名		鹿野浄水場 鹿野水源					
採水年月日		R6.4.4	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
天候	－	曇	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	12	10	20	24	31	28
水温	℃	11	13	15	18	22	23
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.0	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.12	R7.3.3
天候	－	晴	曇	曇	雪	曇	雨
気温	℃	29	11	15	2	1	4
水温	℃	21	17	13	9	8	8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	4
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.8	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		今市浄水場 今市第1水源					
採水年月日		R6.4.4	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
天候	－	曇	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	13	10	20	23	31	27
水温	℃	11	13	15	16	19	21
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.9	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.12	R7.3.3
天候	－	晴	曇	曇	雪	曇	雨
気温	℃	29	10	15	2	1	4
水温	℃	21	18	15	12	12	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	<1	<1	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		今市浄水場 今市第2水源					
採水年月日		R6.4.4	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
天候	－	曇	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	13	10	20	23	31	27
水温	℃	10	12	15	18	21	23
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	2	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7
色度	度	4	8	8	6	5	5
濁度	度	1	2	2	1	1	0.9
採水年月日		R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.19	R7.3.3
天候	－	晴	曇	曇	雪	雪	雨
気温	℃	29	10	15	2	3	4
水温	℃	22	17	14	12	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	1	<1	<1	16
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
色度	度	3	4	2	8	2	5
濁度	度	0.5	0.8	0.6	2	0.5	1

水源名		勝谷浄水場 勝谷水源			
採水年月日		R6.5.8	R6.8.6	R6.11.7	R7.2.12
天候	－	雨	晴	曇	曇
気温	℃	10	30	10	1
水温	℃	15	23	19	12
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.5	6.3	6.5	6.5
クリプトスポリジウム	個/10L	<1	<1	<1	<1
ジアルジア	個/10L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河内上条浄水場 河内上条水源			
採水年月日		R6.5.8	R6.8.6	R6.11.7	R7.2.12
天候	－	雨	晴	曇	曇
気温	℃	10	30	11	1
水温	℃	11	14	16	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.7	6.7	6.6	6.8
クリプトスポリジウム	個/10L	<1	<1	<1	<1
ジアルジア	個/10L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		河内下条浄水場 河内下条水源					
採水年月日		R6.4.4	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
天候	－	曇	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	11	10	20	24	30	28
水温	℃	11	11	12	13	12	13
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.12	R7.3.3
天候	－	晴	曇	曇	雪	曇	雨
気温	℃	29	12	15	0	1	2
水温	℃	12	12	11	11	11	11
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		矢原浄水場 矢原水源					
採水年月日		R6.4.4	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
天候	－	曇	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	11	10	20	24	30	28
水温	℃	12	11	14	15	17	18
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
色度	度	1	3	2	2	1	1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.12	R7.3.3
天候	－	晴	曇	曇	雪	曇	雨
気温	℃	29	11	15	0	1	2
水温	℃	17	15	14	10	10	10
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	6.8	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6
色度	度	1	8	1	1	1	3
濁度	度	<0.5	2	<0.5	<0.5	<0.5	0.9

水源名		鹿野小畑浄水場 鹿野小畑水源					
採水年月日		R6.4.4	R6.5.8	R6.6.5	R6.7.2	R6.8.6	R6.9.3
天候	－	曇	雨	晴	雨	晴	晴
気温	℃	12	10	21	24	31	28
水温	℃	10	12	13	17	20	19
大腸菌	MPN/100mL	<1	100	11	27	6	20
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	10	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	7.0
色度	度	3	5	1	3	2	2
濁度	度	0.6	1	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.1	R6.11.7	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.12	R7.3.3
天候	－	晴	曇	曇	雪	曇	雨
気温	℃	29	12	15	0	1	4
水温	℃	18	13	10	5	4	5
大腸菌	MPN/100mL	9	<1	<1	<1	1	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	5
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	－	0	－	－
ジアルジア	個/10L	0	－	－	0	－	－
pH	－	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.7
色度	度	1	2	<1	<1	<1	2
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8

(コ) 青谷地域(統合前上水)

水源名		城山浄水場 不動山水源			
採水年月日		R6.6.25	R6.9.11	R6.12.18	R7.3.17
天候	－	曇	晴	晴	雨
気温	℃	30.6	27.3	15.1	3.0
水温	℃	14.5	17.8	13.9	13.1
大腸菌	MPN/100mL	<1	11	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	0
ジアルジア	個/10L	－	0	－	0
pH	－	7.0	7.0	7.0	7.0
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水源名		城山浄水場 鳴滝水源			
採水年月日		R6.6.25	R6.9.11	R6.12.18	R7.3.17
天候	－	曇	晴	晴	雨
気温	℃	30.7	28.1	15.1	3
水温	℃	18.2	22.3	12.7	11.4
大腸菌	MPN/100mL	111	6	2	6
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	0
ジアルジア	個/10L	－	0	－	0
pH	－	6.4	6.5	6.9	6.8
色度	度	11	1.6	1.5	2
濁度	度	1.2	0.2	<0.1	0.2

水源名		青谷小畑浄水場 青谷小畑水源			
採水年月日		R6.6.25	R6.9.11	R6.12.18	R7.3.17
天候	－	曇	晴	晴	雨
気温	℃	27.2	26.2	9.4	2.8
水温	℃	16.6	18.2	10.5	9.2
大腸菌	MPN/100mL	291	91	6	2
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	5	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	0
ジアルジア	個/10L	－	0	－	0
pH	－	7.0	7.2	7.2	7.1
色度	度	1.9	1.2	1.0	0.6
濁度	度	1.4	1.1	0.8	0.6

水源名		河原浄水場 河原水源			
採水年月日		R6.6.25	R6.9.11	R6.12.18	R7.3.17
天候	－	曇	晴	晴	雨
気温	℃	29.3	29.4	12.4	3.2
水温	℃	17.5	18.0	17.7	17.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
pH	－	6.7	6.8	6.7	6.7
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(サ) 青谷地域 (統合前簡水)

水源名		桑原浄水場 桑原水源			
採水年月日		R6.6.24	R6.9.9	R6.12.3	R7.3.6
天候	－	曇	晴	曇	雨
気温	℃	29.0	30.0	11.0	6.0
水温	℃	16.5	18.9	11.2	7.8
大腸菌	MPN/100mL	50	290	23	3
嫌気性芽胞菌	個/100mL	5	0	15	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	0	－	0
ジアルジア	個/10L	－	0	－	0
pH	－	7.5	7.3	7.4	7.4
色度	度	5	1	2	2
濁度	度	2	<0.5	1	0.7


水源名		長和瀬浄水場 長和瀬水源					
採水年月日		R6.4.8	R6.5.9	R6.6.24	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.9
天候	－	曇	曇	曇	晴	晴	晴
気温	℃	20.5	16.0	31	31.0	34.0	34.0
水温	℃	16.9	15.7	17	18.8	18.9	19.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	4	2	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.4	6.8	7.3	7.4	7.2	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.10	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.3	R7.3.6
天候	－	曇	曇	曇	曇	曇	雨
気温	℃	21.0	17.0	17.0	4.5	10.0	7.0
水温	℃	17.5	17.1	16.6	14.7	15.9	14.9
大腸菌	MPN/100mL	<1	10	<1	<1	<1	21
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	7.2
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		蔵内浄水場 蔵内水源			
採水年月日		R6.6.18	R6.9.19	R6.12.11	R7.3.11
天候	－	曇	晴	曇	曇
気温	℃	25.0	32.0	10.0	13.5
水温	℃	15.4	17.1	12.0	11.8
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	－
ジアルジア	個/10L	0	－	0	－
pH	－	6.9	7.0	6.9	6.9
色度	度	1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

水源名		八葉寺浄水場 八葉寺水源					
採水年月日		R6.4.8	R6.5.9	R6.6.24	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.9
天候	－	曇	曇	曇	晴	晴	晴
気温	℃	18.0	12.0	26	30.5	32.0	28.0
水温	℃	12.8	13.2	16.7	21.3	16.9	20.9
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	10	4	1	5
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.6	7.2	6.7	7.2	6.6	7.2
色度	度	<1	3	<1	4	<1	2
濁度	度	<0.5	0.8	<0.5	0.8	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.10	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.3	R7.3.6
天候	－	曇	曇	曇	曇	曇	雨
気温	℃	19.5	16.5	14.0	4.5	8.0	5.5
水温	℃	15.1	14.0	12.4	6.2	11.1	4.7
大腸菌	MPN/100mL	<1	5	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	6.6	7.1	6.6	7.1	6.7	7.1
色度	度	<1	5	<1	2	<1	3
濁度	度	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	0.5

水源名		早牛浄水場 早牛水源			
採水年月日		R6.6.18	R6.9.19	R6.12.11	R7.3.11
天候	－	曇	晴	晴	曇
気温	℃	23.5	30.5	10.0	12.5
水温	℃	14.7	15.8	11.9	12.3
大腸菌	MPN/100mL	44	84	2	1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	15	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	0	－	0	－
ジアルジア	個/10L	0	－	0	－
pH	－	7.6	7.5	7.6	7.5
色度	度	<1	1	<1	1
濁度	度	<0.5	0.7	<0.5	0.6

水源名		露谷浄水場 露谷水源					
採水年月日		R6.4.8	R6.5.9	R6.6.18	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.19
天候	－	曇	曇	曇	晴	晴	晴
気温	℃	19.5	15.0	23.0	31.0	30.0	29.5
水温	℃	14.8	15.3	17.0	18.0	18.4	19.4
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	6.9
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
採水年月日		R6.10.10	R6.11.5	R6.12.3	R7.1.9	R7.2.3	R7.3.11
天候	－	曇	雨	曇	曇	曇	曇
気温	℃	22.0	17.0	14.0	6.0	10.0	12.0
水温	℃	17.1	16.0	14.1	10.6	11.6	12.6
大腸菌	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0
クリプトスポリジウム	個/10L	－	－	0	－	－	0
ジアルジア	個/10L	－	－	0	－	－	0
pH	－	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1
色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

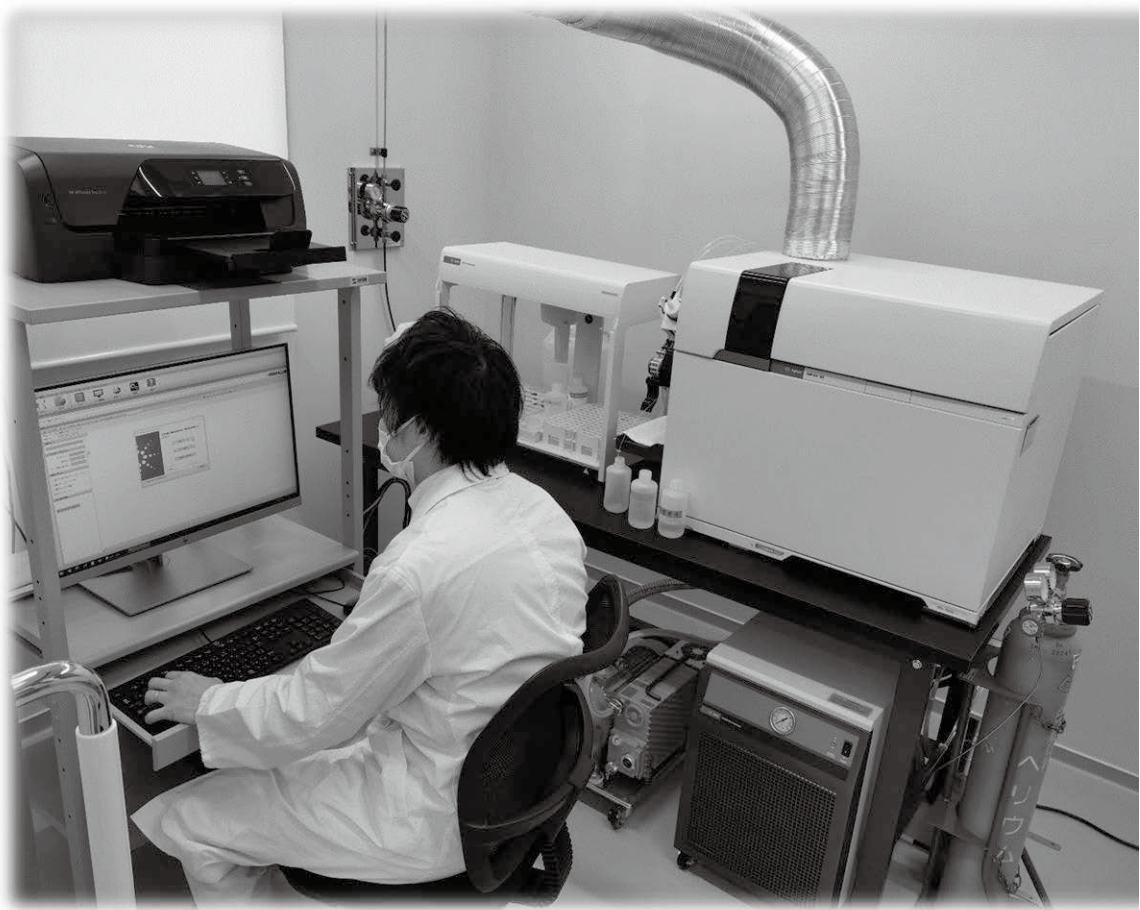

ICP-MS (ICP-MS分析室)

工 毎日検査項目
(ア) 江山浄水場 配水区域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
円通寺 (米里系)	最大値	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.15
	平均	0.26	0.21	0.19	0.20	0.20	0.19	0.22	0.26	0.29	0.30	0.29	0.29	0.24
浜坂 (中ノ郷系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
	平均	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.47	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.46
福部町細川 (湯山系)	最大値	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.35	0.45	0.40	0.45	0.40	0.35	0.30	0.45
	最小値	0.35	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20
	平均	0.38	0.28	0.29	0.27	0.29	0.31	0.37	0.34	0.34	0.32	0.30	0.27	0.31
小西谷 (小西谷系)	最大値	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20
	平均	0.32	0.26	0.24	0.23	0.25	0.28	0.37	0.35	0.33	0.30	0.30	0.30	0.29
国府町美敷 (広西系)	最大値	0.40	0.35	0.30	0.30	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.33	0.30	0.25	0.24	0.30	0.31	0.40	0.39	0.38	0.30	0.30	0.30	0.32
松並町 (上町系)	最大値	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.40	0.50
	最小値	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	平均	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.48	0.46	0.42	0.40	0.48
大畑 (吉岡系)	最大値	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.30	0.50	0.40	0.50
	最小値	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	0.35	0.20
	平均	0.32	0.25	0.36	0.33	0.34	0.33	0.36	0.31	0.30	0.28	0.37	0.39	0.33
小沢見 (末恒系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.26	0.22	0.21
河原町布袋 (下味野高地区系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.33	0.32	0.30	0.30	0.30	0.31
湖山町 (徳尾系)	最大値	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.40	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.50	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35
	平均	0.49	0.45	0.45	0.47	0.47	0.49	0.50	0.50	0.46	0.40	0.40	0.39	0.46
越路 (若葉台系)	最大値	0.35	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.35
	最小値	0.25	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20	0.30	0.30	0.30	0.15	0.15
	平均	0.33	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.19	0.26	0.30	0.30	0.30	0.20	0.22
河原町片山 (片山系)	最大値	0.40	0.30	0.35	0.50	0.50	0.50	0.53	0.50	0.50	0.35	0.45	0.35	0.53
	最小値	0.30	0.15	0.15	0.15	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.15
	平均	0.33	0.22	0.22	0.26	0.44	0.33	0.41	0.44	0.41	0.35	0.36	0.32	0.34
河原町三谷 (山手系)	最大値	0.45	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25	0.35	0.40	0.40	0.35	0.30	0.30	0.45
	最小値	0.35	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20
	平均	0.38	0.25	0.25	0.22	0.29	0.24	0.32	0.40	0.37	0.33	0.30	0.27	0.30
河原町谷一木 (谷一木第2系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30

(イ) 鳥取地域(統合前簡水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
槇原 (小原系)	最大値	0.40	0.40	0.37	0.31	0.30	0.28	0.35	0.36	0.55	0.42	0.41	0.37	0.55
	最小値	0.38	0.36	0.26	0.21	0.27	0.26	0.28	0.30	0.36	0.39	0.39	0.34	0.21
	平均	0.39	0.38	0.31	0.26	0.29	0.28	0.31	0.34	0.46	0.40	0.40	0.35	0.35
矢矯 (矢矯系)	最大値	0.32	0.32	0.34	0.36	0.36	0.34	0.36	0.34	0.34	0.42	0.42	0.47	0.47
	最小値	0.25	0.27	0.28	0.29	0.30	0.28	0.28	0.22	0.26	0.30	0.30	0.30	0.22
	平均	0.30	0.29	0.30	0.33	0.33	0.32	0.31	0.30	0.30	0.36	0.35	0.39	0.32
瀬田蔵 (妙徳寺系)	最大値	0.42	0.37	0.37	0.39	0.35	0.38	0.38	0.45	0.35	0.38	0.38	0.40	0.45
	最小値	0.31	0.29	0.25	0.28	0.21	0.25	0.28	0.32	0.27	0.32	0.32	0.30	0.21
	平均	0.37	0.34	0.31	0.34	0.30	0.30	0.33	0.36	0.32	0.35	0.35	0.34	0.33
有富 (有富系)	最大値	0.38	0.39	0.41	0.38	0.38	0.43	0.43	0.38	0.41	0.41	0.41	0.38	0.43
	最小値	0.34	0.32	0.32	0.30	0.31	0.30	0.36	0.32	0.30	0.32	0.32	0.34	0.30
	平均	0.36	0.35	0.38	0.33	0.35	0.38	0.39	0.36	0.36	0.37	0.37	0.37	0.36
福井 (辛川系)	最大値	0.31	0.30	0.29	0.26	0.29	0.25	0.32	0.32	0.30	0.29	0.29	0.28	0.32
	最小値	0.29	0.28	0.26	0.24	0.23	0.24	0.25	0.28	0.28	0.28	0.28	0.20	0.20
	平均	0.30	0.29	0.27	0.25	0.24	0.24	0.30	0.29	0.29	0.28	0.28	0.27	0.28
岩坪 (岩坪系)	最大値	0.50	0.35	0.38	0.38	0.38	0.36	0.33	0.30	0.30	0.36	0.36	0.48	0.50
	最小値	0.29	0.32	0.34	0.34	0.30	0.29	0.24	0.21	0.22	0.25	0.25	0.26	0.21
	平均	0.33	0.34	0.36	0.36	0.33	0.32	0.30	0.26	0.27	0.31	0.31	0.35	0.32
上砂見 (上砂見系)	最大値	0.34	0.32	0.28	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.39	0.44	0.44	0.49	0.49
	最小値	0.31	0.28	0.23	0.22	0.32	0.32	0.32	0.22	0.20	0.31	0.34	0.28	0.20
	平均	0.32	0.29	0.26	0.29	0.34	0.34	0.33	0.28	0.33	0.41	0.41	0.39	0.33
細見 (細見系)	最大値	0.37	0.39	0.36	0.41	0.34	0.36	0.50	0.48	0.54	0.47	0.45	0.46	0.54
	最小値	0.30	0.33	0.32	0.32	0.25	0.26	0.34	0.41	0.40	0.41	0.41	0.36	0.25
	平均	0.34	0.37	0.34	0.35	0.32	0.30	0.39	0.45	0.48	0.44	0.43	0.40	0.38
高路 (高路系)	最大値	0.43	0.51	0.46	0.46	0.57	0.39	0.52	0.48	0.69	0.68	0.68	0.47	0.69
	最小値	0.30	0.32	0.34	0.31	0.26	0.25	0.37	0.27	0.37	0.44	0.46	0.32	0.25
	平均	0.38	0.43	0.41	0.36	0.39	0.31	0.44	0.41	0.46	0.52	0.53	0.41	0.42
滝山 (百谷系)	最大値	0.37	0.34	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.36	0.37	0.38	0.38	0.38	0.38
	最小値	0.34	0.32	0.32	0.32	0.30	0.30	0.31	0.32	0.29	0.36	0.36	0.35	0.29
	平均	0.36	0.33	0.32	0.33	0.31	0.30	0.32	0.34	0.36	0.37	0.37	0.37	0.34
松上 (明治系)	最大値	0.31	0.42	0.43	0.38	0.37	0.36	0.38	0.46	0.40	0.36	0.36	0.36	0.46
	最小値	0.27	0.27	0.37	0.33	0.34	0.32	0.36	0.33	0.35	0.34	0.35	0.33	0.27
	平均	0.30	0.35	0.40	0.35	0.36	0.35	0.37	0.38	0.37	0.35	0.35	0.35	0.36
下砂見 (神戸系)	最大値	0.35	0.34	0.33	0.32	0.33	0.33	0.35	0.33	0.42	0.38	0.38	0.38	0.42
	最小値	0.32	0.31	0.29	0.29	0.28	0.31	0.30	0.27	0.32	0.36	0.36	0.33	0.27
	平均	0.33	0.32	0.31	0.31	0.30	0.32	0.32	0.31	0.36	0.37	0.37	0.36	0.33
御熊 (御熊系)	最大値	0.37	0.28	0.33	0.35	0.30	0.44	0.38	0.35	0.47	0.51	0.51	0.43	0.51
	最小値	0.21	0.23	0.24	0.25	0.23	0.27	0.27	0.29	0.34	0.37	0.37	0.40	0.21
	平均	0.26	0.26	0.28	0.28	0.27	0.34	0.34	0.32	0.41	0.44	0.44	0.41	0.34

(ウ) 国府地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
高岡 (新井系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.23	0.20	0.22	0.20	0.20	0.20
雨滝 (雨滝系)	最大値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	平均	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
栃本 (大石系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.30	0.40	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.50	0.50	0.50
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.50	0.20
	平均	0.34	0.32	0.24	0.26	0.34	0.33	0.34	0.30	0.31	0.35	0.42	0.50	0.34
楠城 (楠城系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.25	0.35	0.30	0.30	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.20
	平均	0.30	0.28	0.26	0.23	0.27	0.28	0.26	0.25	0.26	0.30	0.33	0.34	0.28
上地 (上地系)	最大値	0.60	0.60	0.70	0.70	0.70	0.60	0.70	0.60	0.60	0.60	0.50	0.50	0.70
	最小値	0.50	0.60	0.60	0.70	0.70	0.60	0.70	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	平均	0.55	0.60	0.63	0.70	0.70	0.60	0.70	0.60	0.56	0.55	0.50	0.50	0.60
荒舟 (荒舟系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30
	平均	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.34	0.37	0.38	0.37	0.35
神護 (神護系)	最大値	0.40	0.40	0.45	0.50	0.45	0.50	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
	平均	0.32	0.35	0.37	0.37	0.37	0.39	0.36	0.34	0.34	0.34	0.32	0.33	0.35

(工) 福部地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
左近 (左近系)	最大値	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.60	0.50	0.55	0.60
	最小値	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.35	0.45	0.45	0.35	0.45	0.35
	平均	0.45	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.44	0.45	0.53	0.45	0.50	0.46
久志羅 (上野第1系)	最大値	0.30	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.45	0.50	0.45	0.45	0.50
	最小値	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.45	0.40	0.45	0.20
	平均	0.27	0.25	0.28	0.27	0.27	0.26	0.27	0.31	0.43	0.45	0.45	0.45	0.33
八重原 (箭谷八重原系)	最大値	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.20	0.25	0.25	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.30	0.30	0.25	0.20	0.10
	平均	0.30	0.32	0.25	0.21	0.22	0.20	0.21	0.31	0.36	0.37	0.36	0.36	0.29

(才) 河原地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
小畑 (河原小畑系)	最大値	0.40	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.20
	平均	0.32	0.30	0.22	0.27	0.30	0.32	0.35	0.34	0.34	0.35	0.39	0.38	0.32
釜口 (散岐系)	最大値	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.50	0.50	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.30
	平均	0.50	0.50	0.50	0.47	0.37	0.30	0.30	0.30	0.31	0.39	0.40	0.38	0.39
小倉 (小倉系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.35	0.35	0.40	0.40	0.10	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.10
	平均	0.39	0.40	0.40	0.40	0.37	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
弓河内 (北村系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
神馬 (神馬系)	最大値	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.35	0.30	0.30	0.25	0.15	0.20	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.15
	平均	0.35	0.33	0.30	0.29	0.19	0.26	0.36	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.34
北村 (落河内系)	最大値	0.41	0.41	0.40	0.35	0.58	0.51	0.43	0.43	0.46	0.45	0.37	0.41	0.58
	最小値	0.32	0.30	0.31	0.22	0.29	0.29	0.34	0.33	0.40	0.34	0.33	0.33	0.22
	平均	0.35	0.34	0.36	0.29	0.40	0.35	0.37	0.36	0.43	0.42	0.35	0.35	0.36
稲常 (稲常系)	最大値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	平均	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
小河内 (新田系)	最大値	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20	0.10	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10
	平均	0.29	0.30	0.29	0.26	0.28	0.30	0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

(力) 用瀬地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
別府 (用瀬系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
赤波 (鷹狩系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.45	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.45
	最小値	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.35	0.35	0.33	0.30	0.26	0.27	0.29	0.28	0.31	0.33	0.36	0.34	0.31
樟原 (樟原系)	最大値	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	1.0	0.40	1.0
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	平均	0.41	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.42	0.40	0.40
安蔵 (社中央系)	最大値	0.50	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.60
	最小値	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40
	平均	0.50	0.50	0.50	0.50	0.49	0.43	0.50	0.50	0.53	0.50	0.50	0.50	0.50
安蔵 (上安蔵系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.50
	最小値	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
	平均	0.39	0.37	0.35	0.42	0.35	0.34	0.30	0.33	0.35	0.37	0.37	0.36	0.36
屋住 (屋住系)	最大値	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.45
	最小値	0.35	0.30	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.25
	平均	0.38	0.37	0.39	0.34	0.34	0.30	0.33	0.35	0.37	0.35	0.36	0.35	0.35
江波 (江波系)	最大値	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.60
	最小値	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.47	0.47	0.38	0.39	0.39	0.42	0.44	0.43	0.42	0.36	0.33	0.32	0.40

(キ) 佐治地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
葛谷 (古市系)	最大値	0.50	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	最小値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.50	0.50	0.60	0.50	0.50	0.40
	平均	0.45	0.40	0.40	0.40	0.44	0.49	0.49	0.54	0.52	0.60	0.53	0.52	0.48
加瀬木 (中佐治第2系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.40	0.40	0.37	0.35	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33
加茂 (西加茂系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50	0.50	0.40	0.50	0.40	0.30	0.50
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.40	0.40	0.30	0.10	0.10	0.10
	平均	0.29	0.29	0.26	0.30	0.35	0.27	0.32	0.45	0.40	0.44	0.31	0.20	0.32
津無 (津無系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
津野 (津野第1系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.21	0.37	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.21
加茂 (大水系)	最大値	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20
	平均	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
畑 (畑系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.25	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45
	最小値	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.10	0.25	0.20	0.25	0.25	0.10
	平均	0.26	0.29	0.29	0.26	0.27	0.25	0.23	0.32	0.31	0.29	0.33	0.28	0.28
つく谷 (つく谷系)	最大値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.25
	平均	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.27	0.30	0.35	0.35	0.35	0.33	0.29
余戸 (余戸系)	最大値	0.40	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.50
	最小値	0.20	0.30	0.20	0.20	0.50	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.33	0.39	0.38	0.39	0.50	0.33	0.30	0.30	0.24	0.32	0.31	0.30	0.34
河本 (河本系)	最大値	0.35	0.36	0.35	0.37	0.30	0.35	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.35	0.37
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.20
	平均	0.30	0.29	0.28	0.29	0.28	0.30	0.33	0.34	0.34	0.33	0.32	0.33	0.31
尾際 (尾際系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
加茂 (万蔵系)	最大値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

(ク) 気高地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
下光元 (上光系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
常松 (宝木系)	最大値	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.30	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	最小値	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30	0.40	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.30
	平均	0.60	0.58	0.59	0.60	0.57	0.30	0.59	0.58	0.56	0.58	0.57	0.59	0.56
奥沢見 (宝木高地区系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.60	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60	0.20	0.30	0.30	0.20	0.30	0.20	0.20
	平均	0.38	0.38	0.35	0.34	0.31	0.60	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35
下坂本 (矢口系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.60	0.30	0.60
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.25	0.20	0.25	0.20	0.50	0.25	0.20
	平均	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.31	0.26	0.26	0.28	0.27	0.57	0.26	0.29
重高 (宿系)	最大値	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.40
	最小値	0.35	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.30	0.35	0.20
	平均	0.35	0.35	0.35	0.31	0.32	0.26	0.25	0.31	0.34	0.35	0.30	0.35	0.32
新町二丁目 (高江系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.25	0.40	0.40	0.40	0.40	0.20	0.30	0.20
	平均	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.27	0.40	0.40	0.40	0.40	0.28	0.31	0.35
浜村 (勝見系)	最大値	0.50	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.50
	最小値	0.10	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	0.10	0.10	0.10	0.35	0.20	0.10
	平均	0.26	0.26	0.25	0.26	0.28	0.40	0.25	0.27	0.25	0.25	0.35	0.28	0.28
殿 (殿系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20
	平均	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.40	0.24	0.26
八束水 (会下系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.45	0.30	0.30	0.30	0.30	0.45
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.10	0.30	0.10
	平均	0.30	0.30	0.30	0.30	0.28	0.25	0.30	0.37	0.30	0.30	0.24	0.30	0.29
八束水 (船磯系)	最大値	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.40	0.50
	最小値	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.30	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20	0.10	0.10
	平均	0.25	0.27	0.28	0.27	0.29	0.30	0.22	0.21	0.22	0.20	0.25	0.20	0.25

(ケ) 鹿野地域

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
水谷 (鹿野小畑系)	最大値	0.50	0.40	0.30	0.10	0.60	1.0	0.80	0.60	0.80	0.80	1.0	0.80	1.0
	最小値	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	0.50	0.20	0.40	0.10
	平均	0.26	0.22	0.16	0.10	0.35	0.52	0.47	0.42	0.57	0.59	0.46	0.54	0.39
河内 (河内上条系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	最小値	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.35
	平均	0.40	0.40	0.39	0.36	0.39	0.38	0.35	0.37	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40
岡木 (勝谷系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25
	平均	0.28	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30	0.29	0.31	0.30	0.31	0.29
鹿野 (鹿野系)	最大値	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25
	平均	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.31	0.30
今市 (今市系)	最大値	0.60	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.40	0.35	0.80	0.40	0.80
	最小値	0.40	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.30	0.25
	平均	0.41	0.37	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.38	0.35	0.42	0.39	0.35

(コ) 青谷地域(統合前上水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
大坪 (城山系)	最大値	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.40	0.40	0.30	0.15
	平均	0.31	0.30	0.26	0.20	0.25	0.29	0.26	0.30	0.33	0.40	0.40	0.40	0.31
山田 (山田系)	最大値	0.40	0.40	0.35	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.45	0.40	0.40	0.45
	最小値	0.40	0.35	0.20	0.20	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20
	平均	0.40	0.39	0.29	0.23	0.27	0.30	0.30	0.30	0.35	0.41	0.40	0.40	0.34
夏泊 (夏泊系)	最大値	0.30	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.20	0.25	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.20	0.20	0.10	0.10	0.15	0.15	0.15	0.20	0.40	0.40	0.30	0.10
	平均	0.30	0.20	0.20	0.15	0.11	0.15	0.15	0.19	0.25	0.40	0.40	0.40	0.24
絹見 (絹見系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.35	0.35
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.35	0.20
	平均	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.25	0.35	0.35	0.35	0.27
小畑 (青谷小畑系)	最大値	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.45
	最小値	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.20
	平均	0.40	0.39	0.40	0.37	0.38	0.31	0.35	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34	0.36
山根 (河原系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	最小値	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.29	0.29	0.28	0.27	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29

(サ) 青谷地域(統合前簡水)

遊離残留塩素濃度(mg/L)

検査地点 (配水系統)	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間
田原谷 (楠根系)	最大値	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25
	最小値	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	平均	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.19
長和瀬 (長和瀬系)	最大値	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	最小値	0.30	0.30	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
	平均	0.34	0.35	0.33	0.30	0.33	0.31	0.31	0.31	0.36	0.38	0.38	0.36	0.34
蔵内 (蔵内系)	最大値	0.35	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.40
	最小値	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
	平均	0.35	0.37	0.35	0.36	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32
八葉寺 (八葉寺系)	最大値	0.40	0.60	0.90	0.50	0.60	0.50	0.60	0.30	0.30	0.30	0.50	0.50	0.90
	最小値	0.25	0.25	0.40	0.20	0.20	0.50	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.35	0.20
	平均	0.32	0.44	0.68	0.25	0.46	0.50	0.36	0.21	0.24	0.24	0.41	0.44	0.38
早牛 (早牛系)	最大値	0.30	0.30	0.30	0.30	0.45	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35	0.45
	最小値	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20
	平均	0.27	0.27	0.29	0.26	0.37	0.26	0.29	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29
露谷 (露谷系)	最大値	0.50	0.60	0.40	0.50	0.60	0.30	0.80	1.0	0.60	0.30	0.30	0.30	1.0
	最小値	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	平均	0.40	0.33	0.17	0.22	0.26	0.17	0.29	0.33	0.30	0.19	0.22	0.22	0.26

8 工業用水道水質検査結果


項目	単位	水源施設名	青谷町工業用水（青谷町亀尻）			
		採水年月日 (参考) 条例の水質基準*1	工業用水道（原水）		工業用水道（浄水）	
			R6.8.22	R7.2.14	R6.8.22	R7.2.14
水温	℃	30以下	27	17	26	17
pH値	－	6.0～8.0	7.5	7.5	7.2	7.3
濁度	度	20以下	0.7	0.7	3.1	0.5
酸消費量(pH4.8)	mg/L	－	26	19	26	24
全硬度	mg/L	－	25	19	27	21
全蒸発残留物	mg/L	－	68	56	80	63
塩化物イオン	mg/L	－	9.3	11	9.9	12
溶解性鉄	mg/L	－	<0.03	<0.03	0.18	0.05

項目	単位	水源施設名	青谷町工業用水（青谷町亀尻）	
		採水年月日 排水基準	洗浄排水	
			R6.8.22	R7.2.14
水温	℃	-	26	17
pH値	－	5.8-8.6	7.0	7.0
浮遊物質量	mg/L	200 (日間平均150)	4.3	<1.0
溶解性鉄含有量	mg/L	10	<0.1	<0.1
溶解性マンガン含有量	mg/L	10	0.3	<0.1
鉛及びその化合物	mg/L	0.1	<0.01	<0.01
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.003	<0.003
クロム含有量	mg/L	2	<0.2	<0.2
アルミニウム	mg/L	-	0.59	0.34

*1鳥取市工業用水道事業給水条例第17条による。

9 参考資料

(1) 鳥取市水道局組織図

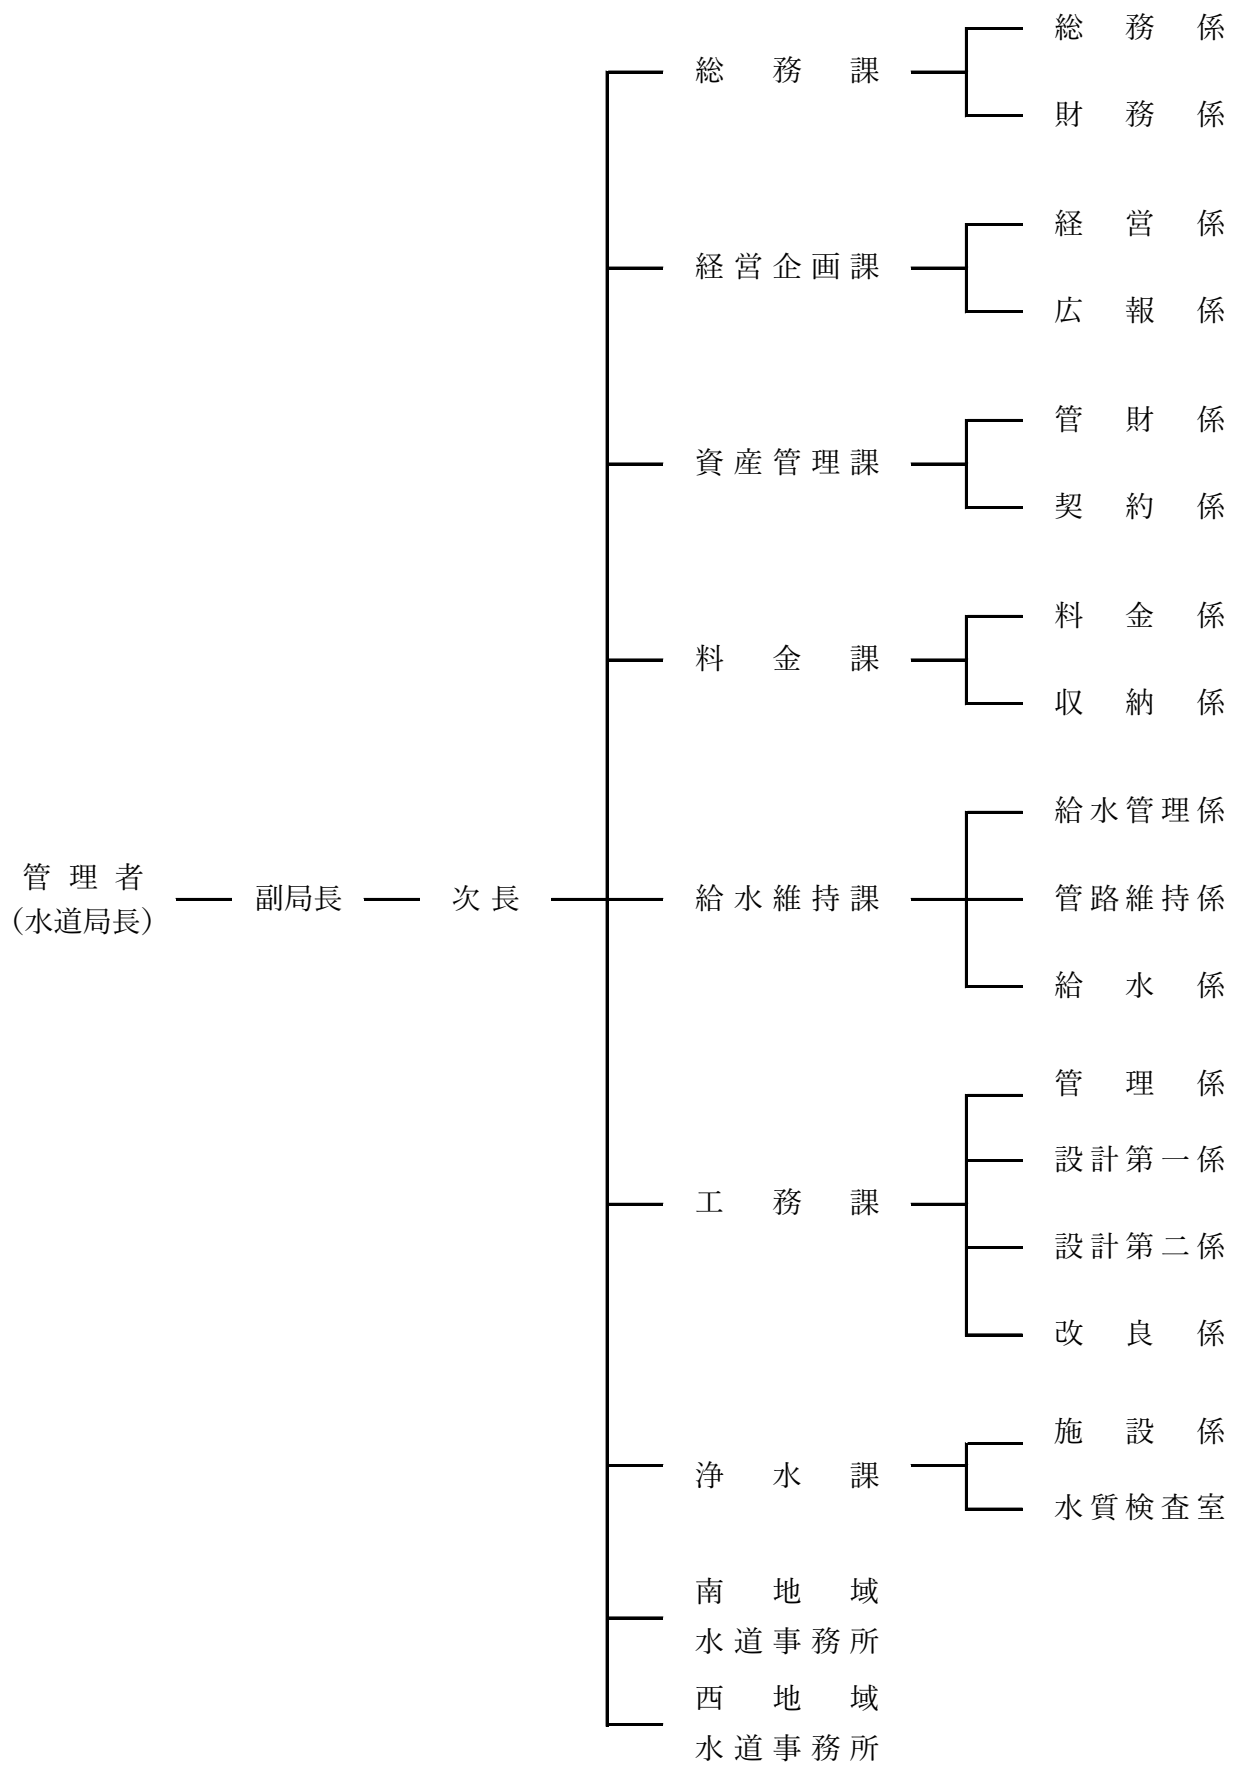

(R7.3.31 現在)

(2) おいしい水の要件

項目	目標数値※	検査結果（令和6年度データ）										
		江山 浄水場 配水 区域	鳥取 地域	国府 地域	福部 地域	河原 地域	用瀬 地域	佐治 地域	気高 地域	鹿野 地域	青谷 地域 (統合 前上 水)	青谷 地域 (統合 前簡 水)
		内海中	上原	高岡	蔵見	釜口	鷹狩	加瀬木	奥沢見	今市	夏泊	澄水
蒸発残留物	30～200 mg/L	70	76	100	150	86	62	66	89	75	85	64
硬度	10～100 mg/L	27	23	52	64	27	25	22	34	29	27	25
遊離炭酸	3～30 mg/L	5.1	13	5.1	1.2	6.1	14	3.3	9.2	6.0	0.9	2.2
過マンガン 酸カリウム 消費量	3 mg/L以下	<0.3 (TOC)	<0.3 (TOC)	0.7	<0.3 (TOC)	<0.3 (TOC)	0.6	1.4	1.1	1.3	<0.3 (TOC)	0.8
臭気強度	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
残留塩素	0.4 mg/L以下	0.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.1	0.5
水温（最高）	最高20℃以下	34.7	30	31	30	32.7	28.6	28	29	21	29.9	22
(参考) 平均水温	-	20.6	17	18	18	19.7	17.6	16	17	15	19.1	14

（1985年4月25日厚生省「おいしい水研究会」発表）

※各項目がこれらの数値内であればおいしいとされています。

- ①過マンガン酸カリウム消費量を測定しない江山浄水場配水区域、福部地域、河原地域及び青谷地域（統合前上水）については、同じ有機物指標で相関関係のある全有機炭素（TOC）の検査結果を記載しました。
- ②水温の最高値について、水質基準項目検査の際に測定した年間の結果をもとに記載しました。また、要件では最高値のみ定められていますが、参考として年間平均水温も記載しました。
- ③水温以外の項目は、水質管理目標設定項目の検査をした際の結果を記載しました。

各項目の説明

蒸発残留物	過剰に含まれると渋みや苦味の原因となりますが、適度に含まれることでまろやかな味となります。
硬度	一般的に、硬度が低い「軟水」はあっさりとしてクセがない味となりますが、硬度が高い「硬水」はコクがあってクセの強い味となり、好みが分かれます。
遊離炭酸	水にさわやかな味を与えておいしくしますが、あまり多くなると、刺激が強くなってまろやかさを失わせます。
過マンガン酸カリウム消費量	有機物の含有量を示しています。有機物の多い水には渋味があります。
臭気強度	カビ臭、藻臭など、臭いのある水は不快な味となります。
残留塩素	水にカルキ臭を与えます。濃度が高い場合には水の味をまずくします。
水温	一般的に、冷たい水のほうがおいしいと感じます。また、冷たいとカルキ臭も気になりにくくなります。

(3) 検査機器一覧

測定装置

名 称	メーカー	型式	部屋名	台数
色度・濁度測定器	日本電色	WA7700	中央試験室	1
マルチ水質計	東亜ディーケーケー	MM-43X	中央試験室	1
pHメーター	ホリバ	D-52	中央試験室	2
pH計	ホリバ	LAQUA F-72	中央試験室	1
分光光度計	日本分光	V-560	中央試験室	1
蛍光顕微鏡	オリンパス	BX50	顕微鏡室	1
実体顕微鏡	ニコン	SMZ645	顕微鏡室	1
リアルタイムPCR解析装置	アナリティクイエナ	qTOWER3G Touch	顕微鏡室	1
GC-MS	日本電子	JMS-Q 1050GC	VOC分析室	1
揮発性有機化合物測定装置	日本電子	JMS-Q 1000GC MkII	VOC分析室	1
ICP-MS	アジレント	7800	ICP-MS分析室	1
水銀分析装置	日本インスツルメント	RA-4500	水銀分析室	1
HPLC	ウォータース	ACQUITY UPLC H-Class	HPLC分析室	1
液体クロマトグラフィー質量分析装置	アジレント	6470B LC/TQ	HPLC分析室	1
揮発性有機化合物分析装置	アジレント	8890GC	GC-MS分析室	1
イオンクロマトグラフ	島津	HIC-ESP	IC分析室	1
ポストカラム	島津	Nexera	IC分析室	1
TOC計	島津	TOC-L CPH	IC分析室	1

前処理装置

名 称	メーカー	型式	部屋名	台数
ラボ用乾熱滅菌機	ヤマト	SK-601	中央試験室	1
ふらん器	ヤマト	IS600	細菌培養室	1
恒温水槽	ヤマト	BZ200 + BF401	細菌培養室	1
オートクレーブ	サクラ精機	ASV-3023	細菌準備室	1
オートクレーブ	HIRAYAMA	HG-50IILB	細菌準備室	1
マッフル炉	アズワン	HPM-1N	VOC前処理室	1
全自動固相抽出装置	GLサイエンス	ASPE899	有機物前処理室	1
固相抽出装置	GLサイエンス	AQUA Loader Twin	有機物前処理室	9
遠心分離器	クボタ	5920	有機物前処理室	1
振とう器	宮本理研	HW-1L	有機物前処理室	2


その他

名 称	メーカー	型式	部屋名	台数
ガラス器具洗浄機	ミーレ	G7883	中央試験室	2
超音波ビベット洗浄機	東京超音波技研	ULC-1730N	中央試験室	1
超純水製造装置	ミリポア	Milli-Q Integral 5	中央試験室	1
フレキシブルフード	FUMEX	1650-100PP	中央試験室	3
ホットプレート	アズワン	CH-250	中央試験室	1
ホットプレート	アズワン	ND-2A	中央試験室	1
クリーンベンチ	ダルトン	SC-13FAG02	細菌培養室	1
冷蔵庫	PHC	MPR-S313-PJ	細菌準備室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFB13-AA18-LA3T	VOC前処理室	1
冷蔵庫	日本フリーザー	KGT-4010HC	VOC前処理室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFC16-KC18-AA3T	金属前処理室	1
電子天秤	メトラー	NewClassic MF	天秤室	1

名 称	メーカー	型式	部屋名	台数
冷蔵庫	日本フリーザー	UKS-5410DHC	第1薬品庫	1
冷蔵庫	PHC	MPR-S300H-PJ	第1薬品庫	1
冷蔵庫	サンヨー	MPR-1012	検体保管庫	1
囲い式フード	ダルトン	DFD51-BV30	有機物前処理室	1
ガラス器具洗浄機	ミーレ	G7883	有機物前処理室	1
超純水製造装置	ミリボア	Milli-Q Integral 5	有機物前処理室	1
ドラフトチャンバー	ダルトン	DFB13-AA18-LA3T	有機物前処理室	2
電子天秤	島津	AUW220	第2薬品庫	1
冷蔵庫	日本フリーザー	KGT-4010HC	第2薬品庫	1

(令和7年3月31日現在)

(4) 水質検査棟内地図

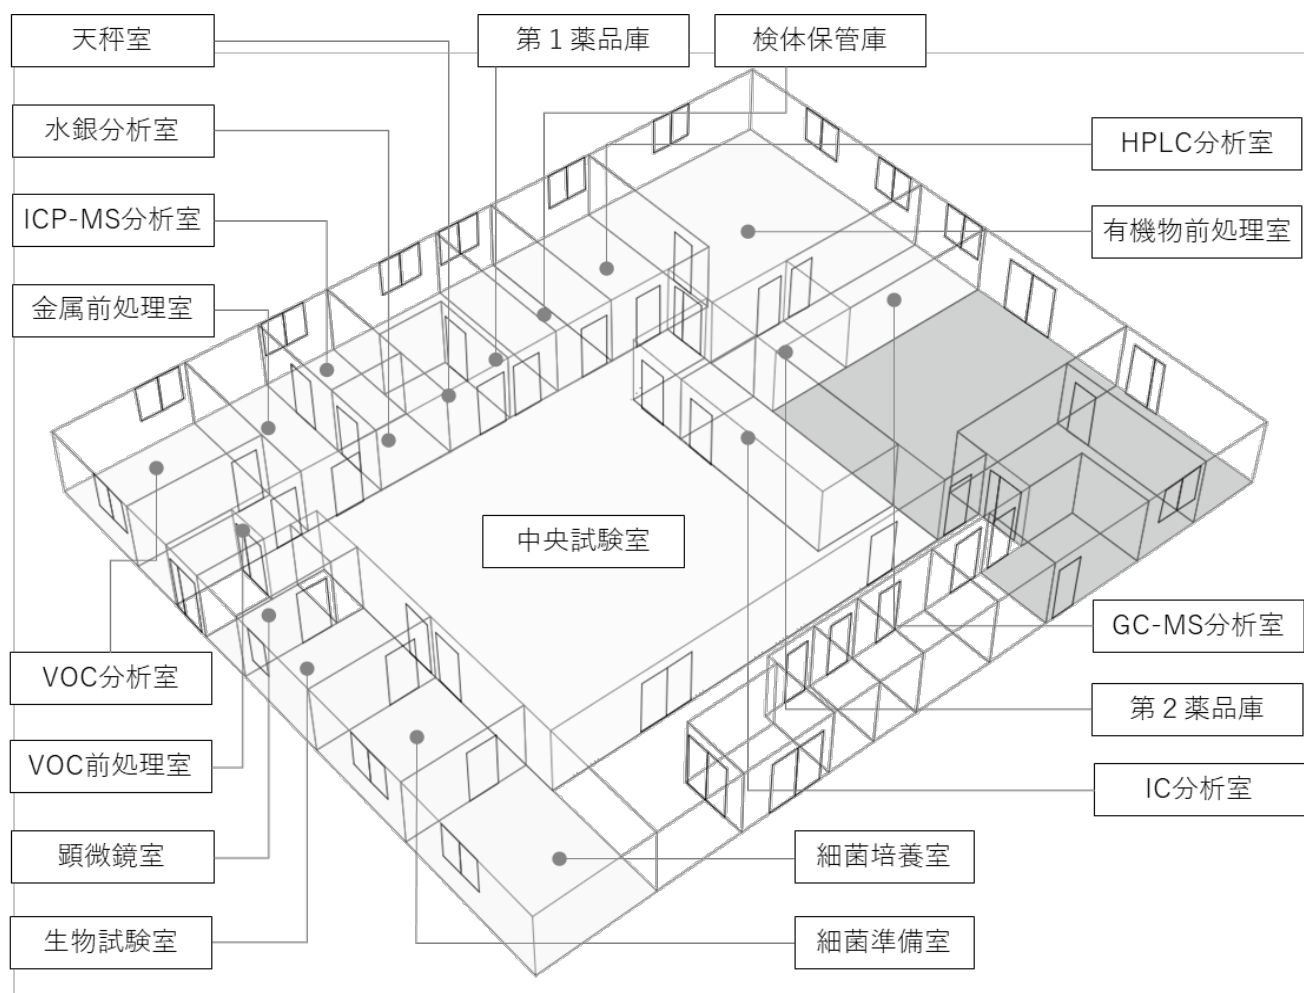

発行 鳥取市水道局浄水課
〒680-1163 鳥取市横枕485番地1
Tel : 0857-53-7821 Fax : 0857-53-7823

水質検査室（江山浄水場内）
Tel : 0857-53-7963 Fax : 0857-53-7823

鳥取市水道局ホームページ
<https://www.water.tottori.tottori.jp>

浄水課メールアドレス
jousui@water.tottori.tottori.jp